

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **10-06-2025**

Echipa de evaluare: **Vasile Savca, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **savcavasile79@gmail.com, 060027900**

| Categorii            | Indicatori                        | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Ermoclia (Stefan voda)            |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Mihai Eminescu nr. 1         |                |
| Instituția:          | BESV-32/13(Gimnaziul Ion Creangă) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                              |                |
| Latitudinea:         | 46.581407 ,                       |                |
| Longitudinea:        | 29.507027                         |                |

## Căi de acces către clădire

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tip înveliș:                   | Asfalt                                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt: | Denivelate                             |
| Trotuare:                      | Nu                                     |
| Prag poartă:                   | Nu                                     |
| Borduri:                       | Nu                                     |
| Scări/Trepte:                  | Da, 10 scări/trepte , înălțimea:330 cm |
| Nivel:                         | Înclinat în urcuș                      |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

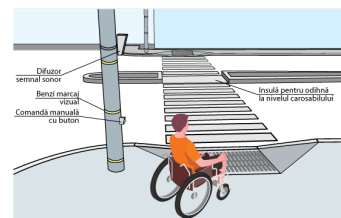


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

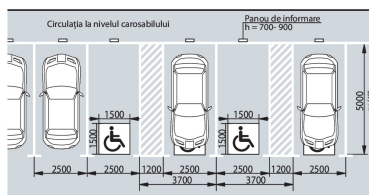
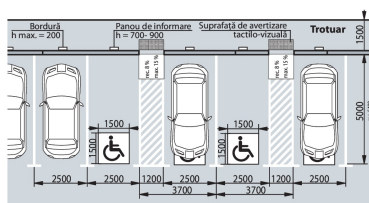


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Nu |
|----------------------------------------------|----|

| Categorii | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                            |
|           | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm |
|           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                            |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                      |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 300 cm                                                        |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 37 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                   |
|           | Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                            |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                            |
|           | Lungimea rampei:                                                                                | 200 cm                                                        |
|           | Lățimea rampei:                                                                                 | 110 cm                                                        |
|           | Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                         |
|           | Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                          |
|           | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | -                                                             |
|           | Sunt bare de suport:                                                                            | Da                                                            |
|           | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                            |
|           | Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                            |

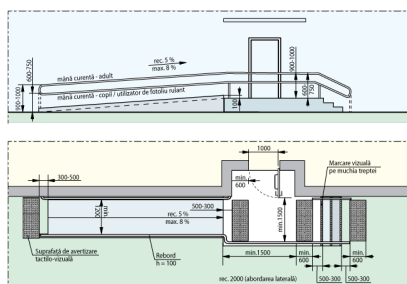


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

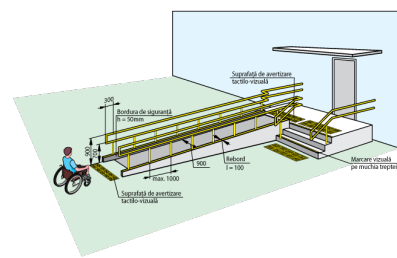
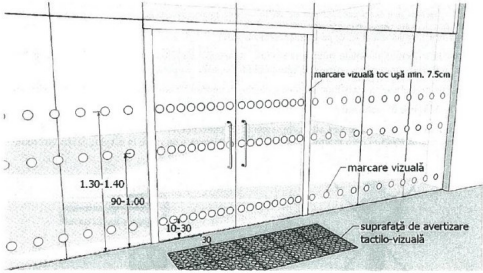


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 5 + 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 1 cm , 83 cm , 2 cm , 83 cm                                                                                                                     |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date colectate                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

Coridoare:

Nu



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Da . De tipul: piloni

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Nu

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

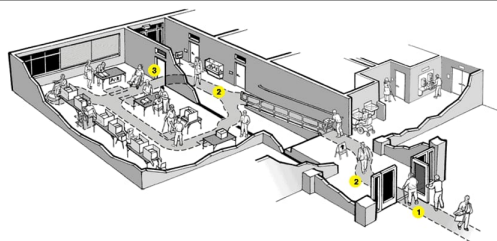

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:


Nu




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

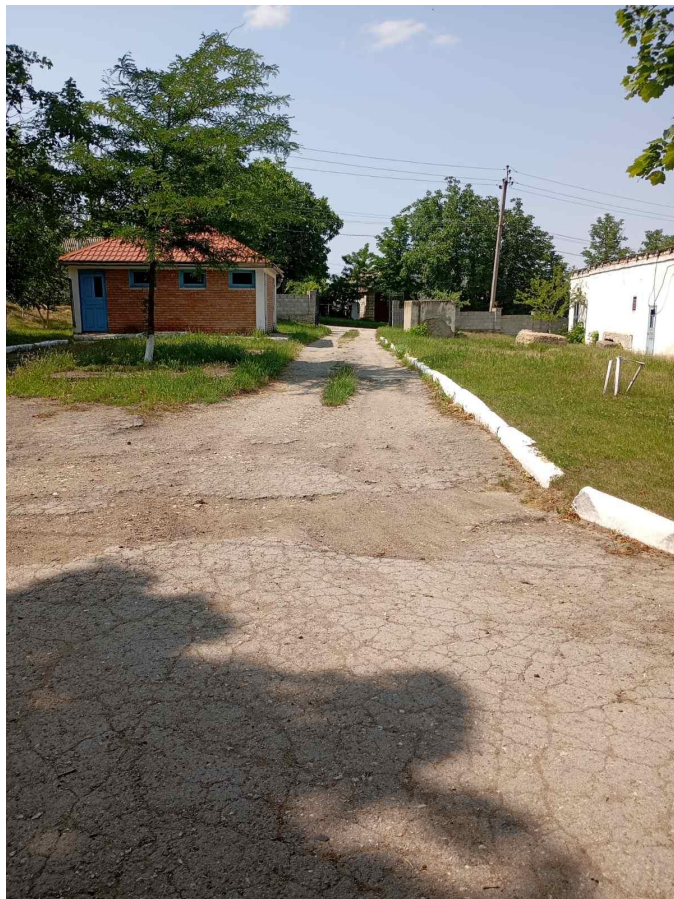



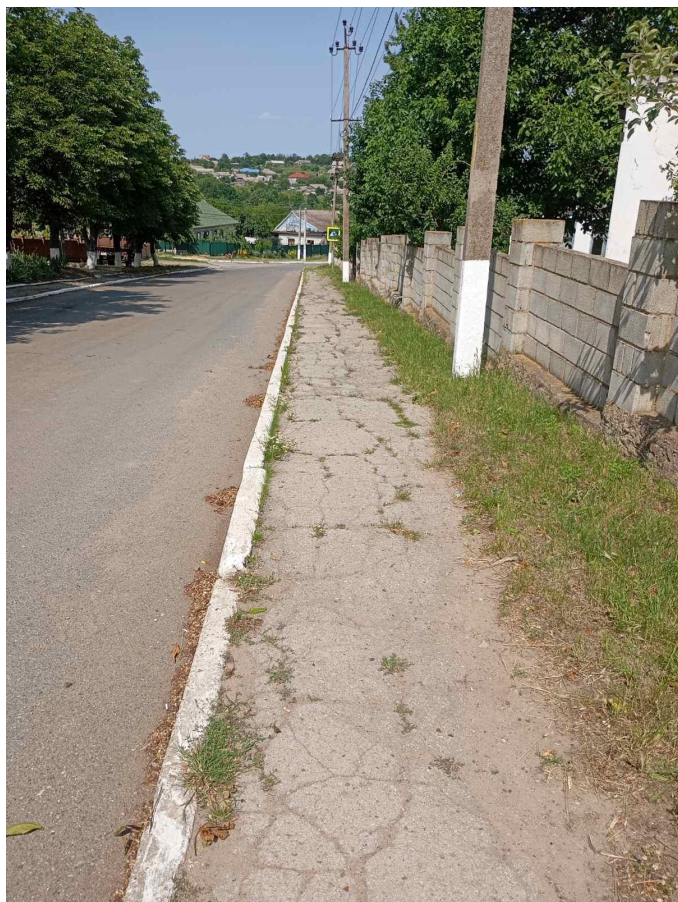

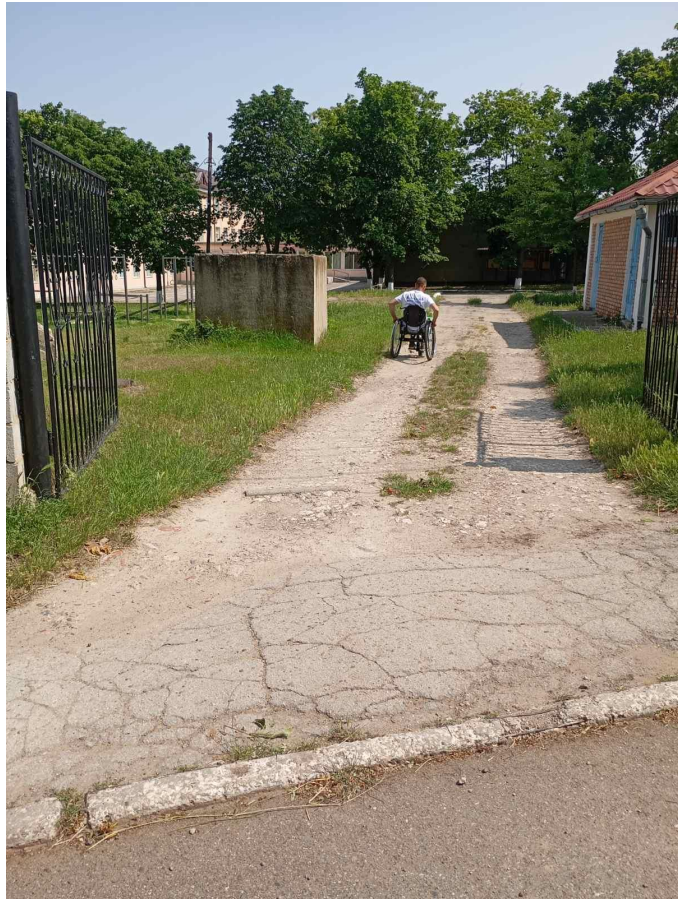

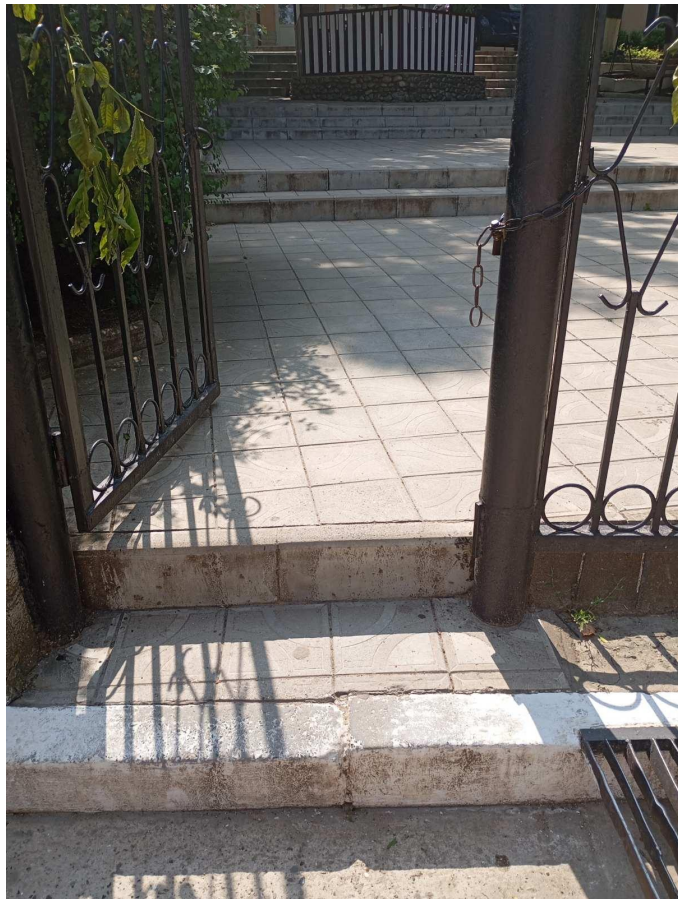



---

**Galerie - Intrare în clădire**

---





