

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 17-06-2025

Echipa de evaluare: AO "Fiecare contribuie pentru schimbare", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: wendywilliams067@gmail.com, +37360578368

| Categorii            | Indicatori                       | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Boscană (Criuleni)               |                |
| Adresa, strada, nr.: | Str. Demnității Naționale, nr. 1 |                |
| Instituția:          | BESV-12/9 (Primăria)             |                |
| Tipul instituției:   | Administrație publică locală     |                |
| Latitudinea:         | 47.12536 ,                       |                |
| Longitudinea:        | 28.998133                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative |
| Trotuare:                                                                         | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină       |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

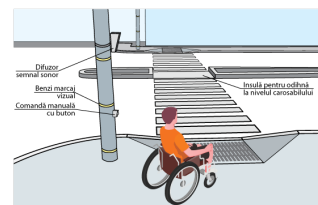


Fig. IV.14a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

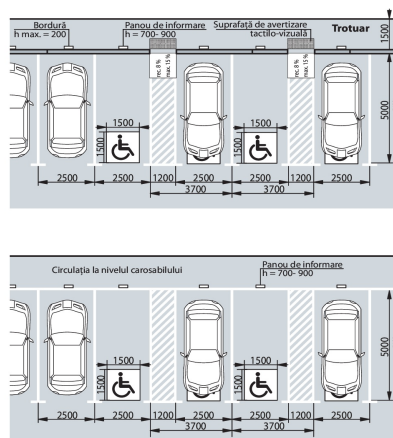


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior |

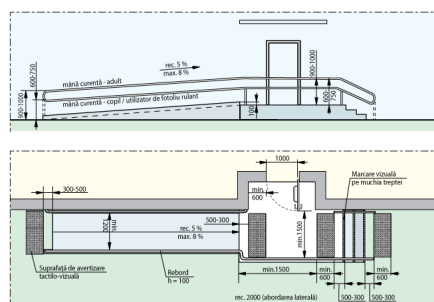


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

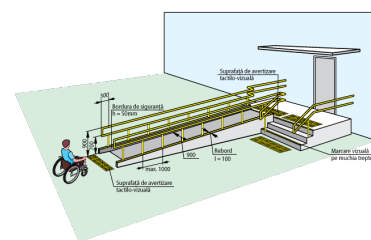


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 81 cm + 42 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |
| Uși în interior:                                                                                | Lățimea: 172 cm , 178 cm , 151 cm                                                                                       |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 13 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 3 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                                       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

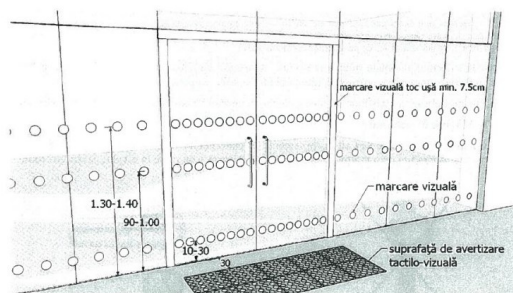


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da      |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial |

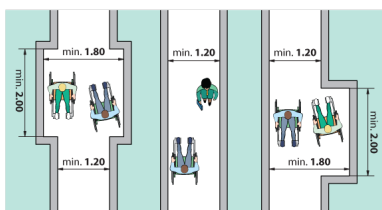
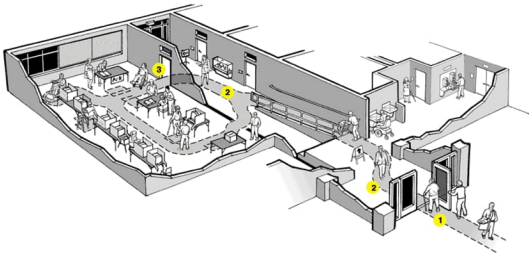


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter |
| Trepte:                                                                              | Nu     |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu     |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da     |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da     |

| Categorii                                                                         | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Culori contrastante pentru sală: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  |                                  |                                                                                                                   |

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: -1 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 57 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 109 cm x 82 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 94 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
| Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:     | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

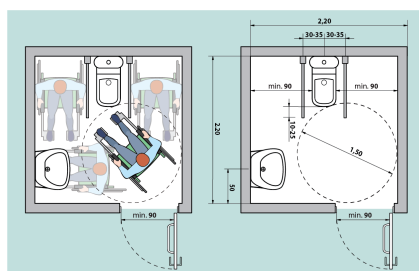


Fig. V42a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

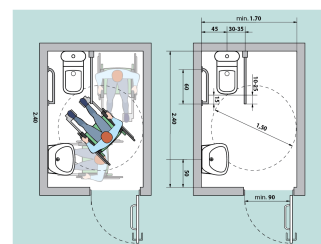


Fig. V43a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---



## Galerie - Uși

---



## Galerie - Coridoare

---



**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---



