

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 10-06-2025

Echipa de evaluare: Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale "ECOU", Monitor de accesibilitate  
Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ecou.cahul@gmail.com, +37369708107

| Categorii            | Indicatori                              | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cucoara (Cahul)                         |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                       |                |
| Instituția:          | BESV Cucoara nr. 7/35, Sediul Primăriei |                |
| Tipul instituției:   | Administrație publică locală            |                |
| Latitudinea:         | 46.31865376 ,                           |                |
| Longitudinea:        | 28.101910604                            |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative |
| Trotuare:                                                      | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                 | Lină       |
| Poartă intrare:                                                | Nu         |
| Prag poartă:                                                   | Nu         |
| Borduri:                                                       | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu         |
| Nivel:                                                         | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

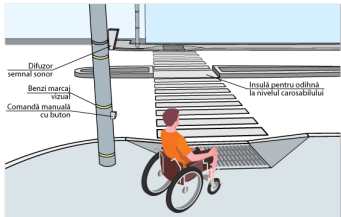


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 300 cm                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 40 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 100 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 85 cm                                                                            |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |

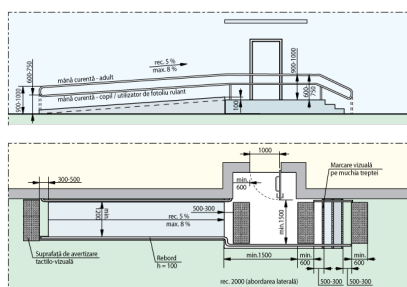


Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

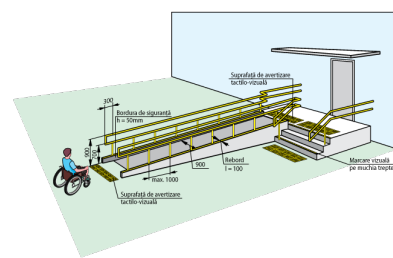


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Simplă: 90 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm<br>-                                                     |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 120 cm                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

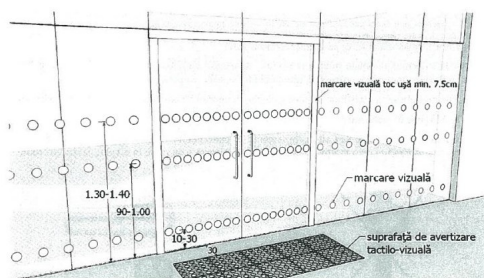


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|

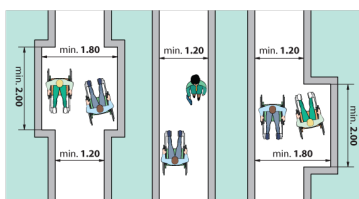
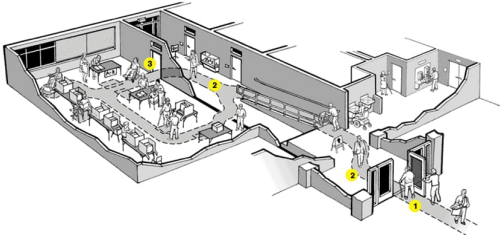


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu     |
| Trepte:                                                                              | Nu     |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu     |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da     |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da     |

| Categorii                                                                         | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  |                                  |                                                                                                                   |

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                                                                                |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 58 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 375 cm x 245 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 20 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
| Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

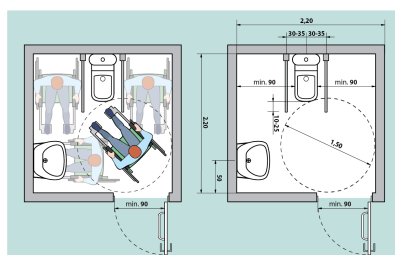


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

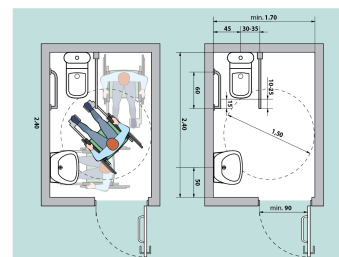


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Loc de parcare

---



## Galerie - Intrare în clădire

---





**Galerie - Uși**





**Galerie - Coridoare**



**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---



