

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-06-2025**

Echipa de evaluare: **Toporet Valentina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **valentina.toporet@motivation-md.org, +37368167510**

| Categorii            | Indicatori                              | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Dancenii (Ialoveni)                     |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. 31 August 1989 nr.2                |                |
| Instituția:          | BESV-21/17 (Gimnaziul Alexandrina Rusu) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                    |                |
| Latitudinea:         | 46.962592 ,                             |                |
| Longitudinea:        | 28.708771                               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Prundiș                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate             |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                 |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 404 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș       |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)49 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 152 cm x 155 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 18 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

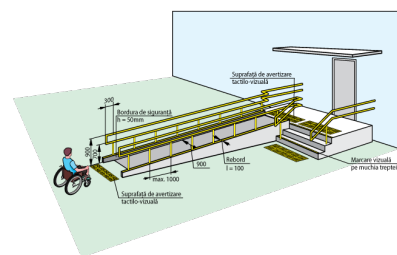


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Simplă: 74 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm<br>-                                                     |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 18 + 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm               |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușă și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare: Nu

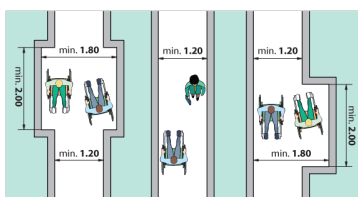


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter


Trepte: Nu

Bariere/obstacole: Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: Da

Spațiul interior este suficient iluminat: Da

Culori contrastante pentru sală: Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

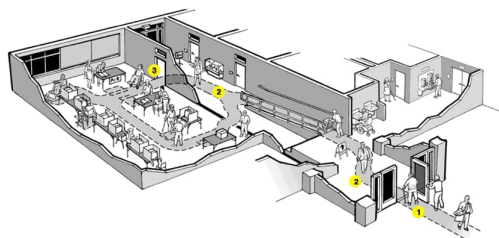

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: Da

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Grup sanitar în interior:                                                        | Da . La Parter                                                                                                    |
|           | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                              | 57 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Prag ușă de intrare:                                                             | Prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|           | Dimensiuni grup sanitar:                                                         | 72 cm x 130 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                              | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                 | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Da , dimensiunea de: 43 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Nu                                                                                                                |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Parțial                                                                                                           |

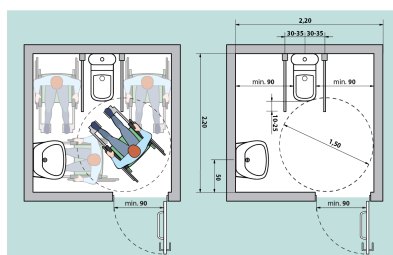


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

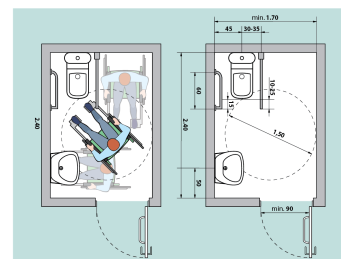


Fig. V.41.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Loc de parcare

---



## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Uși

---







**Galerie - Sala de prestare a serviciului**



