

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-06-2025**

Echipa de evaluare: **Toporet Valentina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **valentina.toporet@motivation-md.org, +37368167510**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Sociteni (Ialoveni)	
Adresa, strada, nr.:	str. T. Ciorescu 28	
Instituția:	BESV-21/40	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.94156 ,	
Longitudinea:	28.723471	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 392 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

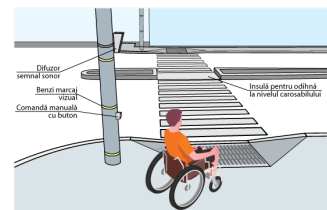


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

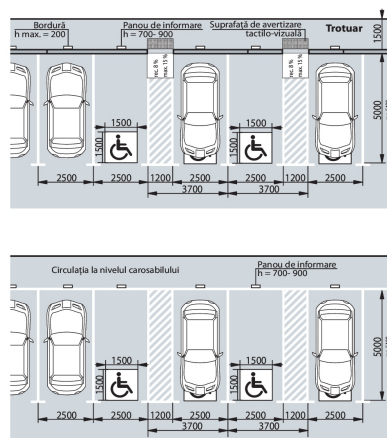


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Da
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior

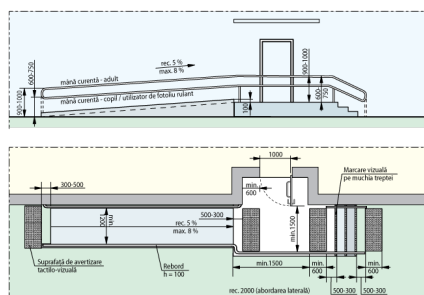


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

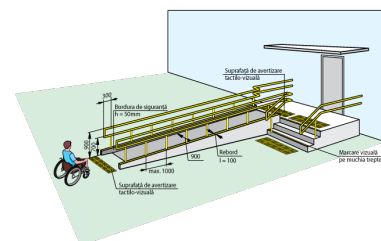


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 30 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

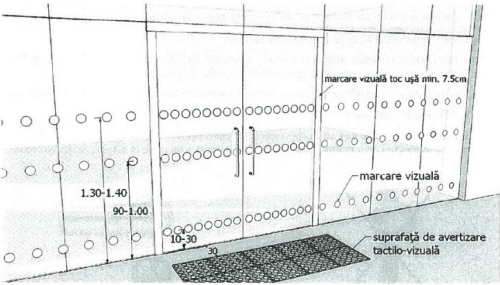


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare: Nu


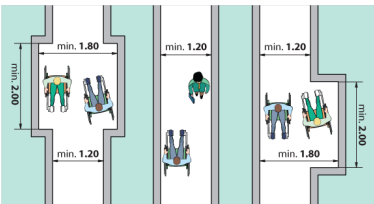


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Da, 1 trepte , înălțimea:8 cm
Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

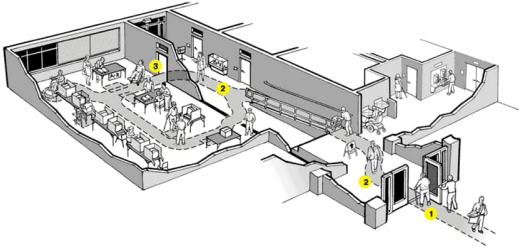

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	72 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Prag uşă de intrare:	Prag cu înălţimea: 5 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	235 cm x 580 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Uşa cabină WC, lăţime:	68 cm Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm
	Uşa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	104 cm x 108 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag uşa cabină WC:	Prag cu înălţimea: 6 cm Standard: maxim 2 cm
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuveţă:	Da , înălţimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
	Este spaţiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălţimea de: 115 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziţionate la o înălţime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălţimea de: 95 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
	Iluminare bună (lumină de zi şi lumină artificială) în WC:	Da

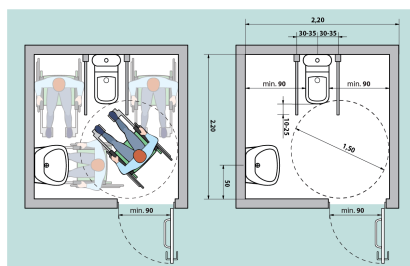


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

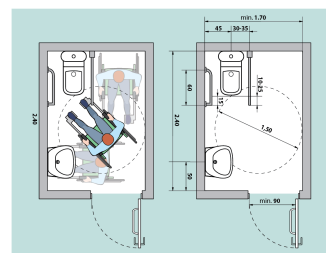


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B











