

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 18-06-2025

Echipa de evaluare: Toporet Valentina, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: valentina.toporet@motivation-md.org, +37368167510

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Costesti (Ialoveni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-21/14 (L.T. Olimp)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.865475 ,	
Longitudinea:	28.770809	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 406 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

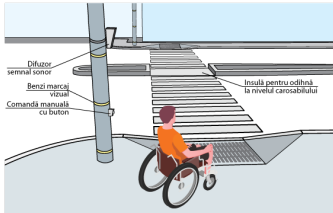


Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

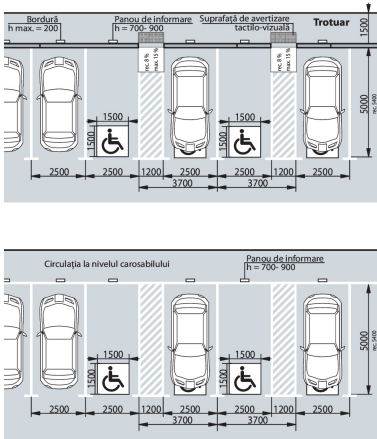


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)31 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	280 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	2 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
	Lungimea rampei:	213 cm
	Lățimea rampei:	110 cm
	Rampa este din:	Teracotă
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
	Sunt bare de suport:	Nu
	Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Bariere/obstacole	Nu

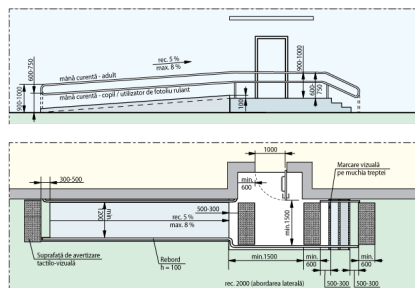


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

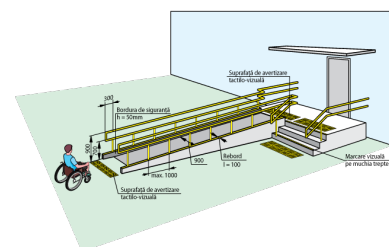


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 67 cm + 67 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 156 cm , 130 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 2 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual	
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da , 4 trepte , înălțimea:88 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Da
Dacă este o rampă interioară, ea este:	Fixă
Rampa este din:	Metal
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Rampa este de tip:	Fixă
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 37. Înălțimea barele de sus: 70 . ! Dacă rampa are o lungime sub 1 m, barele de suport nu sunt necesare
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da




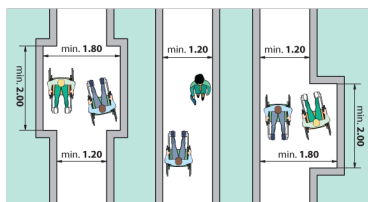


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	84 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 5 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	600 cm x 650 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	77 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	203 cm x 182 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	-
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 77 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 50 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

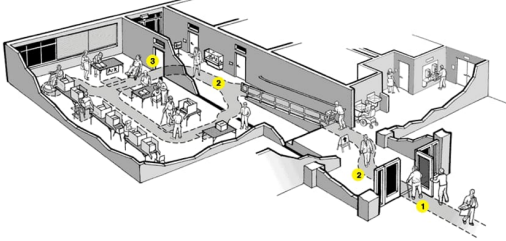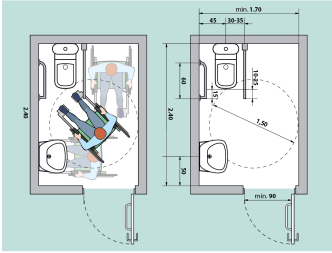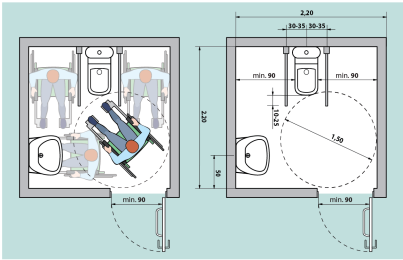


Galerie - Date generale




Galerie - Căi de acces către clădire



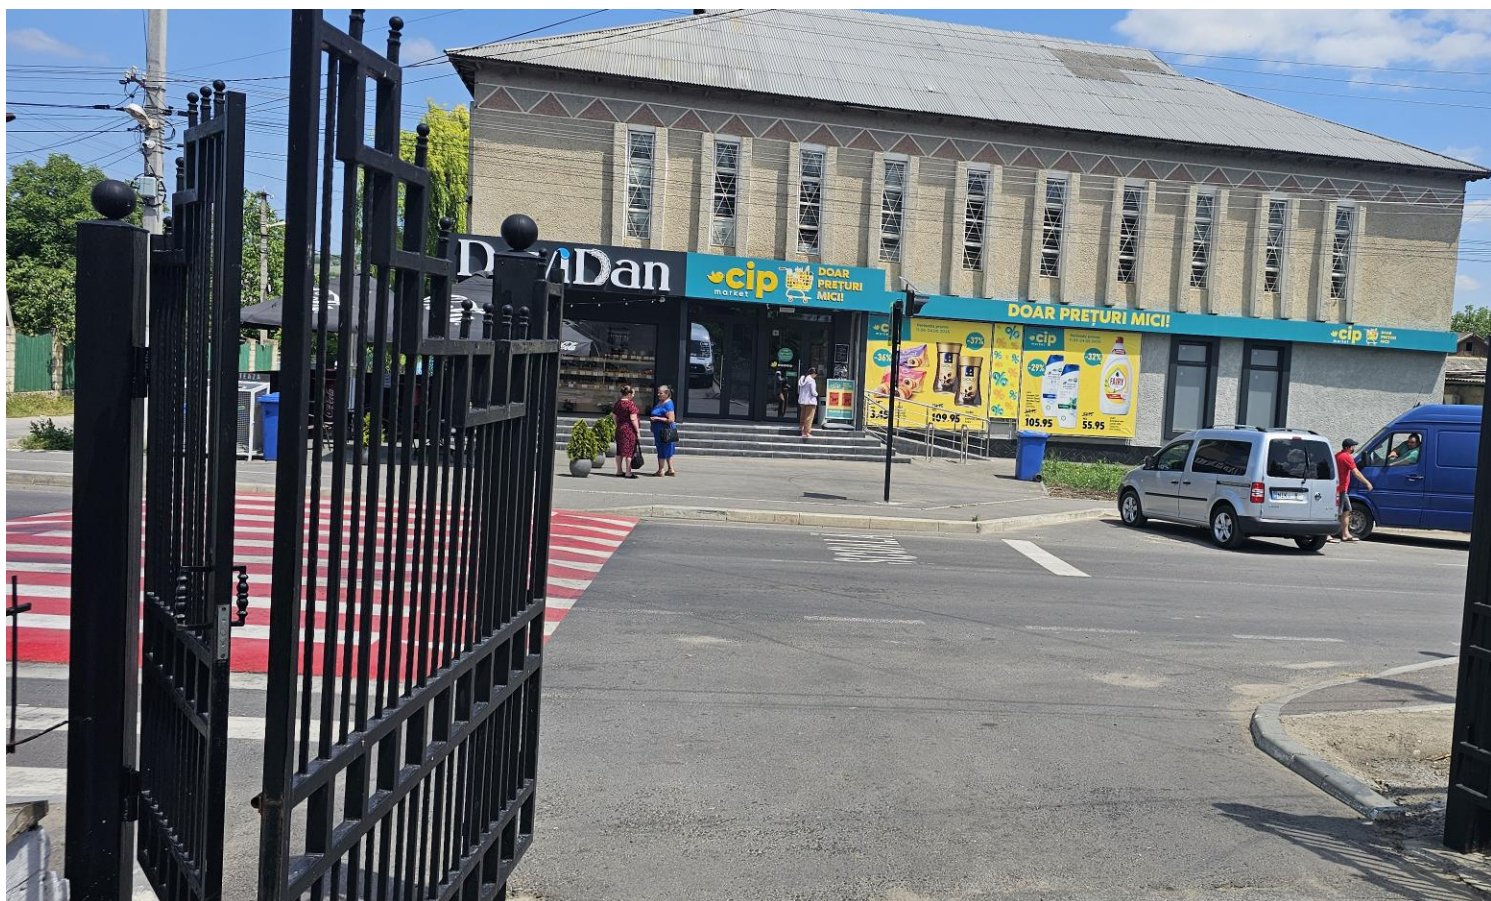

Galerie - Loc de parcare

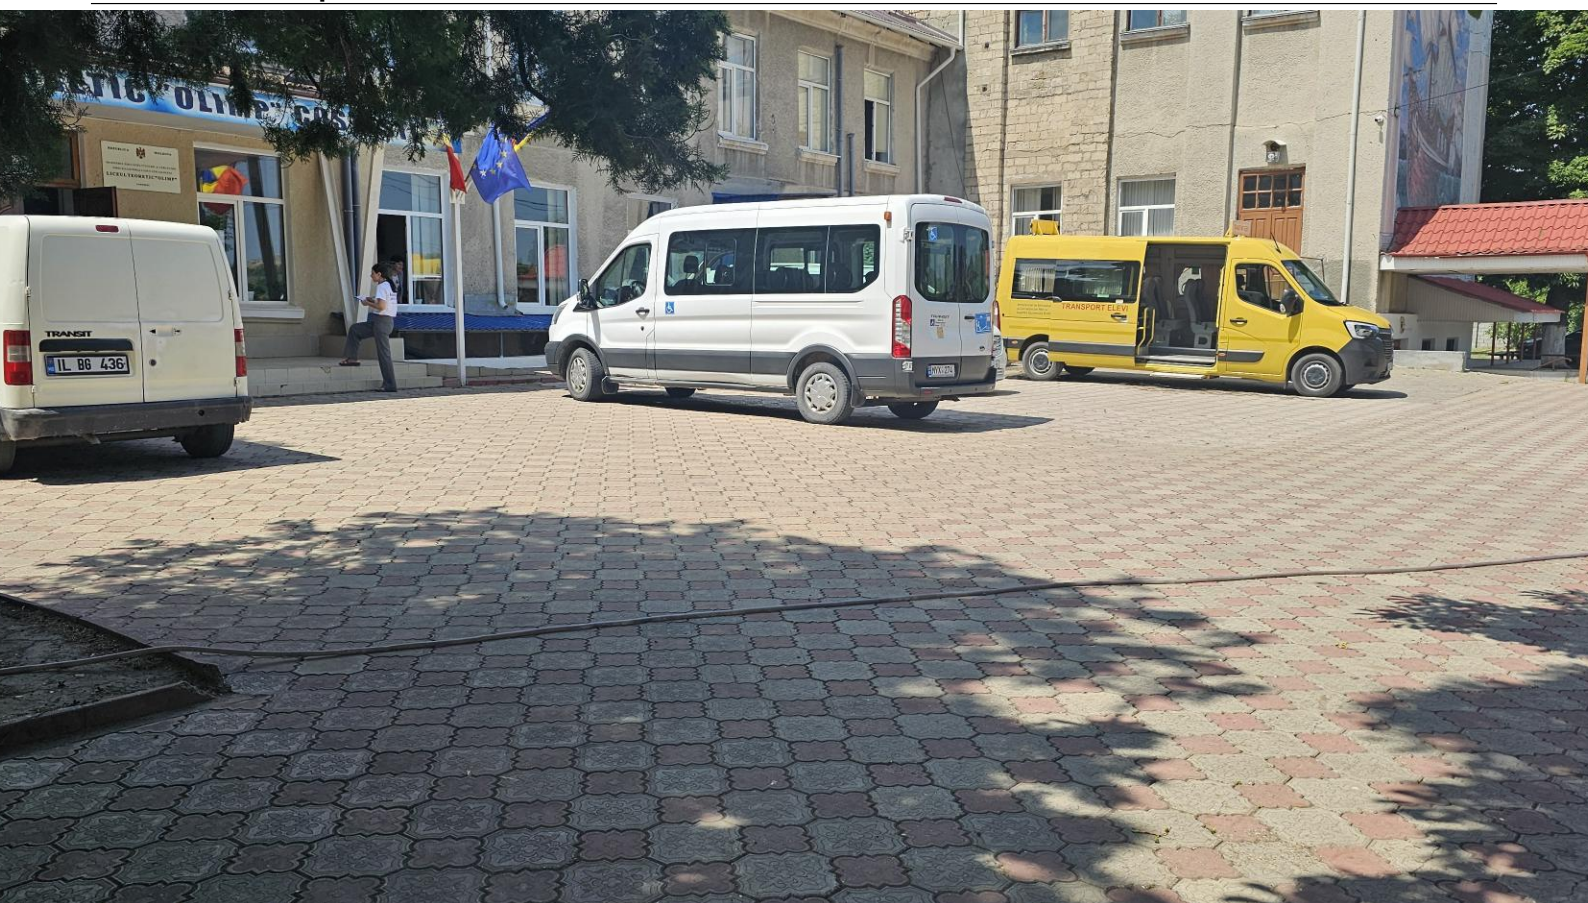







Galerie - Coridoare





Galerie - Sala de prestare a serviciului









