

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **04-06-2025**

Echipa de evaluare: **Ruducan Vadim, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ruducanv@gmail.com, +37369377210**

| Categorii            | Indicatori           | Date colectate |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Gradiste (Cimislia)  |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                    |                |
| Instituția:          | BESV-11/22(Primarie) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                 |                |
| Latitudinea:         | 46.610717 ,          |                |
| Longitudinea:        | 28.756395            |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt + Pavaj          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Denivelate              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 400 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Da                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Da                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)80 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 150 cm x 250 cm                                                                  |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

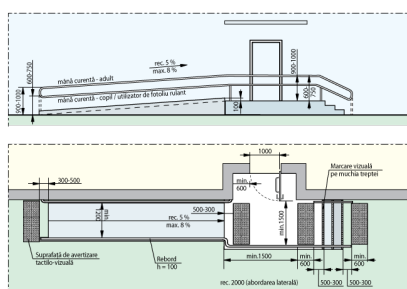


Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

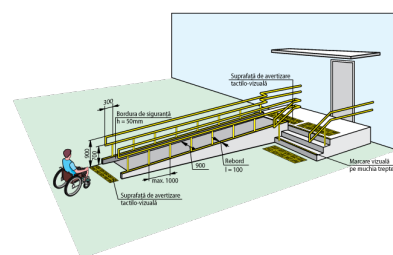


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

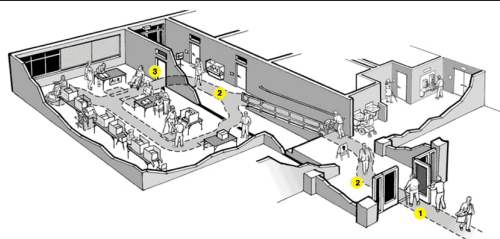

| Categorii | Indicatori                | Date colectate |
|-----------|---------------------------|----------------|
|           | Grup sanitar în exterior: | Da             |
|           | Grup sanitar în interior: | Nu             |



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale

13:03

My location

Latitude

46.610717

N 46°36'38.58192"

Longitude

28.756395

E 28°45'23.02128"

Altitude

115 m a.s.l

Coordinates accuracy

4 m

Location age

00:00:00

Number of satellites

25/34

My location

Galerie - Căi de acces către clădire





