



Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-06-2025
Echipa de evaluare: AO Filocalia,
Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. Florilor nr. 6	
Instituția:	BESV 1/218 (Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.048169 ,	
Longitudinea:	28.855759	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș

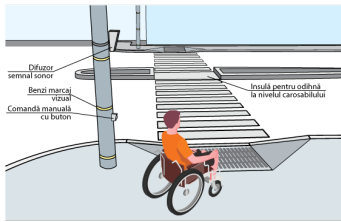

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)117 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	600 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	117 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	220 cm
Lățimea rampei:	110 cm
Rampa este din:	Pavaj
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 60. Înălțimea barele de sus: 85 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

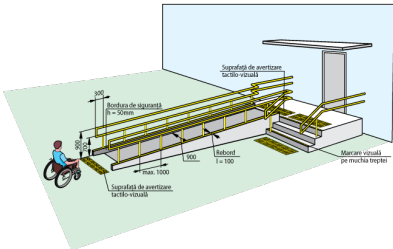


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Da
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 65 cm + 65 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 9 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 130 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

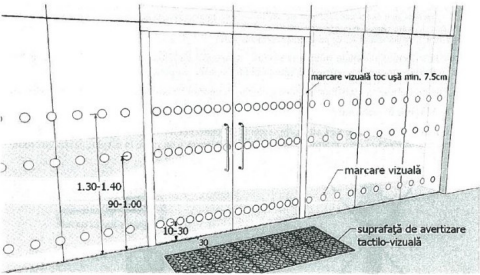


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----


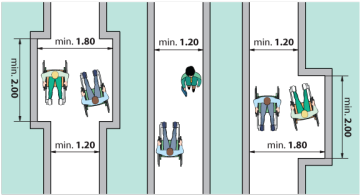


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
Grup sanitar în exterior:	Nu	
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter	
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu	
Ușa de intrare WC interior, lățime:	75 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm	
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 7 cm Standard: maxim 2 cm	
Dimensiuni grup sanitar:	435 cm x 145 cm Standard: minim 160 x 180 cm	
Ușa cabină WC, lățime:	70 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm	
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior	
Dimensiuni cabină WC:	100 cm x 95 cm Standard: minim 160 x 180 cm	
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 60 cm Standard: maxim 2 cm	
Tipul vasului WC:	Vas wc turcesc	
Vasul WC are bare de suport:	Nu	
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC	
Lavoar/chiuvetă:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm	
Este spațiu liber sub lavoar:	Da	
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 105 cm Standard: maxim 100 cm	
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu	
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu	
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea	
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu	



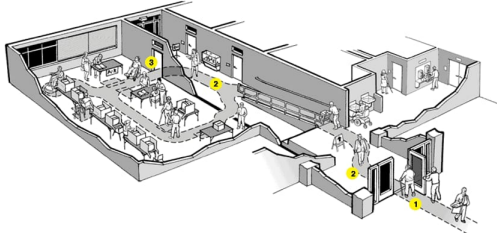

Galerie - Uși







Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar



