

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 01-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                          | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Baciori (Chisinau)                  |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Arhanghelul Mihail nr. 10      |                |
| Instituția:          | BESV 1/272 (Școala Primară nr. 101) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                |                |
| Latitudinea:         | 46.912397 ,                         |                |
| Longitudinea:        | 28.892011                           |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt + Pavaj          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative              |
| Trotuare:                                                      | Nu                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 260 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Orizontal               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

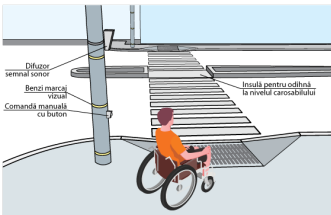


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

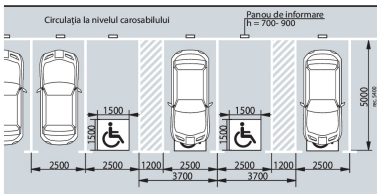
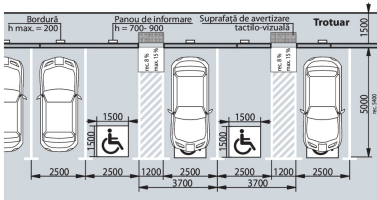


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                   |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                   |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)40 cm                        |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                   |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                             |
|                    | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 143 cm                                                                               |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 40 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                          |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante     |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                   |
|                    | Lungimea rampei:                                                                                | 325 cm                                                                               |
|                    | Lățimea rampei:                                                                                 | 107 cm                                                                               |
|                    | Rampa este din:                                                                                 | Gresie                                                                               |
|                    | Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                 |
|                    | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                   |
|                    | Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Bara este doar pe partea da . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 90 . |
|                    | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                                   |
|                    | Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                   |

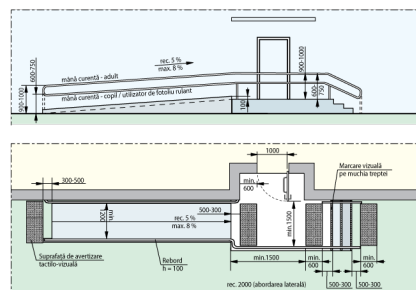


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

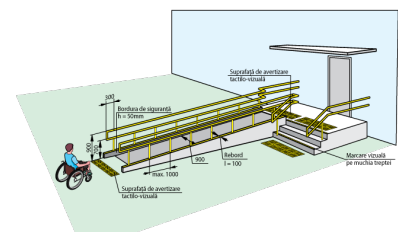


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 77 cm + 77 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |
| Uși în interior:                                                                                | Lățimea: 83 cm                                                                                                          |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Praguri de la ușile de interior:                                                                                                                                         | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
|                                                                                   | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:                                                                  | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual                                                        |                                |
|                                                                                   | Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate |                                                                                                                   |

## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |


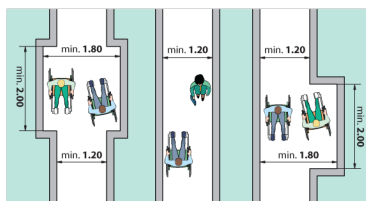


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

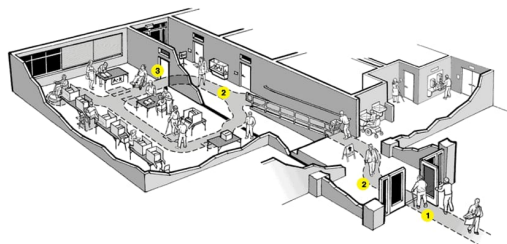

#### Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 75 cm<br>Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 310 cm x 290 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 60 cm<br>Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 115 cm x 142 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 23 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Vas wc turcesc                                                                                                    |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 130 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Întreprerătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:   | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Da , la înălțimea de: 160 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                            |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

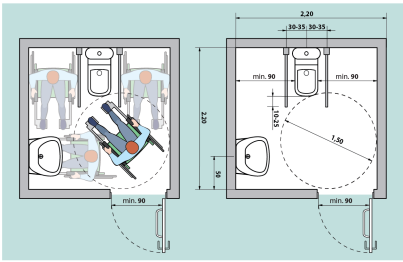


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

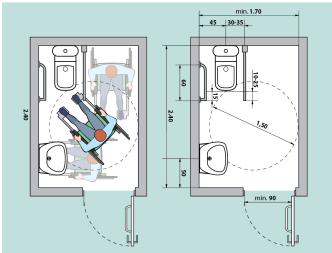


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B













**Galerie - Intrare în clădire**







---

**Galerie - Coridoare**

---









---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---







---

**Galerie - Grup sanitar**

---



