

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

| Categorii            | Indicatori                             | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Carpineni (Hincesti)                   |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                      |                |
| Instituția:          | BESV 20/20 (gimnaziul „Dumitru Crețu”) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională                |                |
| Latitudinea:         | 46.776561 ,                            |                |
| Longitudinea:        | 28.339691                              |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                             |
| Trotuare:                                                                         | Da                                     |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                                |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 360 cm                |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                     |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                     |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm        |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 14 scări/trepte , înălțimea:210 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                     |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în coborâș                    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil


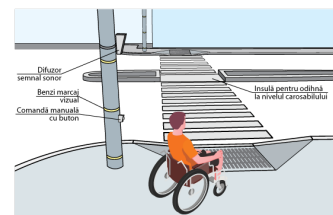


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare


|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

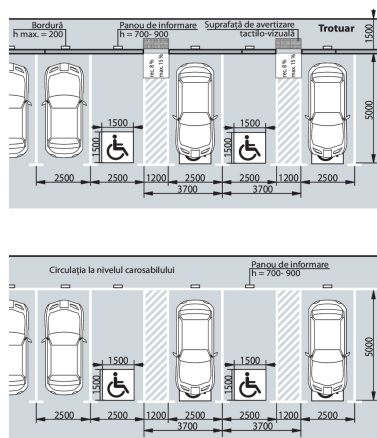


**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)36 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 182 cm                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 36 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

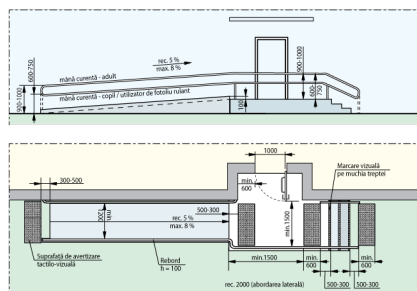

**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

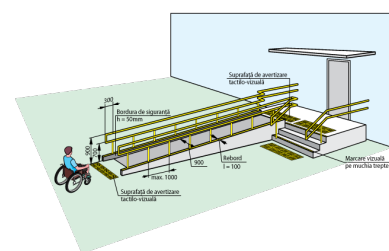

**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uşi

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 60 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                       |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 200 cm , 148 cm                                                                                                                                 |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

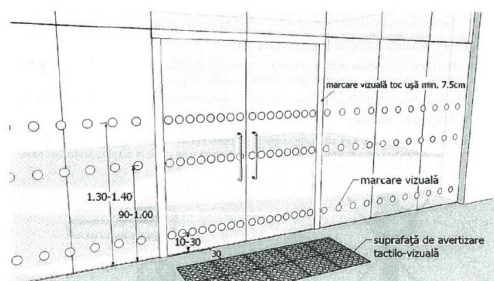


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da               |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu               |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da               |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu               |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da , sunt piloni |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da               |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da               |


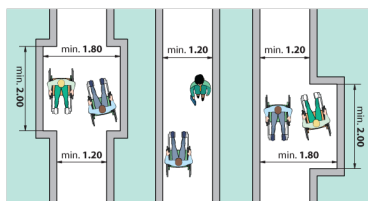


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de: | Parter                                                                               |                                                                                                                   |
|                   | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: țeavă                                                                                              |
|                   | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                   | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

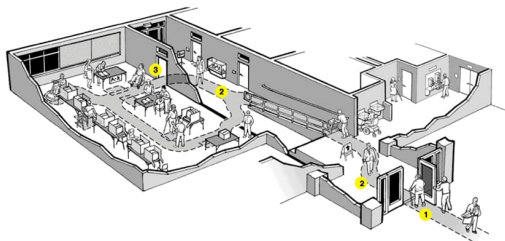

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 74 cm<br>Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 550 cm x 300 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 60 cm<br>Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 86 cm x 115 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 83 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 50 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 130 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |

| Categorii | Indicatori                                                 | Date colectate |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC: | Da             |

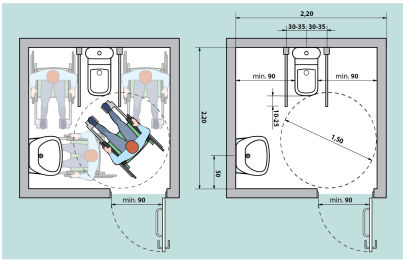


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

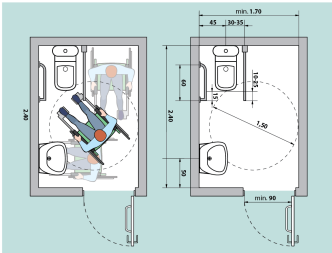


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Date generale

---




## Galerie - Căi de acces către clădire

---





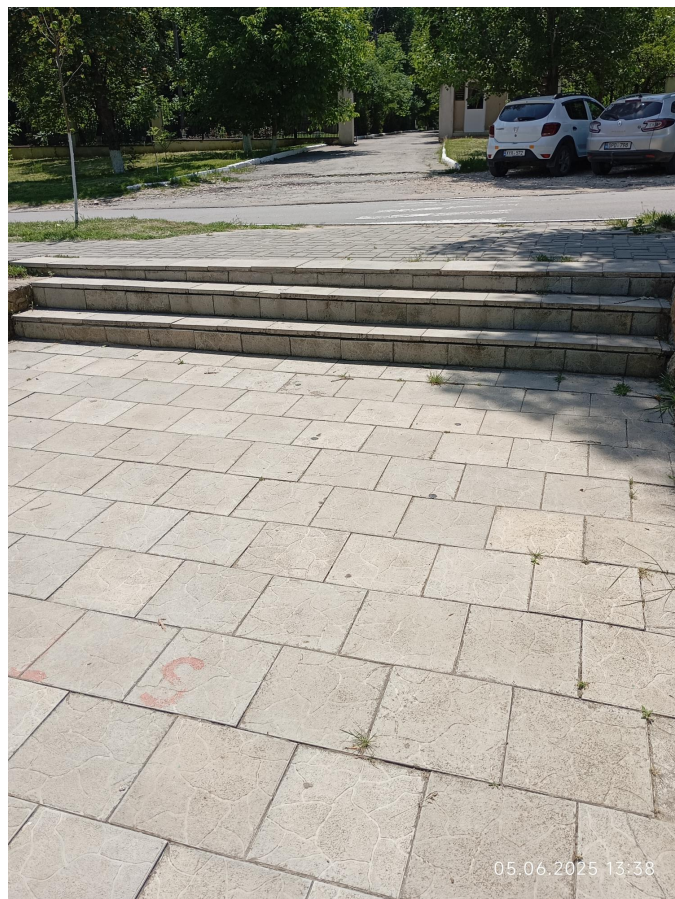





---

### Galerie - Intrare în clădire









---

**Galerie - Coridoare**

---









## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---



## Galerie - Grup sanitar

---



