

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Voinescu (Hincesti)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | BESV 20/68 (casa de cultură) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală         |                |
| Latitudinea:         | 46.650838 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 28.302853                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt              |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate         |
| Trotuare:                                                      | Nu                  |
| Poartă intrare:                                                | Nu                  |
| Prag poartă:                                                   | Nu                  |
| Borduri:                                                       | Nu                  |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                  |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                  |
| Nivel:                                                         | Înclinat în coborâș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

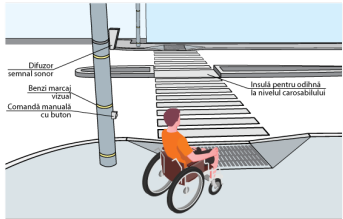


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

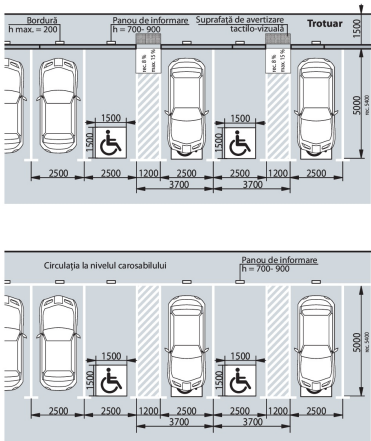


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)80 cm                                     |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                          |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 80 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                |

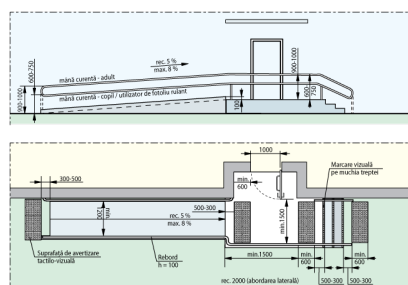


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

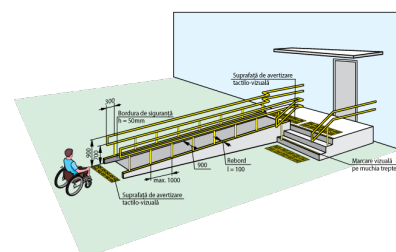


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 72 cm + 67 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 150 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

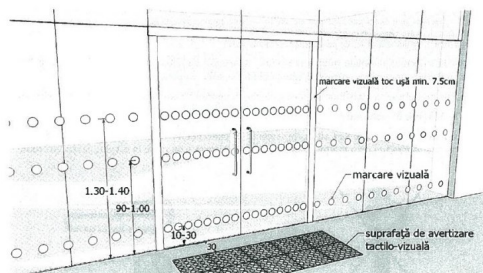


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu

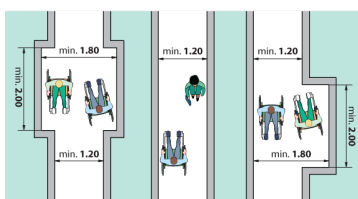


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Da . De tipul: piloni

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

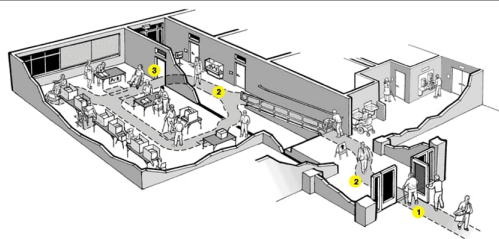

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

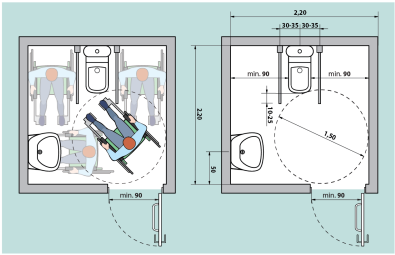


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

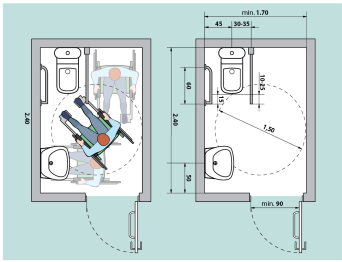


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







## Galerie - Loc de parcare

---



## Galerie - Intrare în clădire

---







