

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **17-06-2025**

Echipa de evaluare: **GI PRO ȘTEFĂNEȘTI, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionutbalanel@mail.ru, 069543039**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Casunca (Floresti)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-18/13 (Gimnaziul Cașunca)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.785164 ,	
Longitudinea:	28.398457	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 86 cm
Prag poartă:	Da, are înălțimea: 22 cm
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

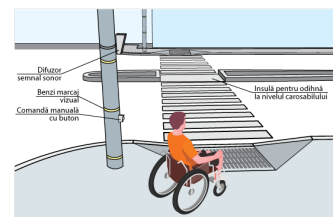


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 18 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 101 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 15 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

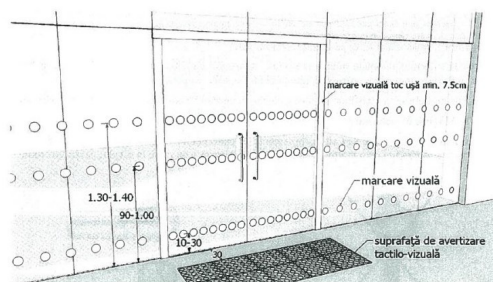


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da , 6 trepte , înălțimea:102 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Parțial

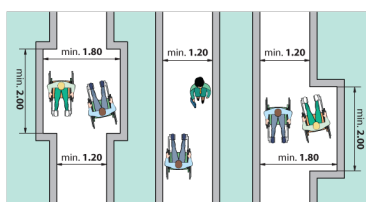



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter

Trepte: Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

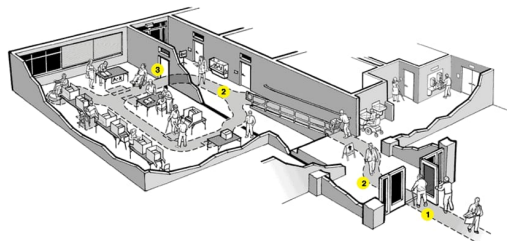

Grup sanitar


Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	73 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 4 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	390 cm x 391 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	73 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	159 cm x 184 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 4 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoor/chiuveță:	Da , înălțimea de: 814 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoor:	Nu
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoor , la înălțimea de: 109 cm Standard: maxim 100 cm
Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da




Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

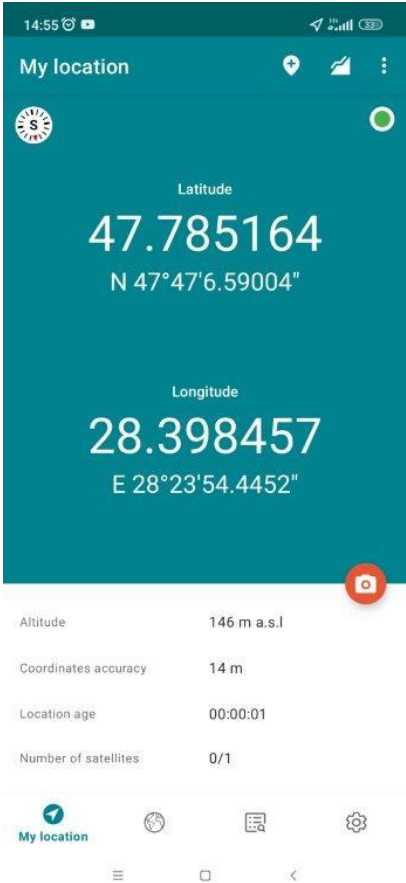


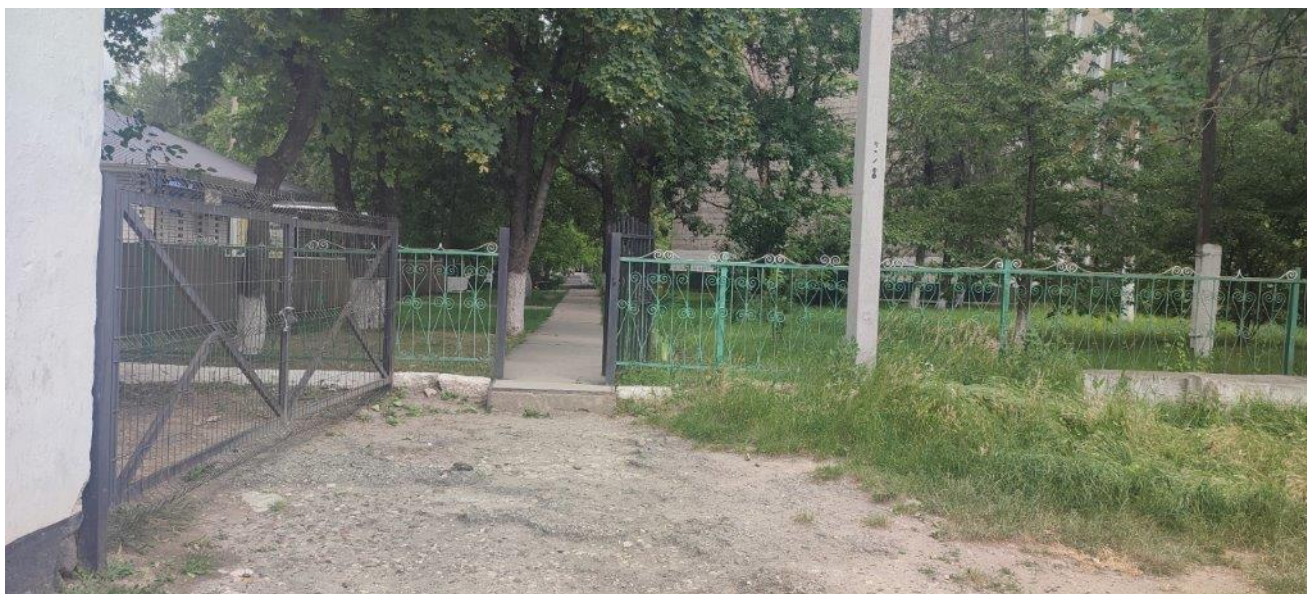





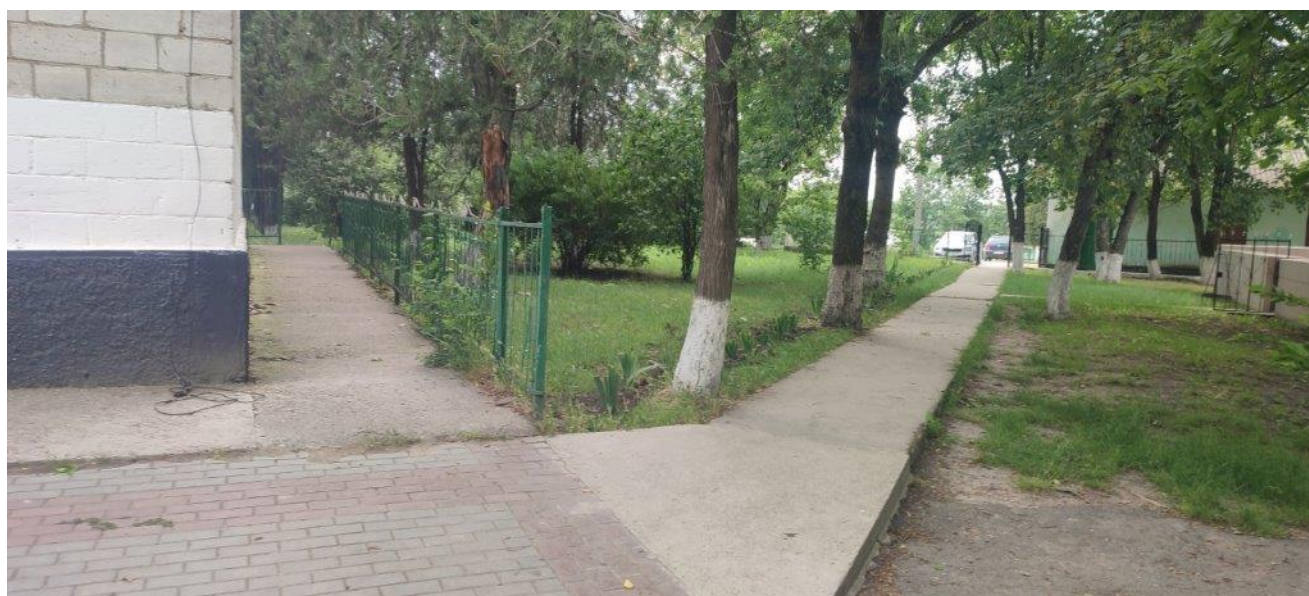


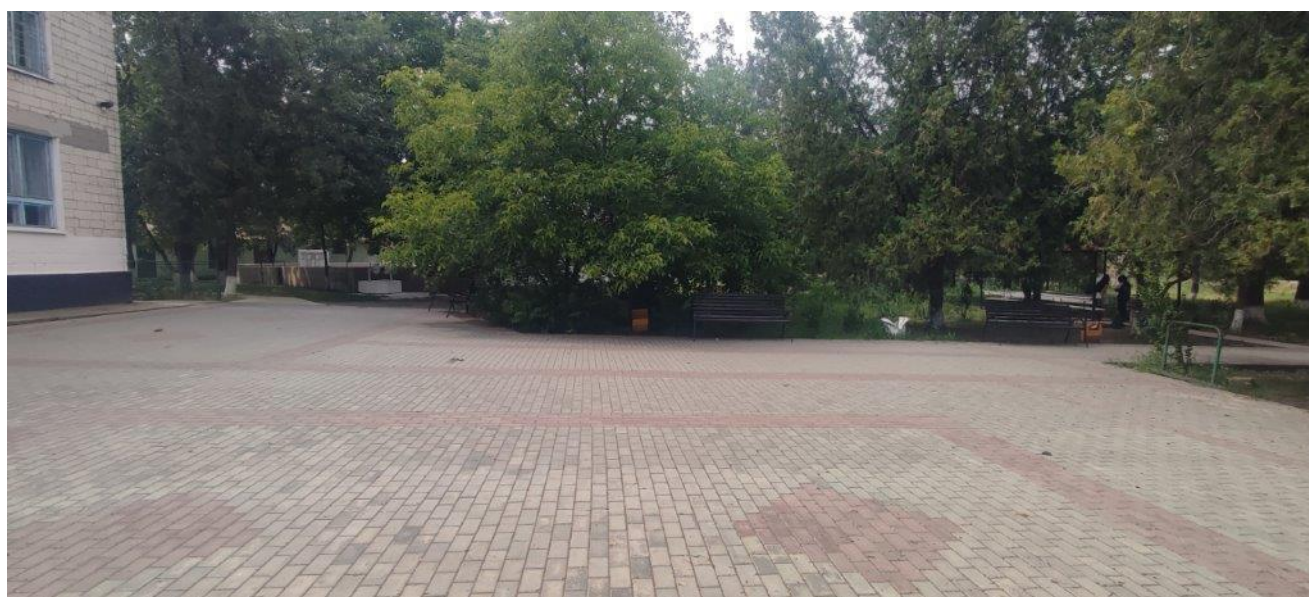

Galerie - Loc de parcare



Galerie - Intrare în clădire

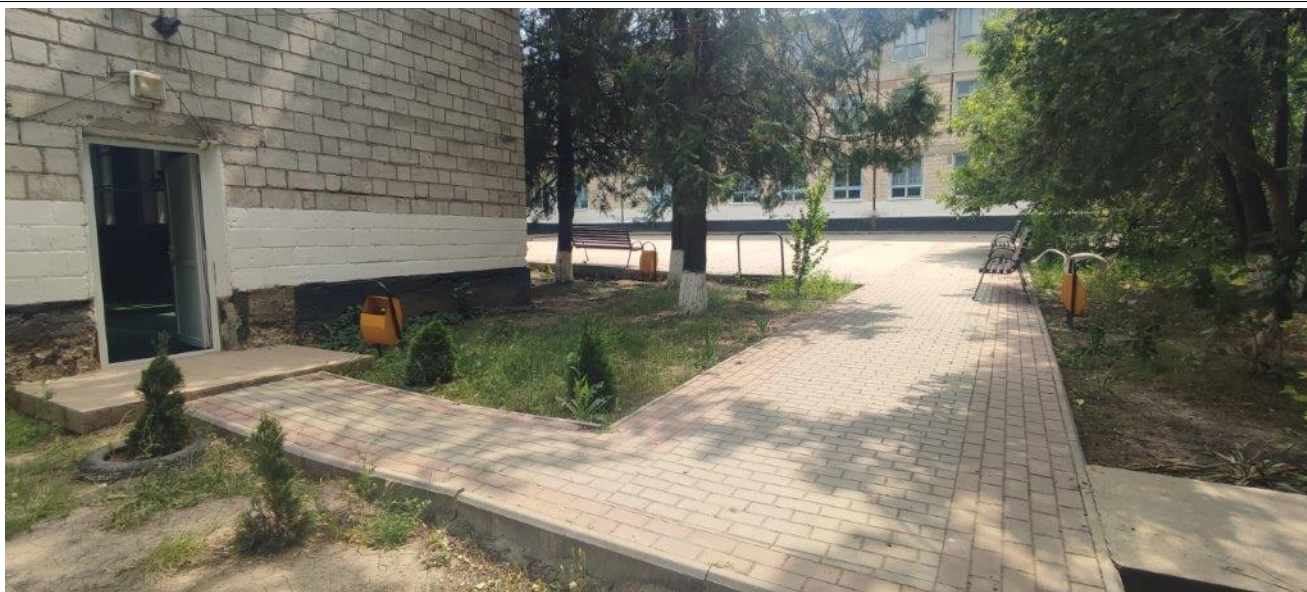

Galerie - Uși



