

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 26-06-2025

Echipa de evaluare: AO VIVERE, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: [ematreniuc@gmail.com](mailto:ematreniuc@gmail.com), 069148308

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Rotunda (Edinet)             |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | BESV 16/42 (Casa de Cultura) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                         |                |
| Latitudinea:         | 48.243049049462 ,            |                |
| Longitudinea:        | 27.30566148526               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt + Pavaj                       |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Cu fisuri / gropi                    |
| Trotuare:                                                      | Nu                                   |
| Poartă intrare:                                                | Nu                                   |
| Prag poartă:                                                   | Nu                                   |
| Borduri:                                                       | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                  | Da, 8 scări/trepte , înălțimea:80 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                                   |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș                    |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

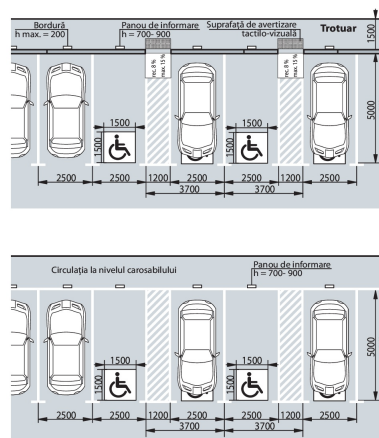


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)112 cm                   |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 150 cm x 230 cm                                                                  |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Nu                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                                |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 70 cm , 85 cm                                                                                                                                     |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 15 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 15 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                          |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

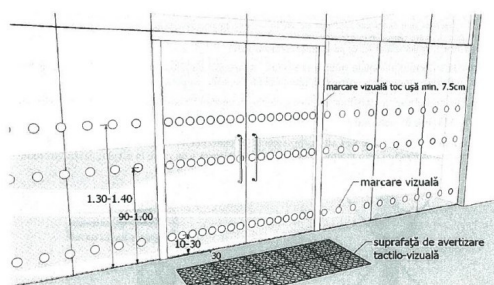


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                              |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                              |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 2 trepte , înălțimea:36 cm |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                              |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Nu                              |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                              |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                              |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                              |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Nu                              |

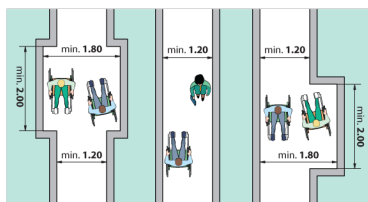


Fig.V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează servicii public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Este la nivel de:  | Parter |
| Trepte:            | Nu     |
| Bariere/obstacole: | Nu     |

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Nu                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

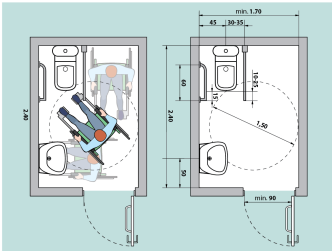


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

