

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-06-2025

Echipa de evaluare: Natalia Negura, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: nnegura92@gmail.com, 069928600

| Categorii            | Indicatori                     | Date colectate |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Ungheni (Ungheni)              |                |
| Adresa, strada, nr.: | Mihai Eminescu 73              |                |
| Instituția:          | BESV 35/7 Colegiul de medicină |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională        |                |
| Latitudinea:         | 47.213131 ,                    |                |
| Longitudinea:        | 27.805098                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt + Pavaj                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                         |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 91 cm          |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Da, 1 barieră , înălțimea:10 cm |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

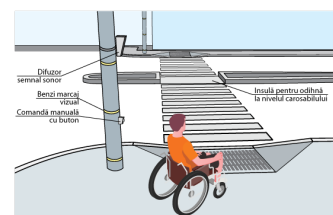


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

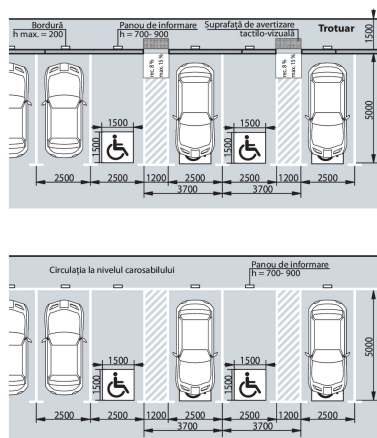


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)10 cm                    |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 140 cm x 250 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 10 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 100 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 109 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Nu                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |

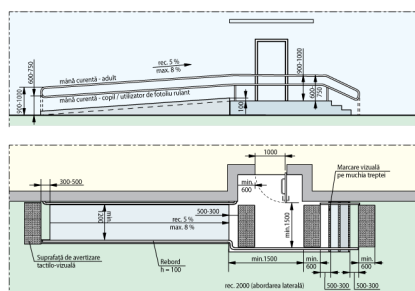


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

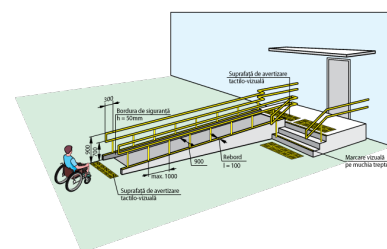


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 60 cm + 65 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                                                                                                                                                                                 |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 60 cm , 65 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 9 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 13 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 3 cu înălțimea: 13 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 4 cu înălțimea: 13 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                                                                                                                       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

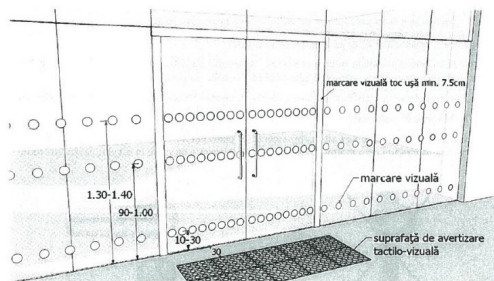


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 139 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 3 trepte , înălțimea:13 cm                                                                                                                                       |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                    |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da , sunt safeu                                                                                                                                                       |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori                                                                             | Date colectate |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da             |


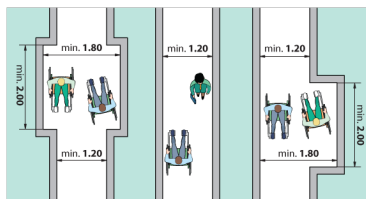


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Demisol                                                                                                           |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Există o opțiune alternativă pentru a urca la etaj de tipul: trepte                                          |
| Trepte:                                                                              | Da, 3 trepte , înălțimea:13 cm                                                                                    |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

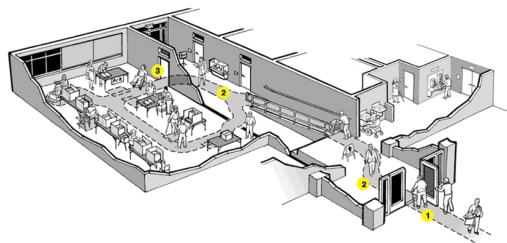

**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                       |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 77 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                    |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 96 cm x 250 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm       |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 70 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Interior<br>Standard: exterior                       |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 122 cm x 114 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | -                                                    |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                             |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                   |

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuvetă:                                                                  | Da , înălțimea de: 70 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da , dimensiunea de: 65 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 112 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

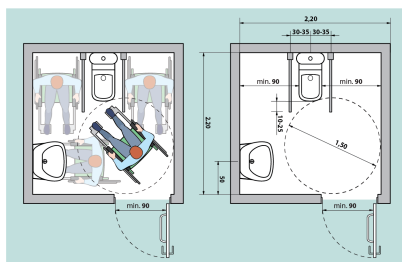


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

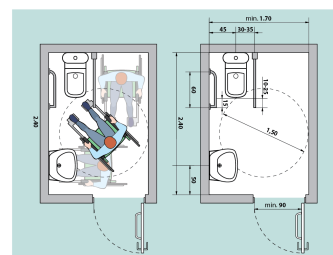


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Căi de acces către clădire



## Galerie - Intrare în clădire











