

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 22-11-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	DGOFM Chișinău	
Tipul instituției:	ANOFM	
Latitudinea:	47.002335 ,	
Longitudinea:	28.816331	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 350 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
Borduri la trecere spre clădire:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	510 cm x 1940 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	64 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	241 cm
Lățimea rampei:	121 cm
Rampa este din:	Teracotă
Rampa este de tip:	Mobilă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 71. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	-

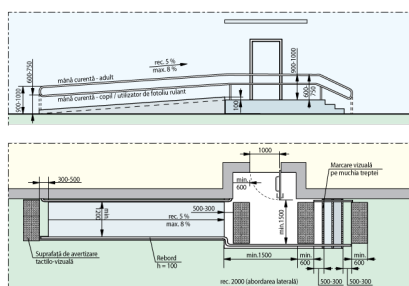


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

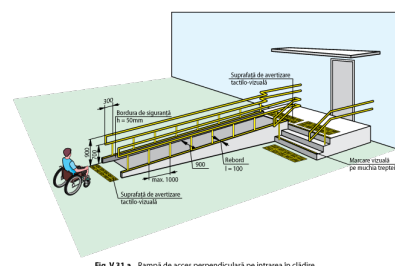


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Categorii	Indicatori	Date colectate
Uși	Există o singură intrare comună:	Nu
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 82 cm + 82 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

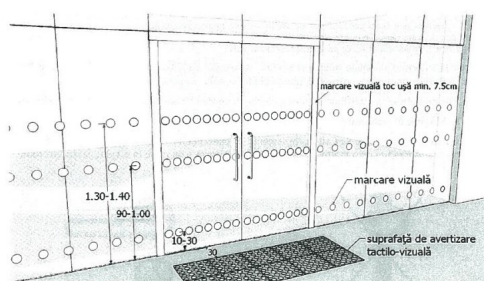


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	116 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


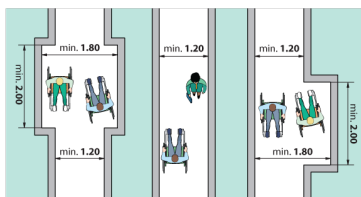


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Etaj	
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Da . Lăţimea uşii ascensorului: 99 cm (Standard: Uşa ar trebui să fie de minim 90 cm) Dimensiunile interioare ale cabinei: 147 cm (Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)
	Trepte:	Nu
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima şi ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spaţiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spaţiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea

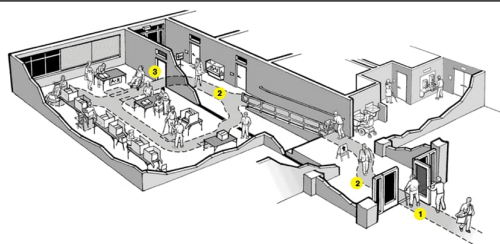



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
Există indicatoare pe coridoare și pe ușa, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	89 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Dimensiuni grup sanitar:	210 cm x 181 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	210 cm x 181 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Vasul WC are bare de suport:	Da, rabatabilă, la înălțimea de: 73 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 78 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 63 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 70 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea






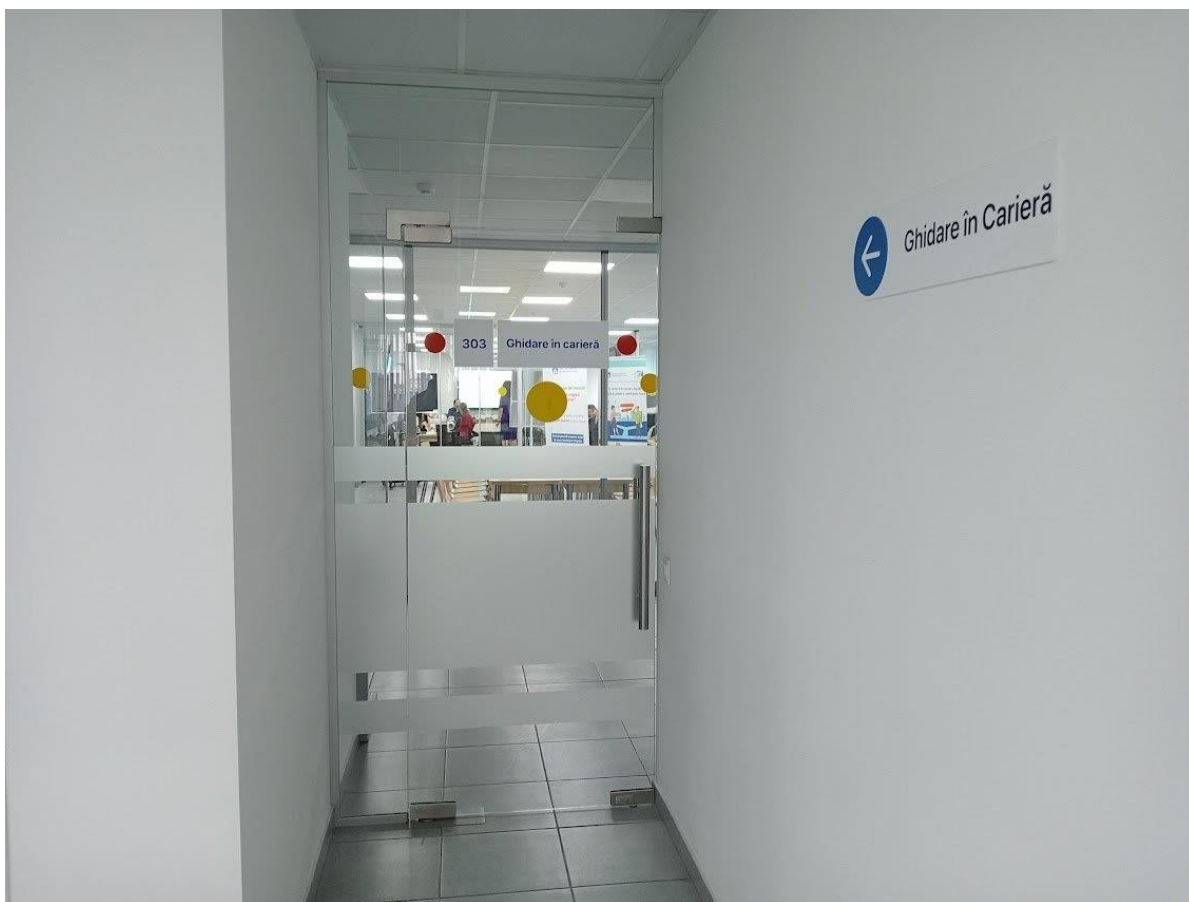


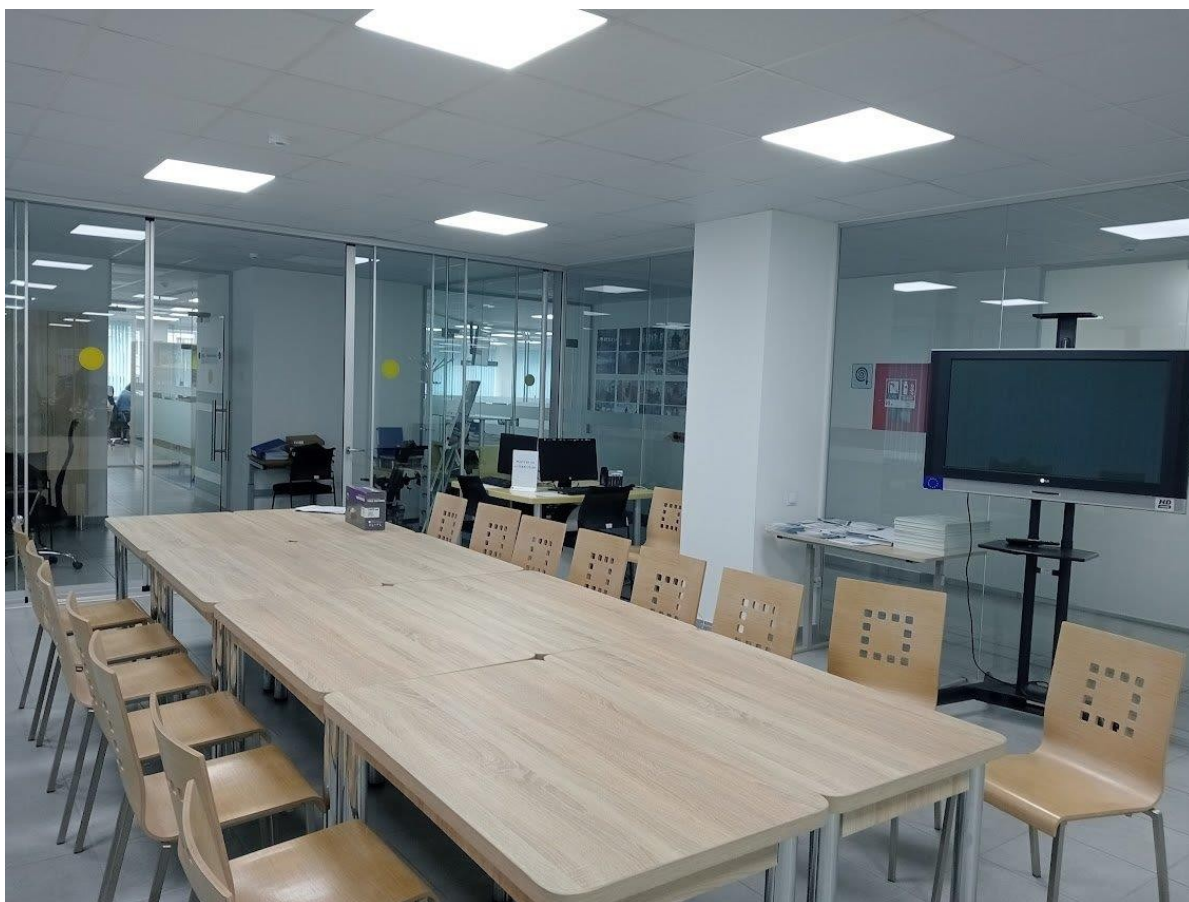





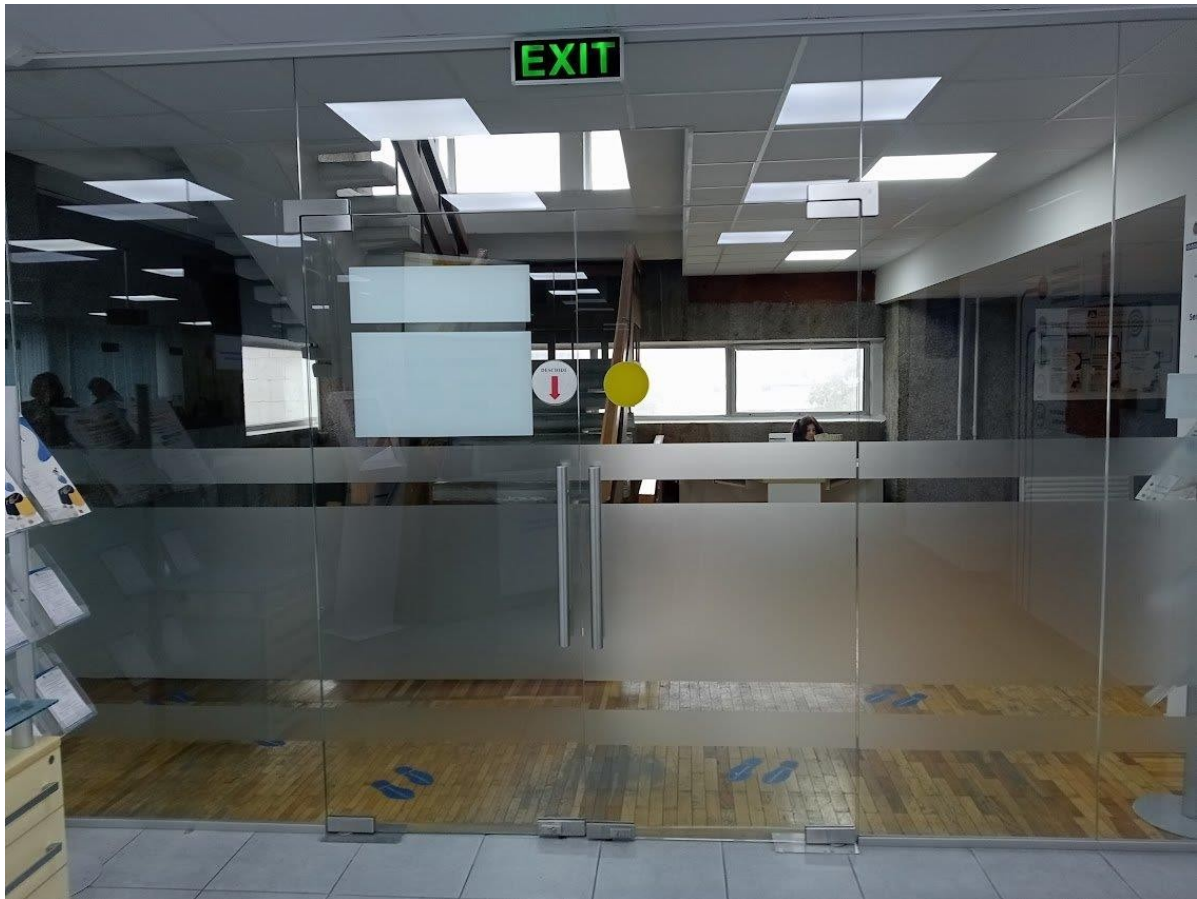

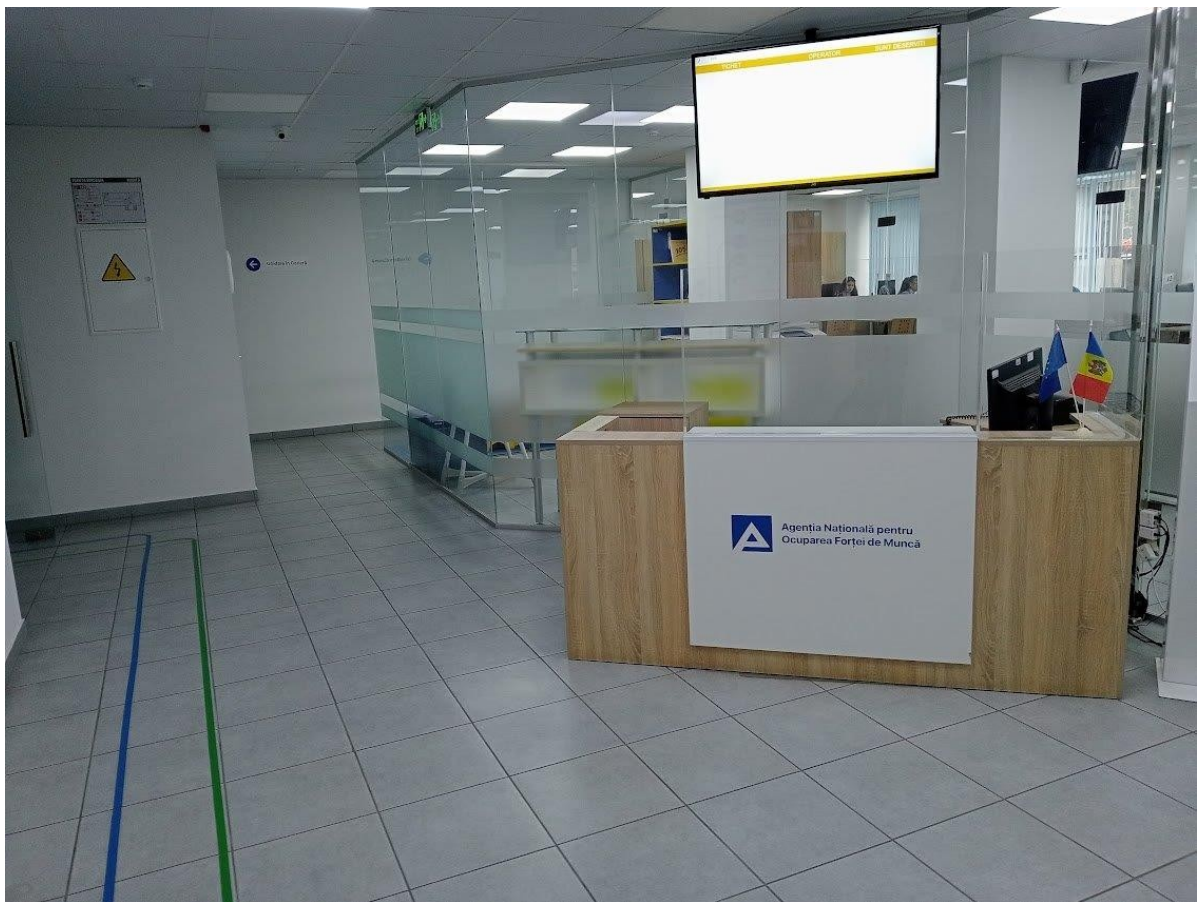

Galerie - Grup sanitar



