

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 14-07-2025

Echipa de evaluare: Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale "ECOU", Monitor de accesibilitate
Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ecou.cahul@gmail.com, +37369708107

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Alexandru Ioan Cuza (Cahul)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV Alexandru Ioan Cuza nr. 7/17, Casa de Cultură	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	45.595842 ,	
Longitudinea:	28.448212	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj + Beton
Drumurile/Căile de acces sunt:	Cu fisuri / gropi
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:5 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

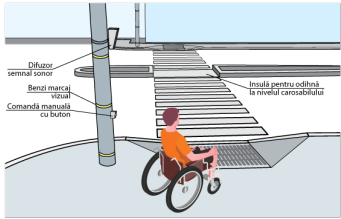


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

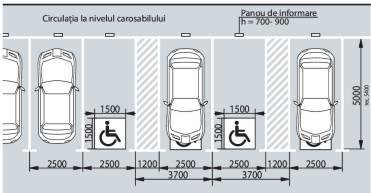
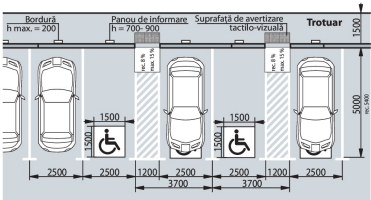


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	150 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	110 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
	Lungimea rampei:	220 cm
	Lățimea rampei:	140 cm
	Rampa este din:	Beton
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
	Sunt bare de suport:	Nu
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Bariere/obstacole	Nu

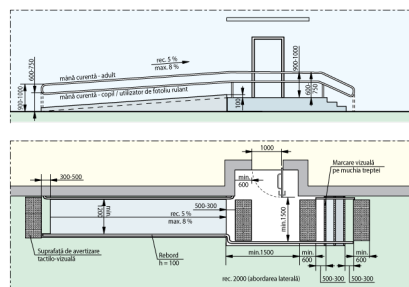


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

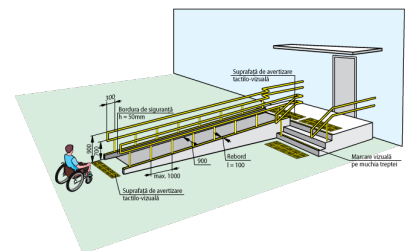
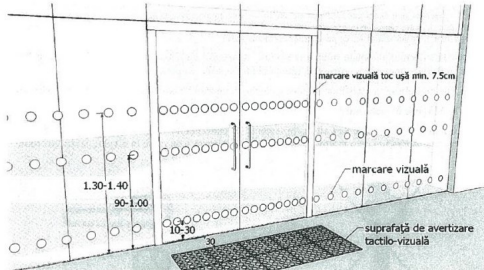
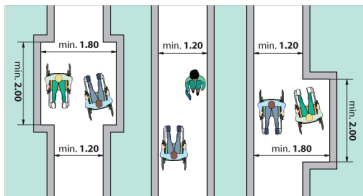
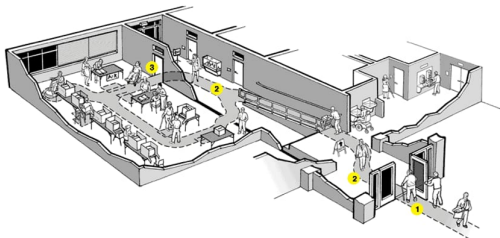


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși	Există o singură intrare comună:	Da
	Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 60 cm + 60 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 115 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual  Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate
Coridoare		
	Coridoare:	Da
	 Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/	
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)		
	Este la nivel de:	Parter
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Da
	Grup sanitar în interior:	Da . La Parter

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?	Nu
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	70 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 4 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	265 cm x 135 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	60 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	100 cm x 140 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	-
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 18 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 125 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

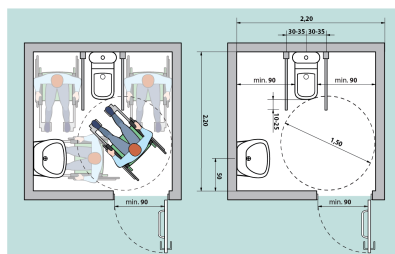


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

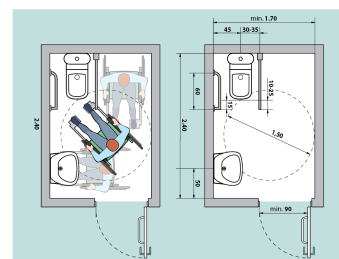


Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire









Galerie - Sala de prestare a serviciului





