Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 10-07-2025

Echipa de evaluare: Vendan Service SRL, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: tofan.vlad.rsl@gmail.com, 069336036

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. Academiei, nr.1	
Instituția:	BESV 1/133, Institutul de Zoologie, or.Chisinau	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea: **Longitudinea:**	46.998906 , 28.819522	
Căi de acces către clădire		
	Tip înveliș:	Pavaj
	Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
	Trotuare:	Da
	Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
	Poartă intrare:	Da, are lățimea: 95 cm
	Prag poartă:	Nu
	Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
	Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
	Scări/Trepte:	Nu
	Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
	Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

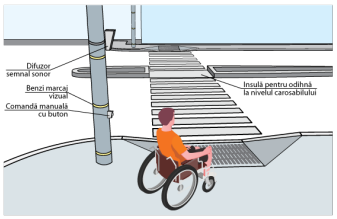

Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare		
	Parcare obișnuită:	Da
	Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate

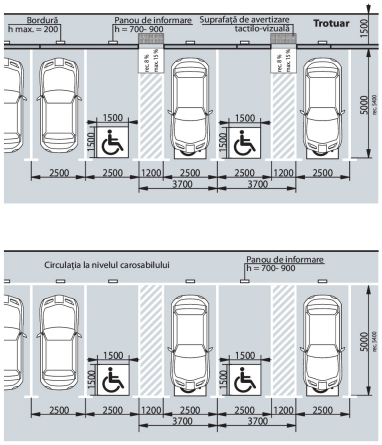

Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 16 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)17 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire:	350 cm x 780 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	202 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

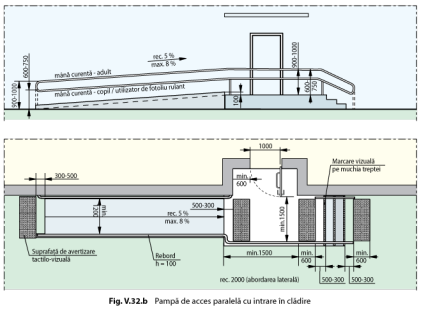

Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

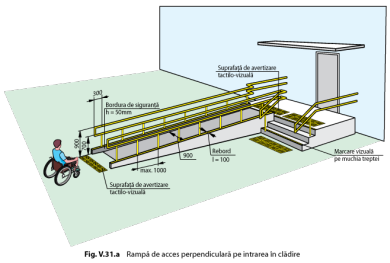

Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Da
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 90 cm + 90 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 180 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

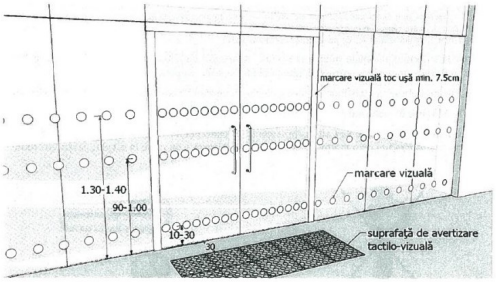

Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate

Coridoare		
	Coridoare:	Da
	Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
	Trepte:	Nu
	Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
	Suprafață alunecoasă:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

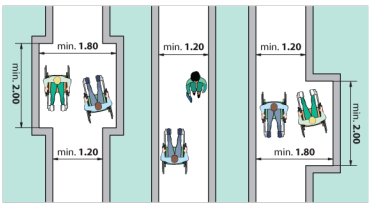

Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi		

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
	Trepte:	Da, 3 trepte , înălțimea:17 cm
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Da . De tipul: piloni
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	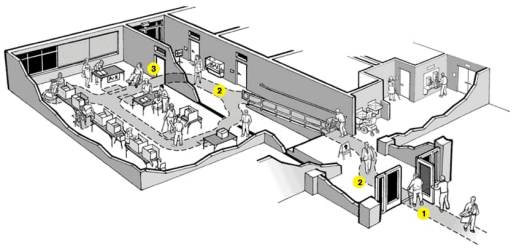	
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Da
	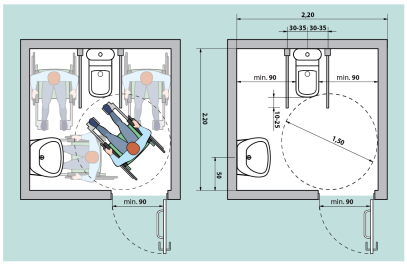 Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A	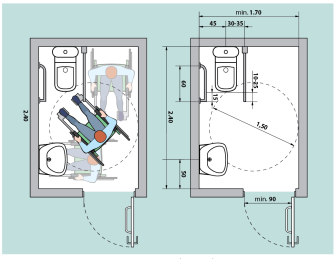 Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire

Galerie - Intrare în clădire

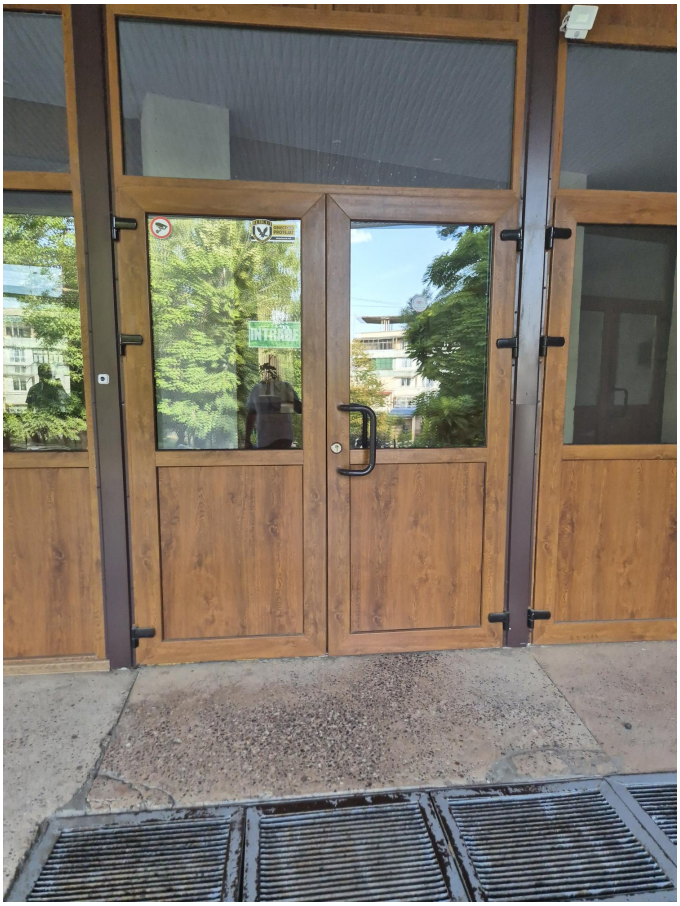

Galerie - Sala de prestare a seviciului