

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: Jalba Ludmila, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ludmila.jalba@gmail.com, 062187830

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Falesti (Falesti)	
Adresa, strada, nr.:	Fălești (Fabrica de Zahăr) str. Iași	
Instituția:	BESV NR. 17/6 Casa de Cultură Fălești (Fabrica de Zahăr)	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.32740405 ,	
Longitudinea:	27.443269063	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

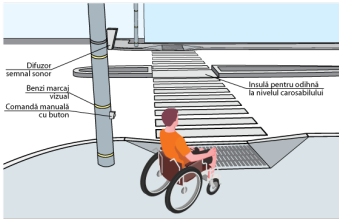


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare

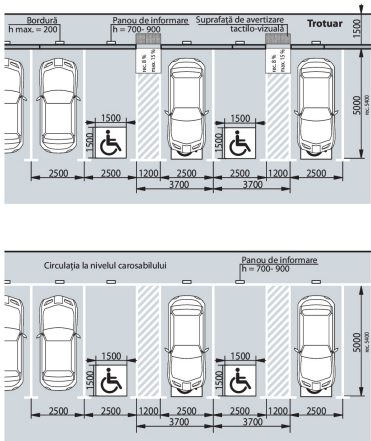


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)40 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	508 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	40 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Nu
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

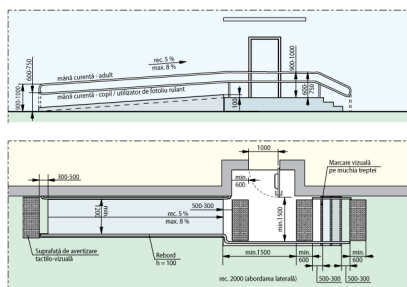


Fig. V.32.b: Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

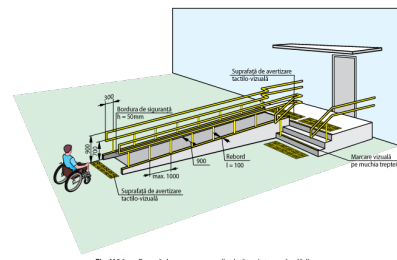


Fig. V.31.a: Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 74 cm + 81 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

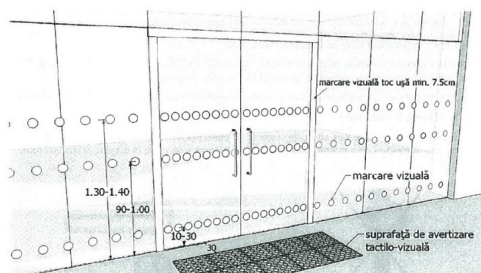


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

Coridoare

Coridoare:

Da

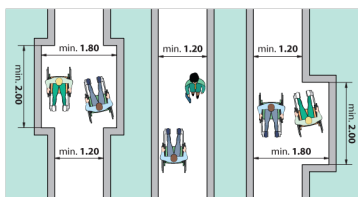


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Barriere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Nu

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

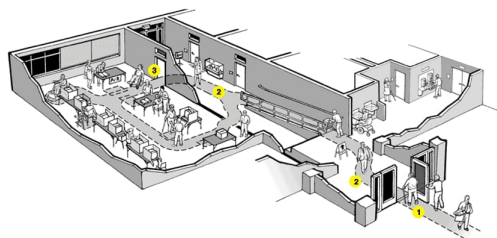

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Etaj

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Nu

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

80 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 2 cm

Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar:

212 cm x 225 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

69 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

108 cm x 97 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Nu

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavoar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 85 cm

Standard: h - 85 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Nu
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 110 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

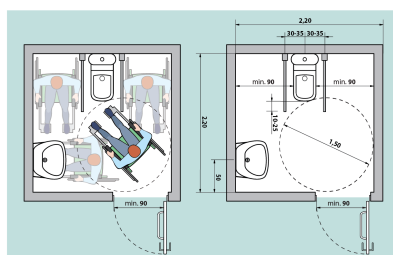


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


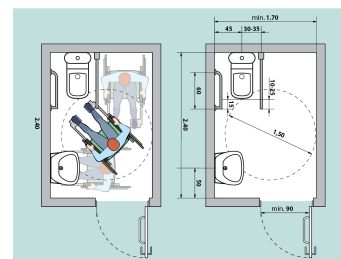


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire

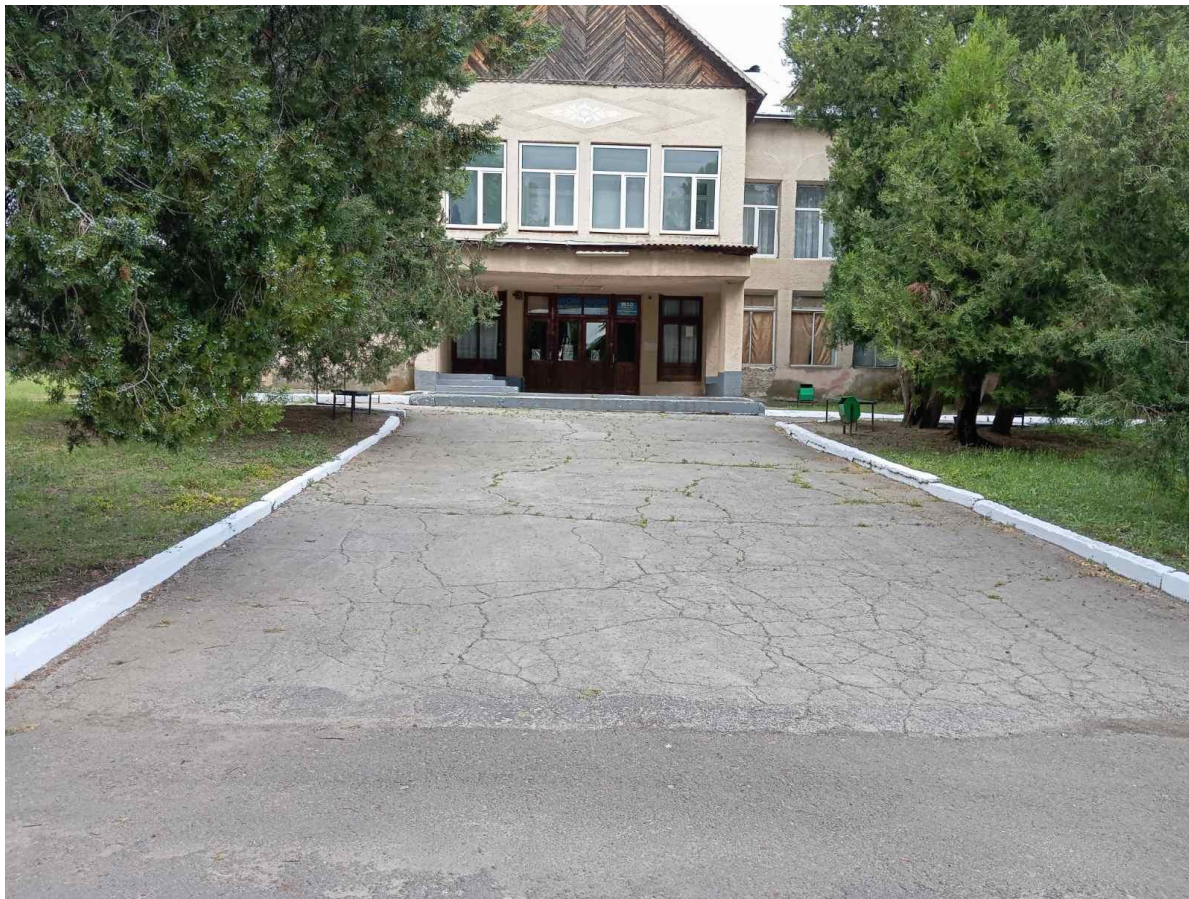



Galerie - Sala de prestare a serviciului



Galerie - Grup sanitar

