

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **10-07-2025**

Echipa de evaluare: **Vendan Service SRL, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **tofian.vlad.rsl@gmail.com, 069336036**

| Categorii            | Indicatori                                                       | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                              |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Nicolae Testimiteanu, nr. 29                                |                |
| Instituția:          | BESV 1/149, IMSP Spitalul Clinic "Timofei Mosneaga", or.Chisinau |                |
| Tipul instituției:   | Instituție medicală                                              |                |
| Latitudinea:         | 46.993851 ,                                                      |                |
| Longitudinea:        | 28.832272                                                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative |
| Trotuare:                                                      | Nu         |
| Poartă intrare:                                                | Nu         |
| Prag poartă:                                                   | Nu         |
| Borduri:                                                       | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu         |
| Nivel:                                                         | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

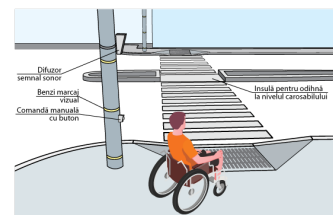


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

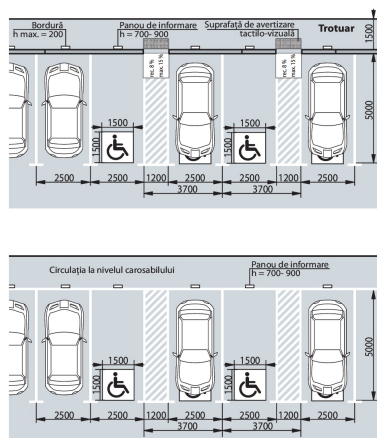


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Da                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)17 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 210 cm x 1200 cm                                                                 |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 17 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 190 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 95 cm                                                                            |
| Rampa este din:                                                                                 | Gresie                                                                           |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

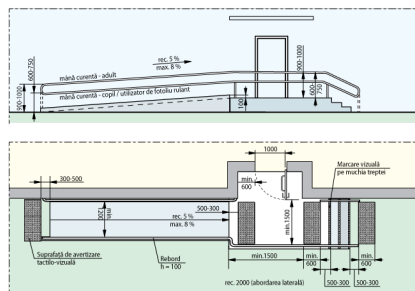


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

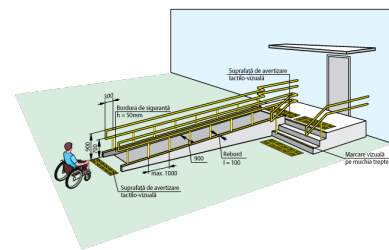


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 180 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

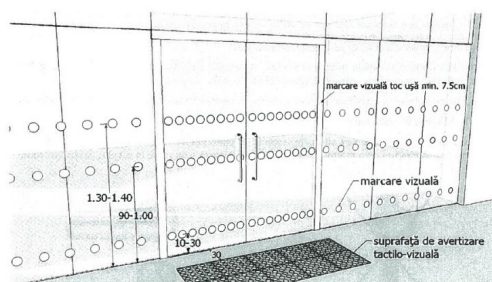


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                     | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |
| Trepte:                                                        | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:       | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                          | Da |
| Bariere/obstacole:                                             | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |

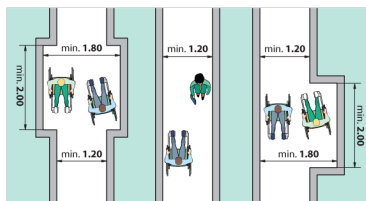


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

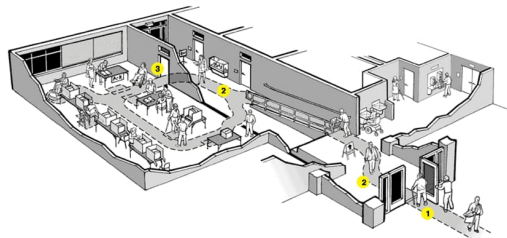

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da

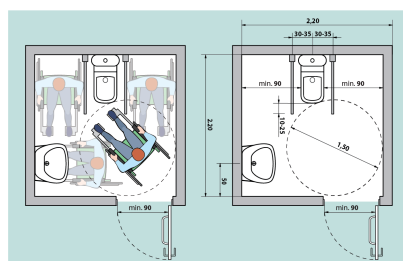


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A


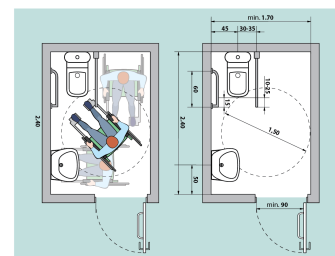


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---

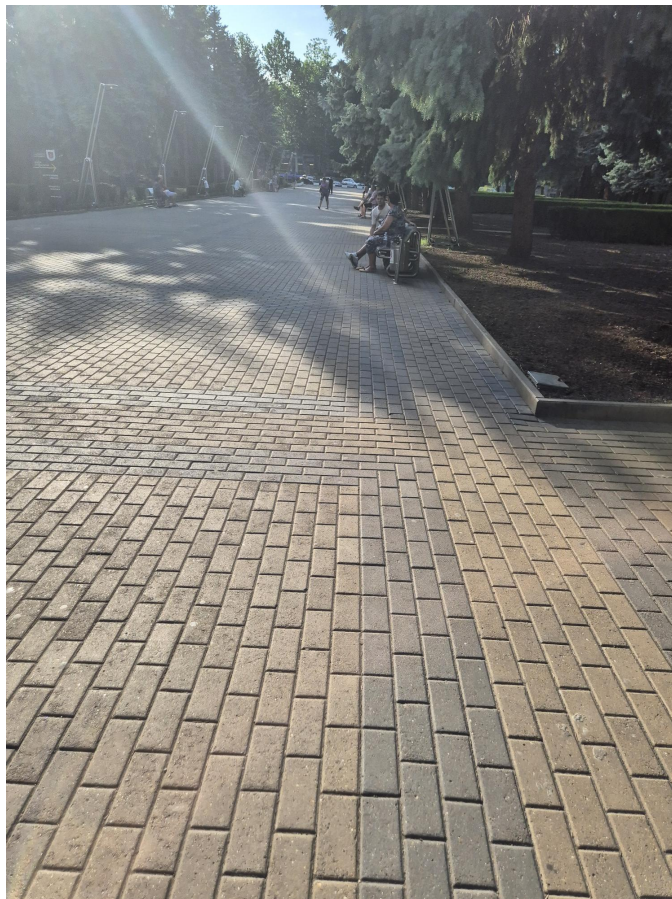

## **Galerie - Intrare în clădire**

---





---

**Galerie - Uși**

---





---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

