

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **18-07-2025**

Echipa de evaluare: **SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **women\_g@mail.ru, +37369346396**

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Baurci (Comrat)            |                |
| Adresa, strada, nr.: | srt. Octeabrea 2 a         |                |
| Instituția:          | BESV 36/31 Casa de Cultura |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală       |                |
| Latitudinea:         | 46.53504188 ,              |                |
| Longitudinea:        | 28.40324849                |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt              |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative          |
| Trotuare:                                                                         | Da                  |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                  |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                  |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                  |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                  |
| Borduri:                                                                          | Nu                  |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                  |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în coborâș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

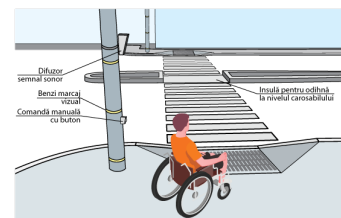


Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

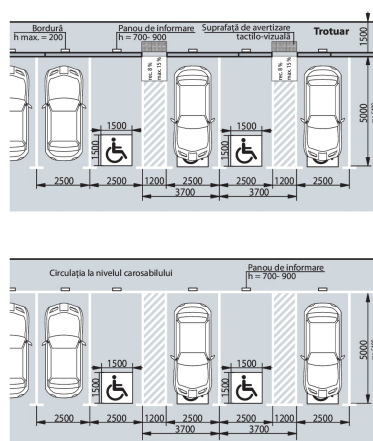


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                  |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                  |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                                       |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                  |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                            |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 4 cm                                                                                                                |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                  |
| Lungimea rampei:                                                                                | 600 cm                                                                                                              |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 120 cm                                                                                                              |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                                                               |
| Rampa este de tip:                                                                              | Mobilă                                                                                                              |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | -                                                                                                                   |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând.<br>Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Da, la înălțimea: 20 cm                                                                                             |
| Bariere/obstacole                                                                               | -                                                                                                                   |

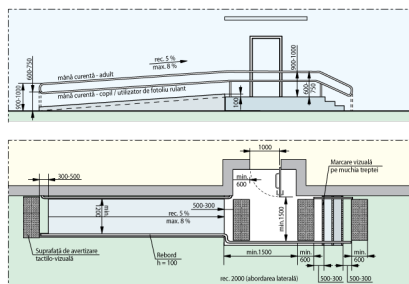


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

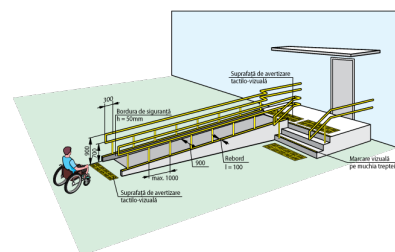


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

Există o singură intrare comună:  
Pagina 2 din 9

Nu

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 60 cm + 60 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

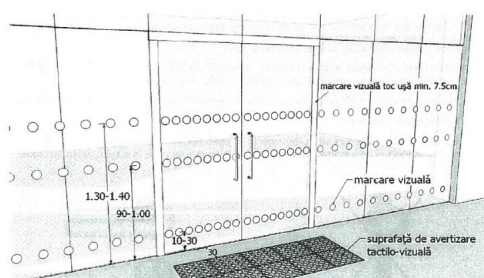


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu

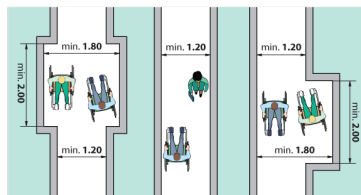


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Etaj

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Nu

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Nu  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

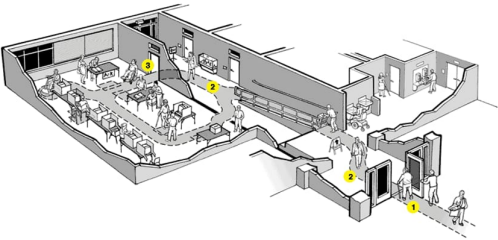

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

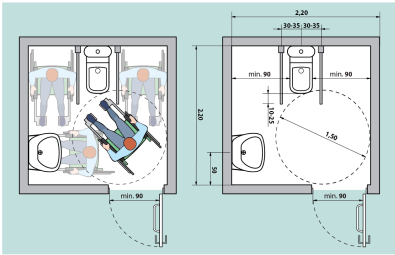


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


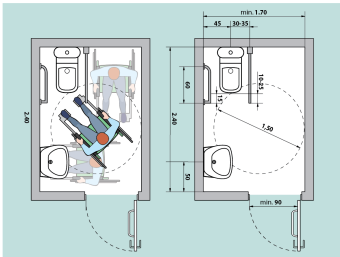


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale

---

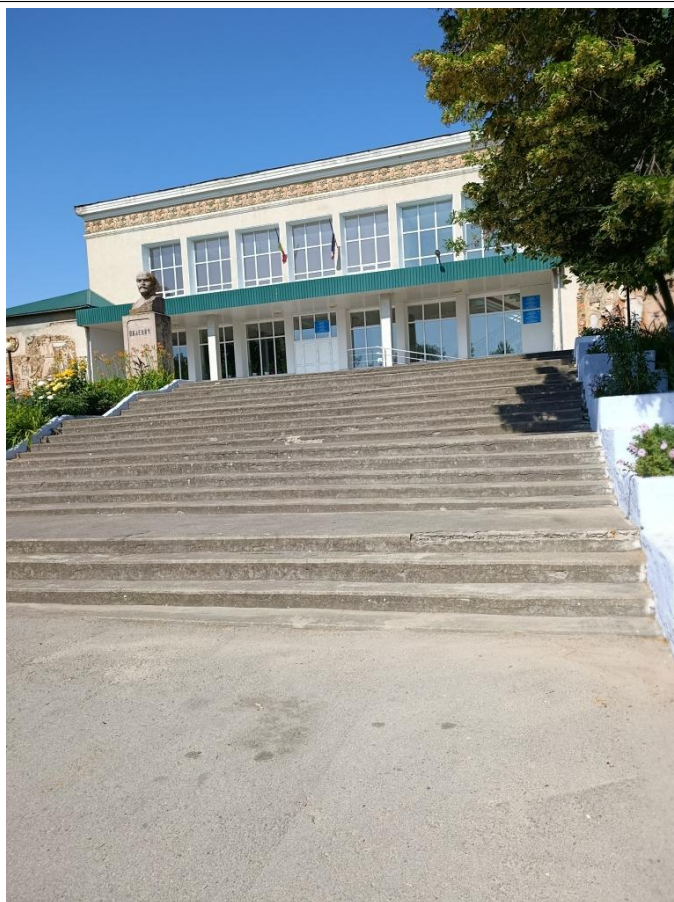

## Galerie - Căi de acces către clădire

---







---

#### **Galerie - Intrare în clădire**

---









---

**Galerie - Uși**

---







---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

