

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **18-07-2025**

Echipa de evaluare: **SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **women_g@mail.ru, +37369346396**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chiriet-lunga (Comrat)	
Adresa, strada, nr.:	str Svobodi 22	
Instituția:	BESV 36/42 Casa de Cultura	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	46.122571624 ,	
Longitudinea:	28.561582908	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 14 scări/trepte , înălțimea:18 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

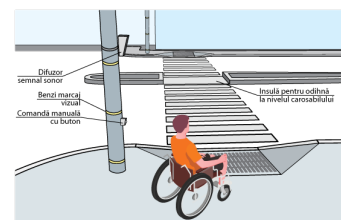


Fig. IV.14.4 Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

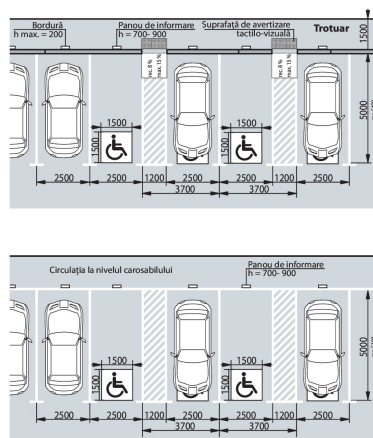


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 14 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)18 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	300 cm x 300 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	3 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Da Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	1200 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Beton
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	-
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 20 cm
Bariere/obstacole	Nu

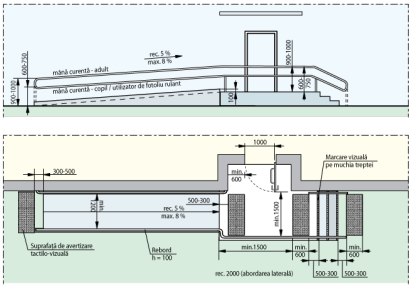


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

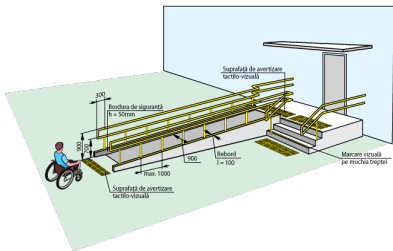


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 80 cm + 50 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

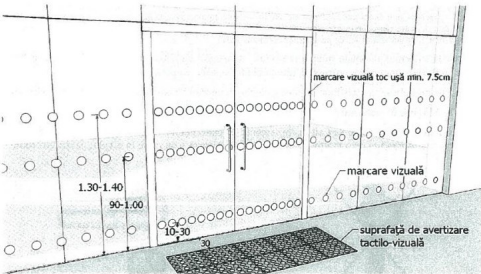


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----


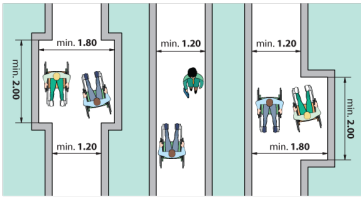


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Etaj
-------------------	------

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Nu
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

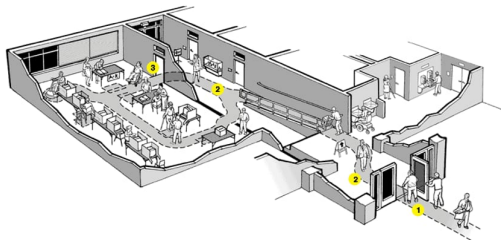

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Nu

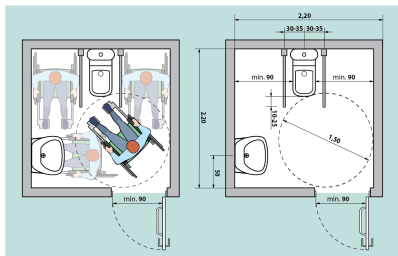


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


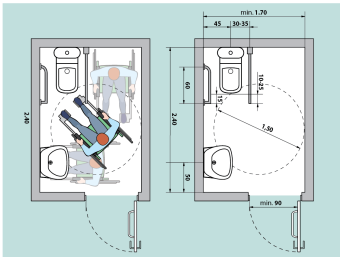


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



Galerie - Intrare în clădire

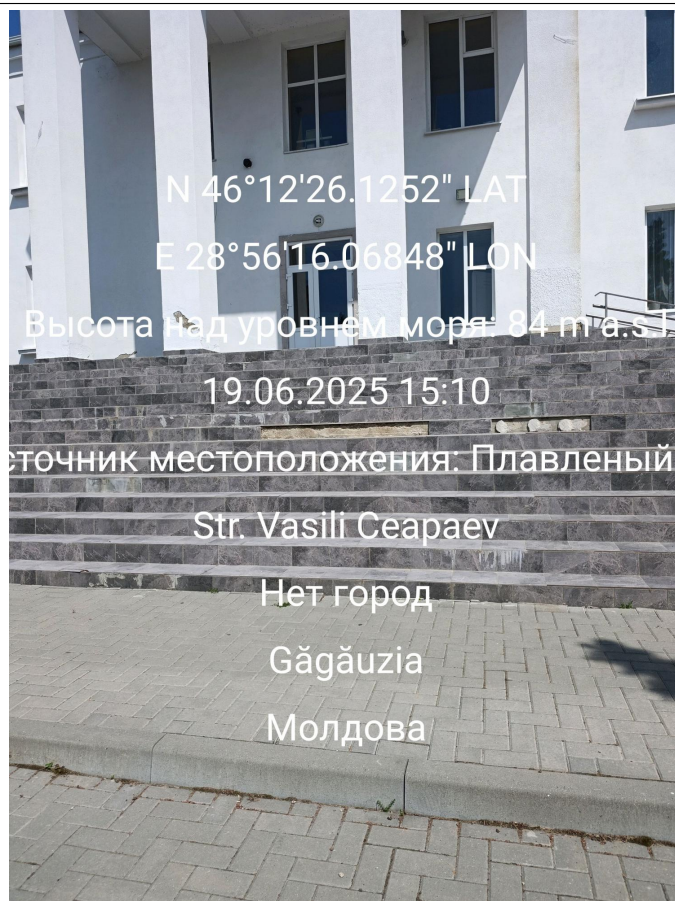

Galerie - Uși





Galerie - Sala de prestare a serviciului

