

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **07-07-2025**

Echipa de evaluare: **AO Filocalia,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

| Categorii            | Indicatori                                                     | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Durlesti (Chisinau)                                            |                |
| Adresa, strada, nr.: | mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr. 75/3 - str. T. Vladimirescu |                |
| Instituția:          | BESV 1/261 (Detașamentul Căutare și Salvare nr. 1)             |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                                           |                |
| Latitudinea:         | 47.032885 ,                                                    |                |
| Longitudinea:        | 28.766754                                                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt + Pavaj                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

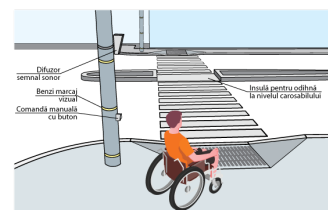


Fig. IV.14-a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

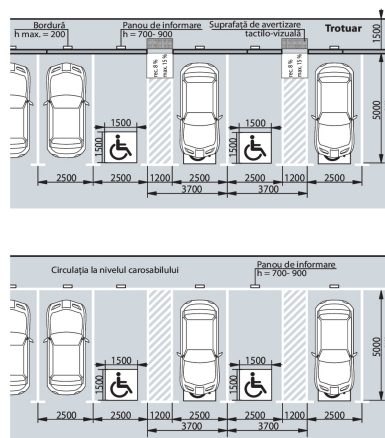


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Da       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:    | Exterior |

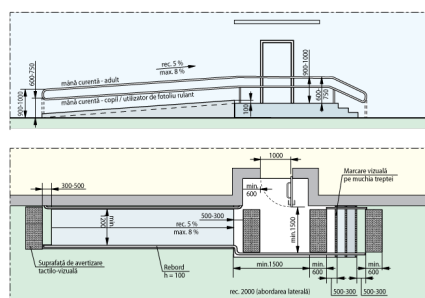


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

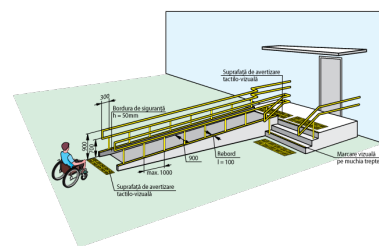


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 77 cm                                                                                                          |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

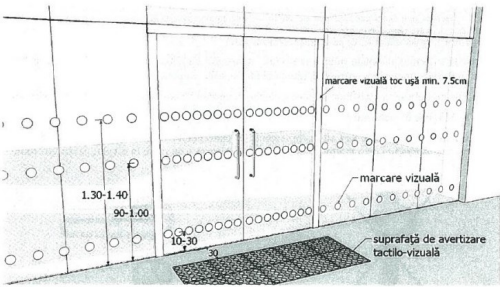


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



### Coridoare

Coridoare:

Nu

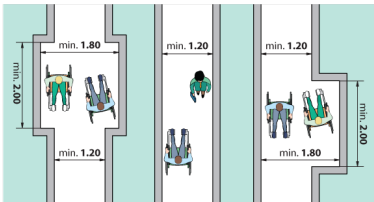


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

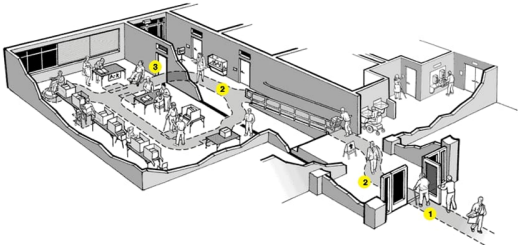

### Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

72 cm  
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 4 cm  
Standard: maxim 2 cm

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni grup sanitar:                                                          | 280 cm x 280 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|           | Ușa cabină WC, lățime:                                                            | 78 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Ușa cabinei se deschide în :                                                      | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|           | Dimensiuni cabină WC:                                                             | 115 cm x 85 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|           | Prag ușa cabină WC:                                                               | -                                                                                                                 |
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | Pe podea                                                                                                          |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da , dimensiunea de: 36 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 82 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

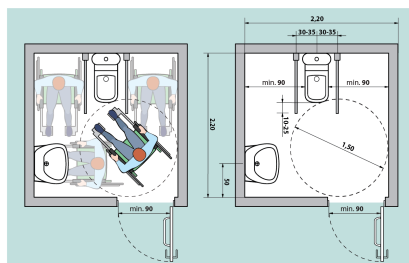


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

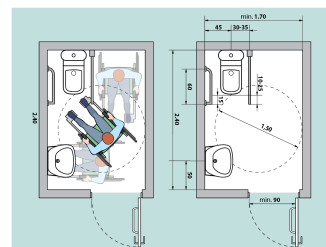


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Intrare în clădire**

---





---

**Galerie - Uși**

---





