

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                                     | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                            |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. A. Doga nr. 22                                            |                |
| Instituția:          | BESV 1/206 (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                                           |                |
| Latitudinea:         | 47.03558 ,                                                     |                |
| Longitudinea:        | 28.853472                                                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                         |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 96 cm          |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

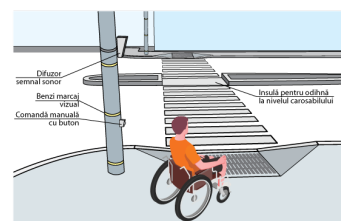


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

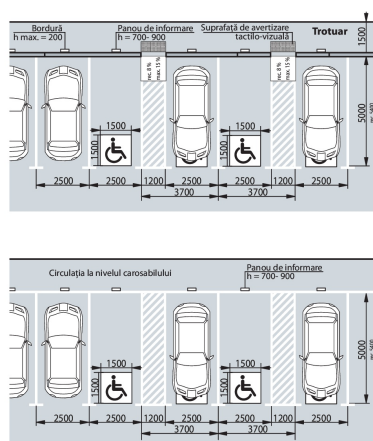


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)62 cm                                                            |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 480 cm                                                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 62 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                                                              |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                | 590 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 90 cm                                                                                                                    |
| Rampa este din:                                                                                 | Gresie                                                                                                                   |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                                                     |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 96 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                                       |

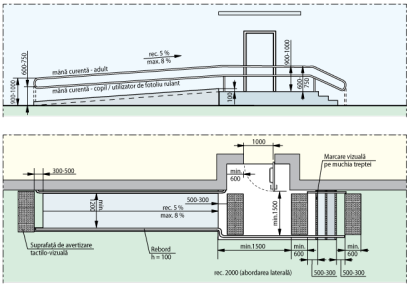


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

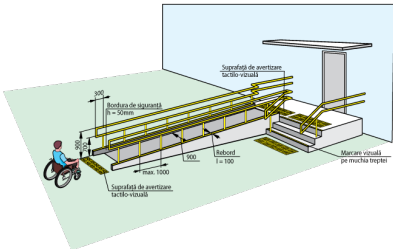


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 170 cm , 140 cm                                                                                                                                 |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

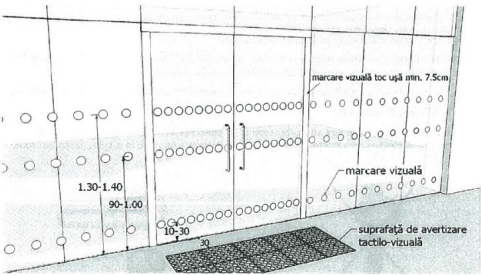


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

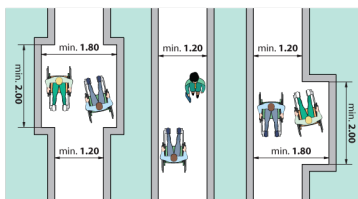


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

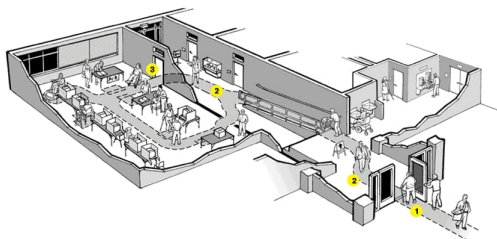

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Ușa de intrare WC interior, lățime:

84 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea de: 2 cm

Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar:

235 cm x 335 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Da, rabatabilă, la înălțimea de: 70 cm

Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavuar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 80 cm

Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavoar:

Da , dimensiunea de: 50 cm

Standard: minim 67 cm

Este uscător de mâini:

Nu

Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:

Nu

Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:

Nu

În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:

Nu

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante:                                         | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da                                                                                                                |

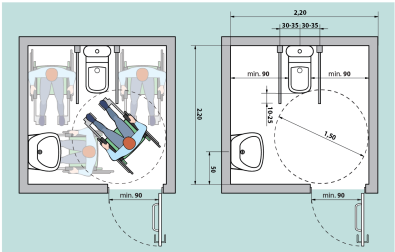


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

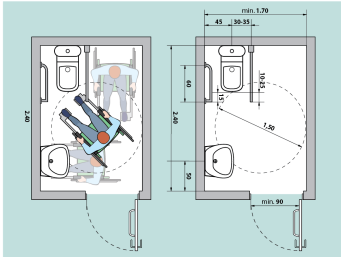


Fig. V.42.b Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B











---

**Galerie - Uși**





---

**Galerie - Coridoare**

---



**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---



