

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 01-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Vadul lui voda (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	Strada Ștefan cel Mare 11a	
Instituția:	BESV 37/2 (Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.087014 ,	
Longitudinea:	29.081324	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 83 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

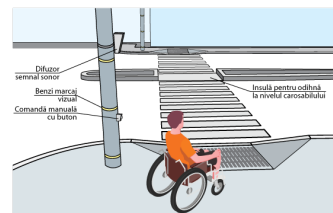


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

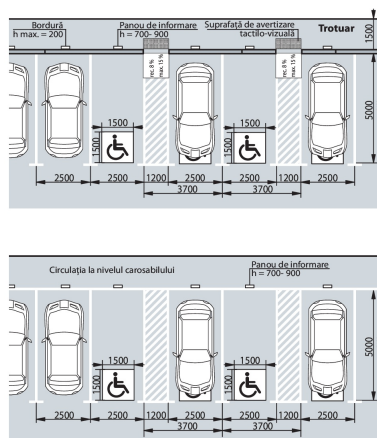


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 7 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	125 cm x 180 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	10 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

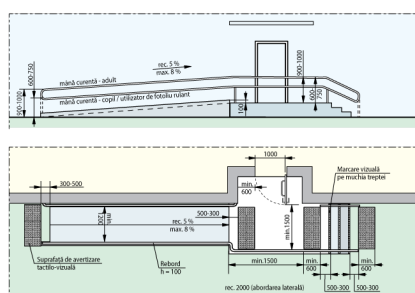


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

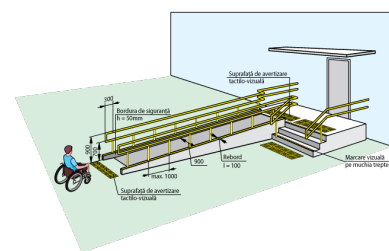
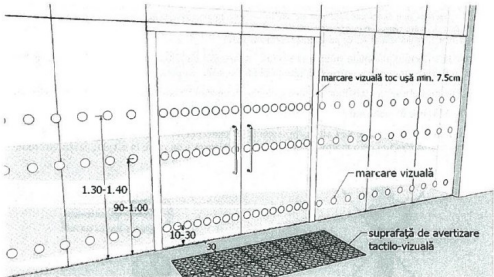


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Simplă: 80 cm Standard: trebuie să fie de minim 90 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Prag uşă de intrare:	Prag exterior şi interior cu înălţimile: 5 + 10 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uşile de la intrare şi din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea
		
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foii de uşă şi realizarea contrastului vizual	
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foii de uşă şi realizarea contrastului vizual, atunci când uşa şi suprafeţele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:	Da
Lăţimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da , 5 trepte , înălţimea:84 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante şi/sau tactile:	Nu Standard: prima şi ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafaţă accesibilă:	Da
Suprafaţă alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi şi lumină artificială) pe hol şi pe culoarele principale:	Da


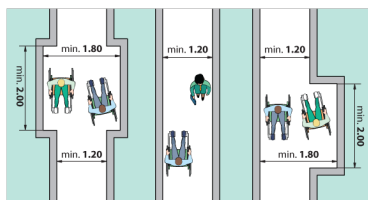


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilităţi)

Este la nivel de:	Parter
Culori contrastante pentru trepte:	Da Standard: prima şi ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

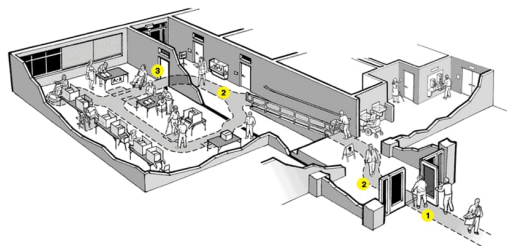

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	70 cm Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 15 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	330 cm x 330 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	75 cm Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	92 cm x 73 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 15 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Vas wc turcesc
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 148 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

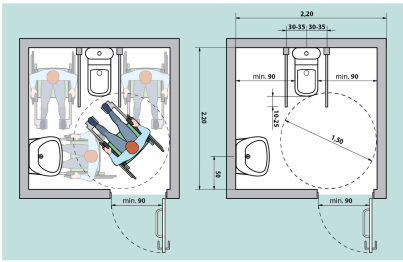


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

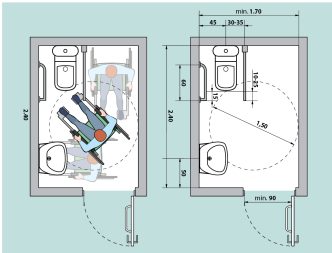


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire











Galerie - Sala de prestare a serviciului







