

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-07-2025**

Echipa de evaluare: **AO Filocalia,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

| Categorii            | Indicatori                                                     | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                            |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Romană nr. 19/1                                           |                |
| Instituția:          | BESV 1/242 (Centrul comunitar pentru copii și tineri „Atlant”) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                                           |                |
| Latitudinea:         | 47.031381 ,                                                    |                |
| Longitudinea:        | 28.845022                                                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt + Pavaj |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative     |
| Trotuare:                                                                         | Da             |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu             |
| Prag poartă:                                                                      | Nu             |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu             |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu             |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu             |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu             |
| Nivel:                                                                            | Orizontal      |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

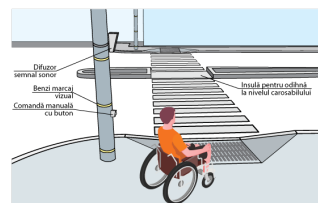


Fig. IV.14a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

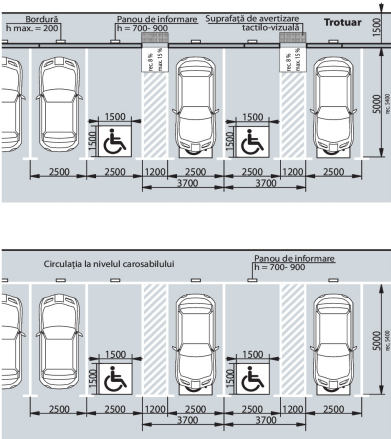


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Da       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:    | Exterior |

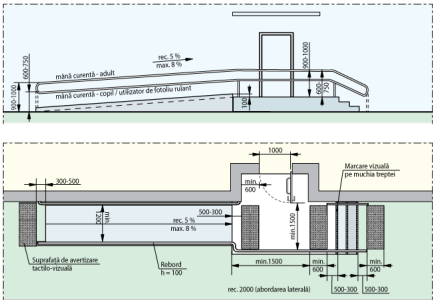


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

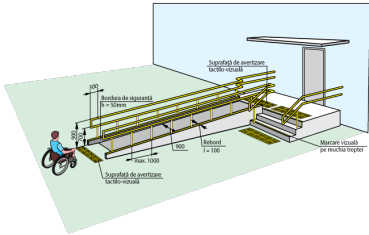


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                                                        |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                                                                                        |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                                                        |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                                                        |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                                                        |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 70 cm + 35 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                   |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                               |
| Uși în interior:                                                                                | Lățimea: 105 cm , 73 cm                                                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                | Prag 1 cu înălțimea: 15 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:                                                                  | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual                                                        |                                |
|                                                                                   | Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate |                                                                                                                   |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                   |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                   |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 73 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 5 trepte , înălțimea:75 cm                                                                                                                                      |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                                                   |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                                                                     |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                   |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                   |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                   |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                   |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                   |


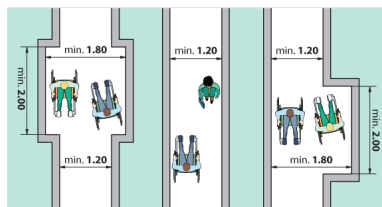


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                           | Demisol                                                  |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj |
| Trepte:                                                     | Nu                                                       |

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

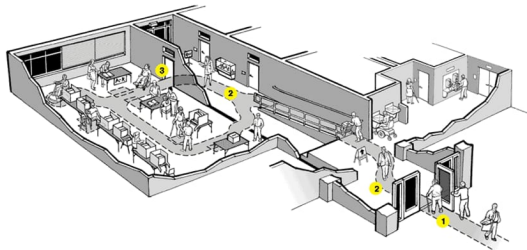

#### Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 360 cm x 120 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 210 cm x 120 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Vas wc turcesc                                                                                                    |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 100 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

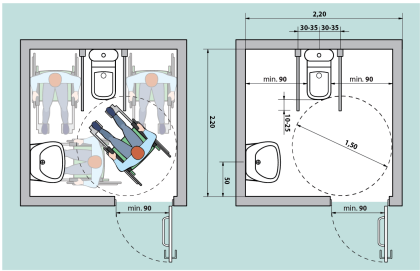


Fig.V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

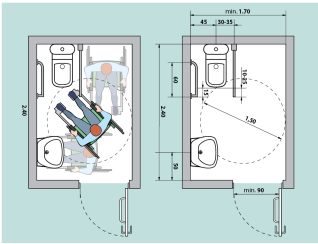


Fig.V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





**Galerie - Uși**











**Galerie - Sala de prestare a serviciului**





---

**Galerie - Grup sanitar**

---



