

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 23-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Straseni (Straseni)	
Adresa, strada, nr.:	str. Ștefan cel Mare nr. 70	
Instituția:	BESV 30/1 (Casa de Cultură)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.147682 ,	
Longitudinea:	28.618838	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Da
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 3 scări/trepte , înălțimea:35 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

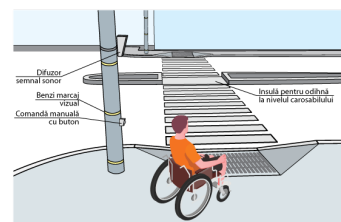


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare



Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)65 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	400 cm x 2000 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	65 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	440 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Metal
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

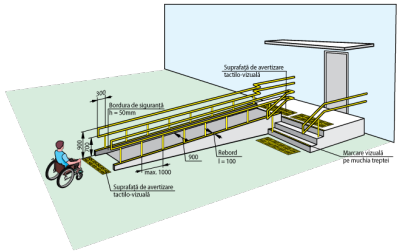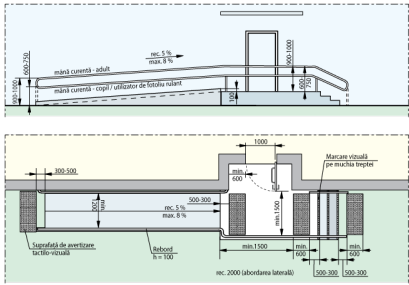

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 75 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 10 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 150 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

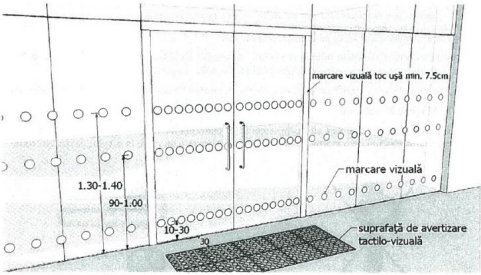


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----

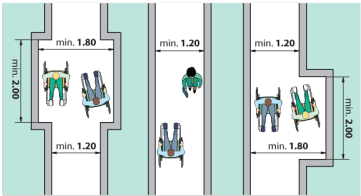
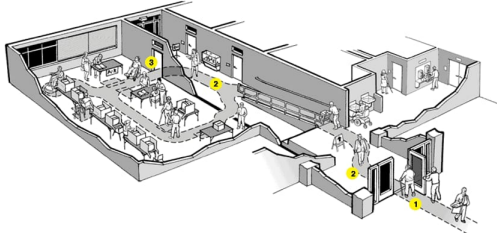


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
Grup sanitar în exterior:	Nu	
Grup sanitar în interior:	Da . La Subsol	
Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?	Nu	
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da	
Ușa de intrare WC interior, lățime:	77 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm	
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 17 cm Standard: maxim 2 cm	
Dimensiuni grup sanitar:	600 cm x 360 cm Standard: minim 160 x 180 cm	
Ușa cabină WC, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm	
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior	
Dimensiuni cabină WC:	108 cm x 118 cm Standard: minim 160 x 180 cm	
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 23 cm Standard: maxim 2 cm	
Tipul vasului WC:	Vas wc turcesc	
Vasul WC are bare de suport:	Nu	
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în perete	
Lavoar/chiuvetă:	Da	
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 97 cm Standard: minim 67 cm	
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 110 cm Standard: maxim 100 cm	
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm	
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu	
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu	

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

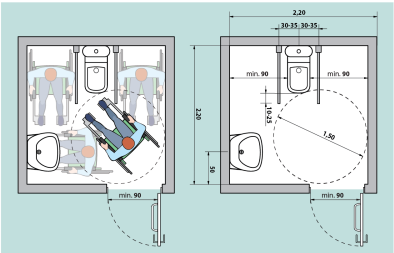


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


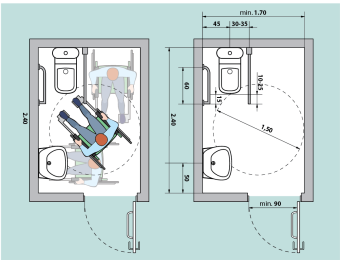


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire

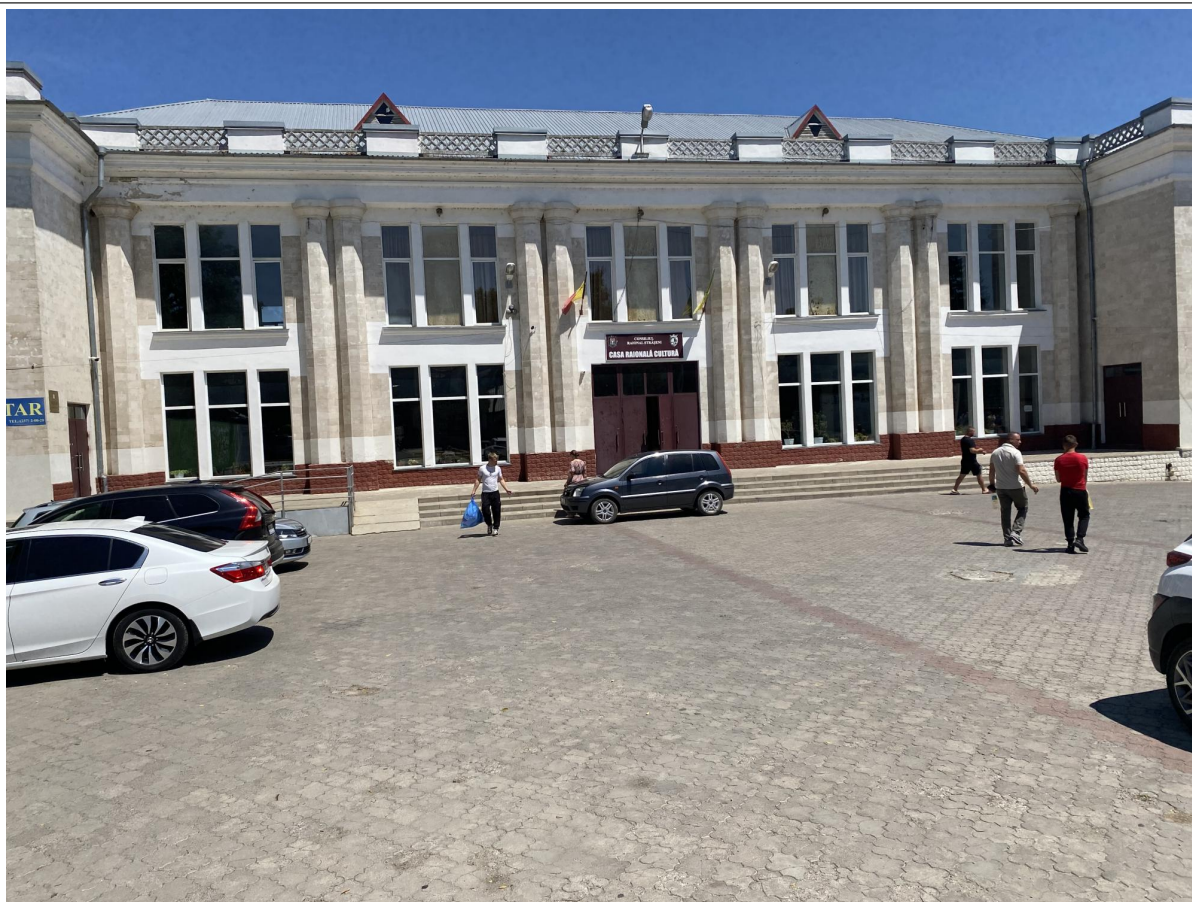















Galerie - Coridoare









Galerie - Grup sanitar



