

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **23-06-2025**

Echipa de evaluare: **Cebotari Ludmila,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **cebotariludmila70@gmail.com, 062049117**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Straseni (Straseni)	
Adresa, strada, nr.:	str. M. Eminescu nr. 187	
Instituția:	BESV 30/3 (Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.140415 ,	
Longitudinea:	28.596461	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrare sunt trepte:	Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)75 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	170 cm x 1500 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	75 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Da Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	660 cm
Lățimea rampei:	90 cm
Rampa este din:	Gresie
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 87 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	-
Bariere/obstacole	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

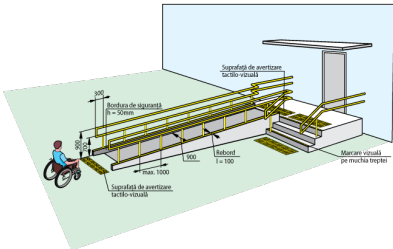


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

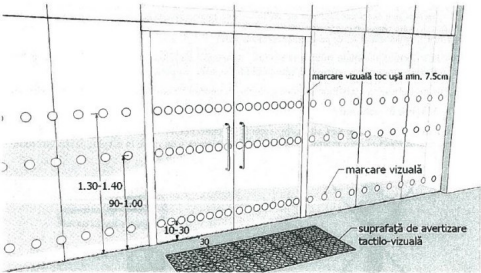


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

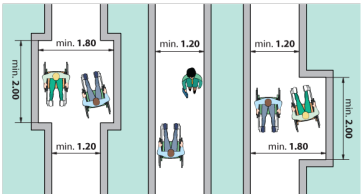


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea	

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
Ușa de intrare WC interior, lățime:	50 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 3 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	160 cm x 360 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	50 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	110 cm x 75 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 3 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 135 cm Standard: maxim 100 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

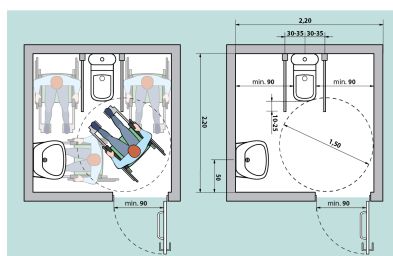


Fig. V.42a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A

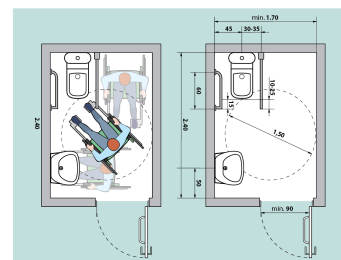


Fig. V.41a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire









Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar

