

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 20-07-2025

Echipa de evaluare: SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: women_g@mail.ru, +37369346396

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Svetlii (Comrat)	
Adresa, strada, nr.:	str Lenin 19	
Instituția:	BESV 36/66 Casa de Cultura	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	46.1841224 ,	
Longitudinea:	28.3419776	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:20 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

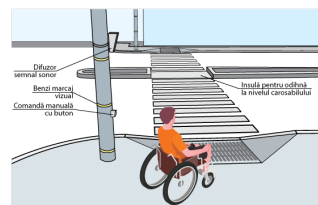


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

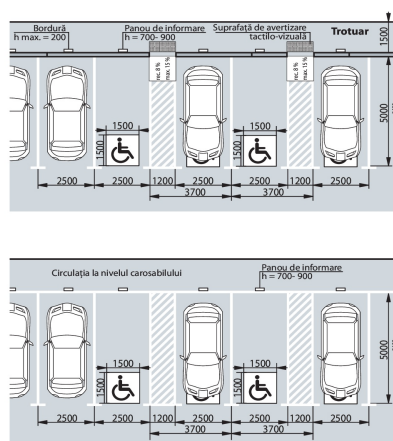


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	400 cm x 200 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	-
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
Lungimea rampei:	1200 cm
Lățimea rampei:	90 cm
Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:	Da
Rampa este din:	beton / granit
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	-
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 10 cm
Bariere/obstacole	Nu

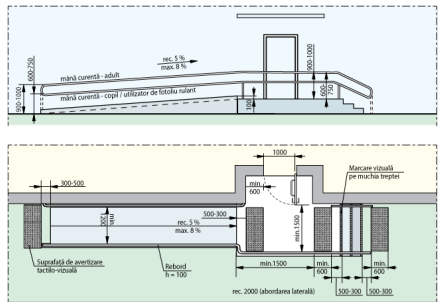


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

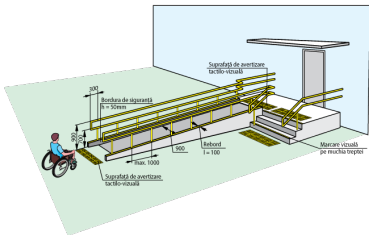


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși	Există o singură intrare comună:	Nu
	Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 90 cm + 90 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

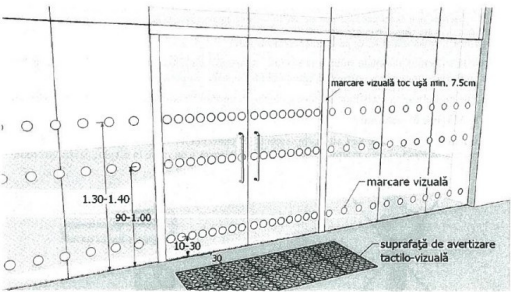


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare	Coridoare:	Da
	Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
	Trepte:	Nu
	Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
	Suprafață alunecoasă:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

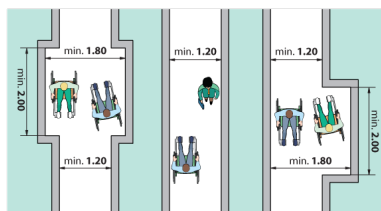


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Demisol

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

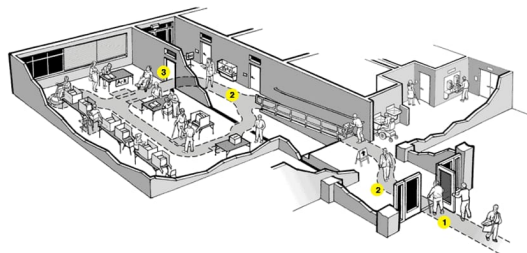

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Da

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Ușa de intrare WC interior, lățime:

-

Prag ușă de intrare:

-

Ușa cabină WC, lățime:

90 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

200 cm x 200 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușă cabină WC:

-

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Nu

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavuar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 85 cm
Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavuar:

Da , dimensiunea de: 67 cm
Standard: minim 67 cm

Este uscător de mâini:

Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 100 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

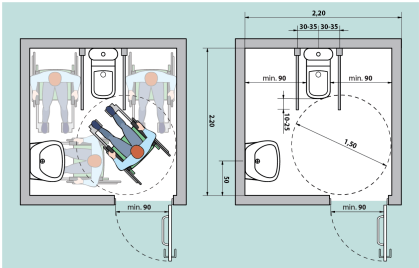


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

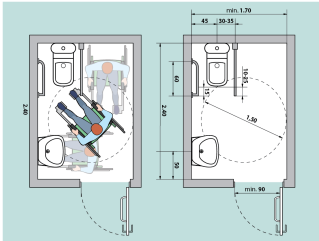


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire





Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Uși





Galerie - Coridoare





