

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Radoaia (Singerei)	
Adresa, strada, nr.:	s. Rădoaia	
Instituția:	Grădinița	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.724166 ,	
Longitudinea:	28.159427	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 130 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:5 cm
Scări/Trepte:	Da, 10 scări/trepte , înălțimea:12 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

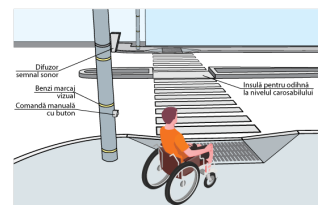


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

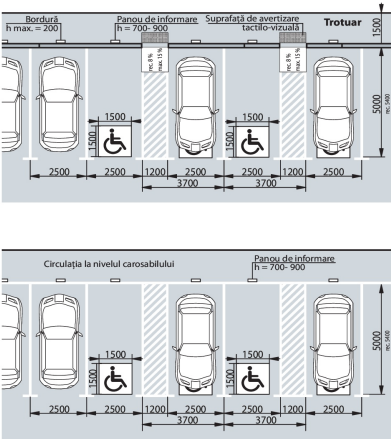


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Da
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior

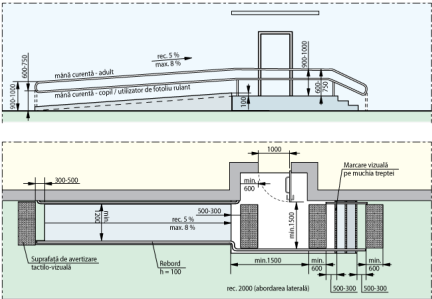


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

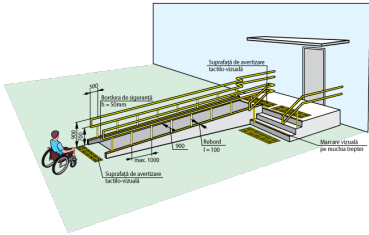
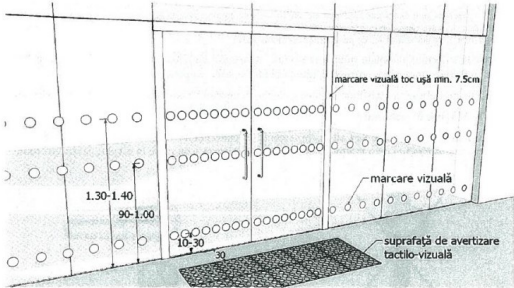


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Simplă: 70 cm Standard: trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 12 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 115 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 8 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual	
		
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	140 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


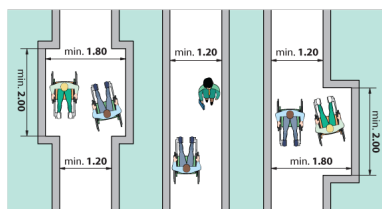


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

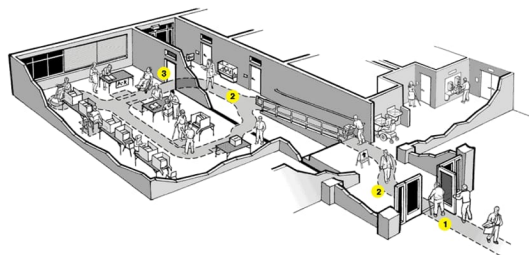

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	72 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Ușa cabină WC, lățime:	64 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	106 cm x 110 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 133 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 100 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

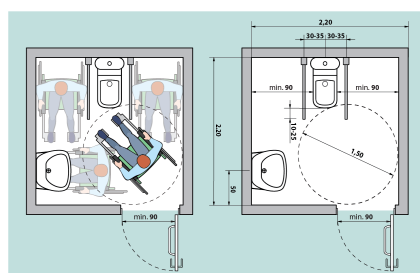


Fig. V42A Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

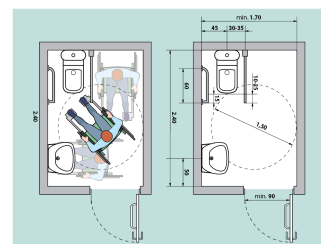


Fig. V43A Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Coridoare



Galerie - Sala de prestare a serviciului



