

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 04-07-2025

Echipa de evaluare: Universal Acces SRL,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: universalaccessrl@gmail.com,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. M. Kogălniceanu 65	
Instituția:	Blocul de studii al Universității de Stat din Moldova-BESV 1/108	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.019287675264 ,	
Longitudinea:	28.825262548663	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

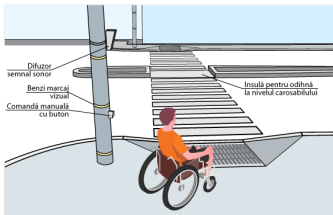


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

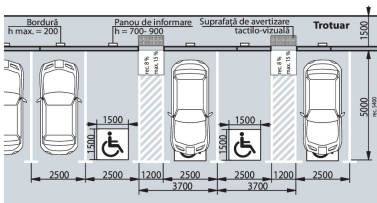


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)135 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	300 cm x 800 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	135 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Lungimea rampei:	350 cm
	Lățimea rampei:	130 cm
	Rampa este din:	-
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
	Sunt bare de suport:	Da Barele au un rând. Înălțimea barele de jos: 55.
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Bariere/obstacole	Nu

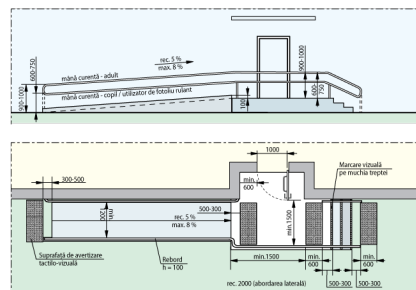


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

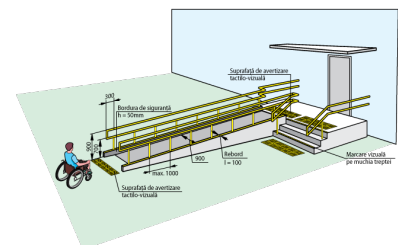
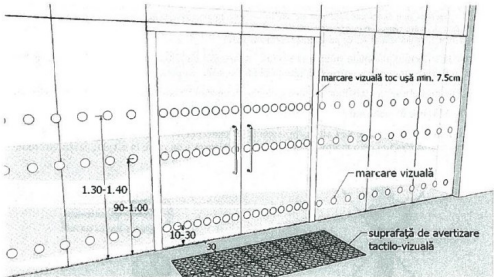


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși	Există o singură intrare comună:	Da
	Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 90 cm + 90 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	
	Uși în interior:	Lățimea: 180 cm , 190 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 2 cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual  Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	
Coridoare		
Coridoare:	Da	
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da	
Trepte:	Da , 3 trepte , înălțimea:34 cm	
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu	
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante	
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da	
Suprafață alunecoasă:	Nu	
Bariere/obstacole:	Nu	
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu	
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da	

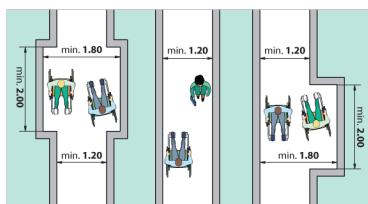
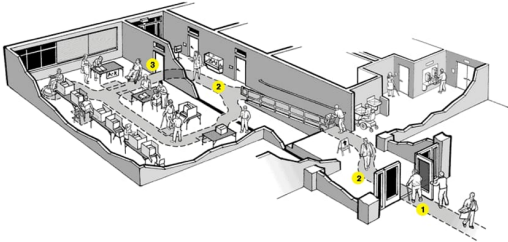


Fig.V.1 Buzinare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	75 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 10 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	500 cm x 400 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	60 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	120 cm x 75 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	-
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 94 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 80 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 128 cm Standard: maxim 100 cm
Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da



Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Uși





