

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **12-01-2023**

Echipa de evaluare: **Ion Balan, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionelbalanel@gmail.com,**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	Strada Vasile Alecsandri 1, Chișinău, Moldova	
Instituția:	Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova	
Tipul instituției:	Întreprindere de stat	
Latitudinea:	47.007626708469 ,	
Longitudinea:	28.826271593571	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

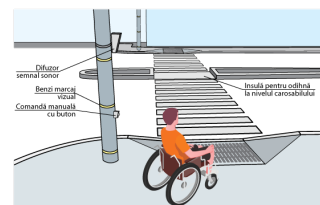


Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
Borduri la trecere spre clădire:	Nu

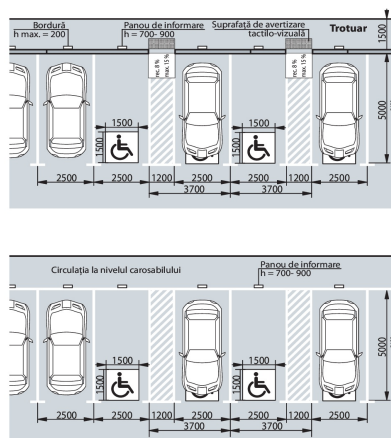


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Da
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Nu
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului:	Nu
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	200 cm x 150 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	-
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

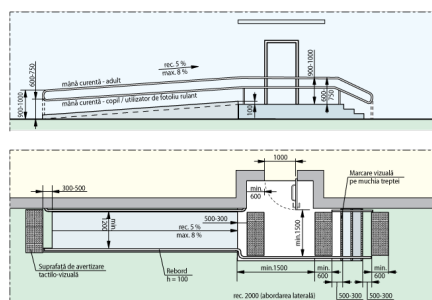


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

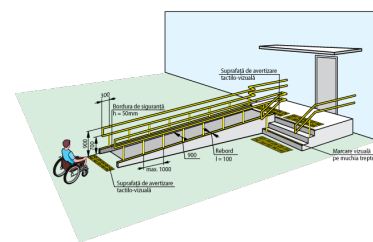


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 30 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă este blocată
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 70 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

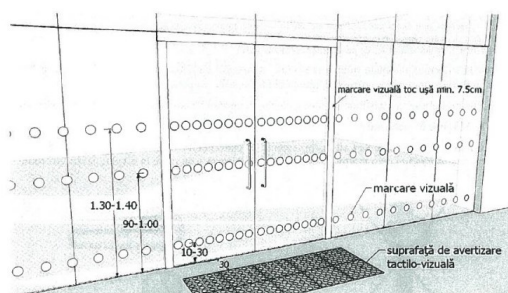


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	200 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Da
Barriere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Parțial

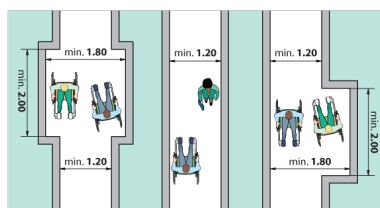



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Etaj

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Da . Lăţimea uşii ascensorului: 70 cm (Standard: Uşa ar trebui să fie de minim 90 cm) Dimensiunile interioare ale cabinei: 140 cm (Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)
	Trepte:	Nu
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima şi ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spaţiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spaţiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea

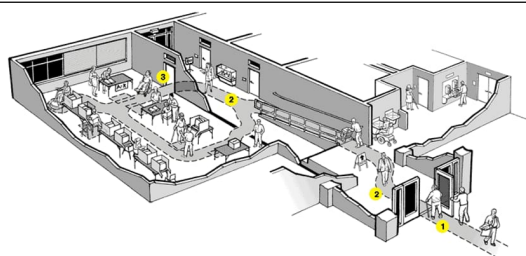

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
Există indicatoare pe coridoare și pe uşă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Uşa de intrare WC interior, lăţime:	70 cm Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag uşă de intrare:	Prag cu înălţimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Uşa cabină WC, lăţime:	55 cm Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm
Uşa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	125 cm x 175 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag uşa cabină WC:	Prag cu înălţimea: 4 cm Standard: maxim 2 cm
Vasul WC are bare de suport:	Da, 1, la înălţimea de: 65 cm Standard: 70 cm şi minim o bară trebuie să fie rabatabilă
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveţă:	Da , înălţimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spaţiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 20 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălţimea de: 115 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziţionate la o înălţime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

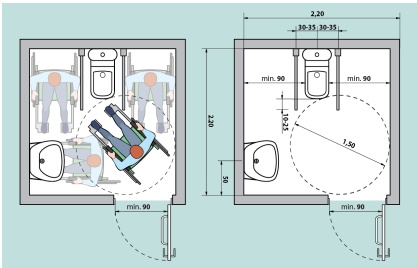


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


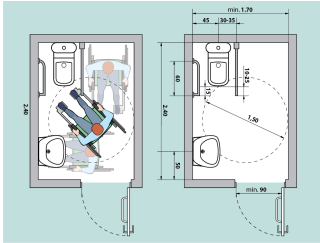


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





- pavaj tactil de o culoare contrastantă
- nu este semnalată în culoare contrastantă prima și ultima treaptă


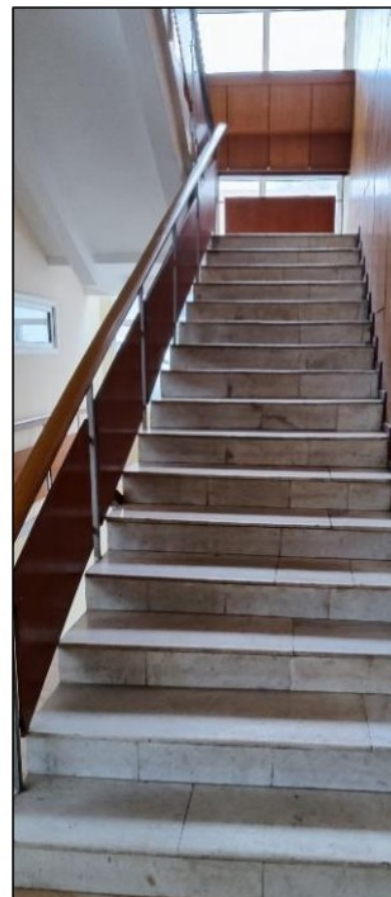


Galerie - Uși




Obstacol!

- dispozitivul de deschidere/ închidere a ușii necesită reglare pentru a menține ușa deschisă, ca persoana scaunul rulant să reușească să intre independent.

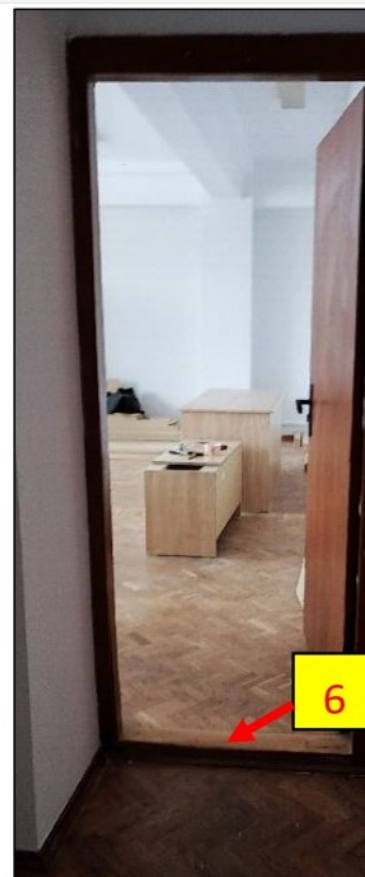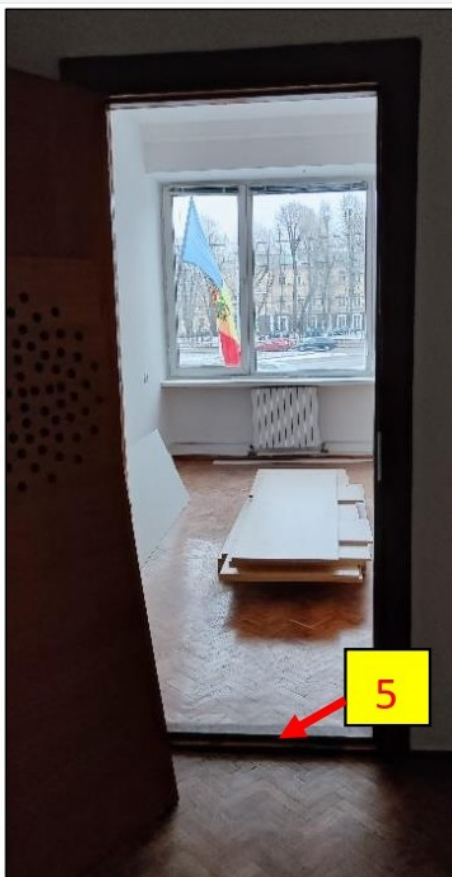

Galerie - Coridoare

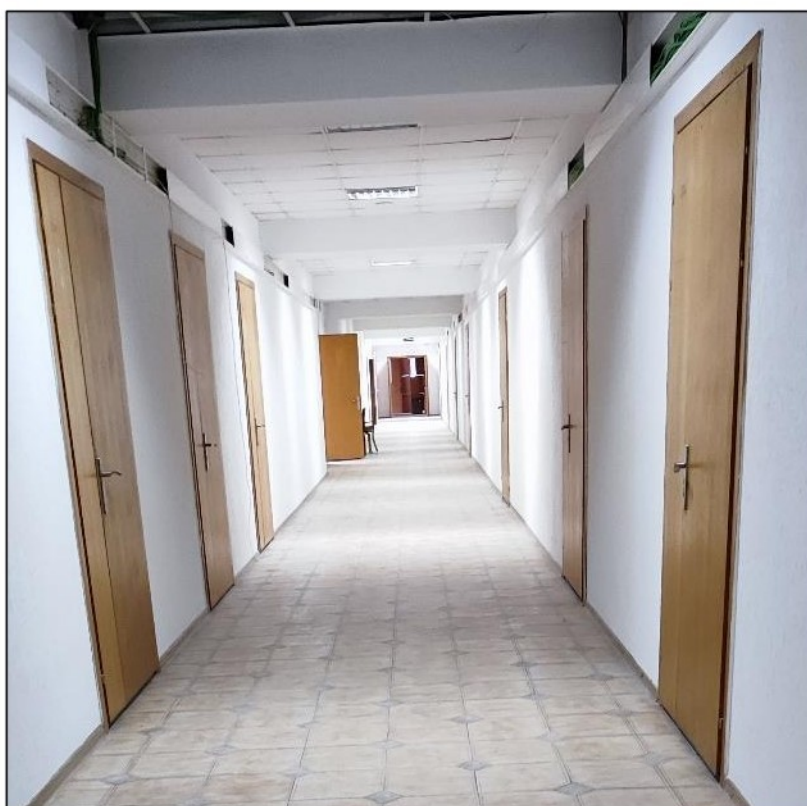




Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar

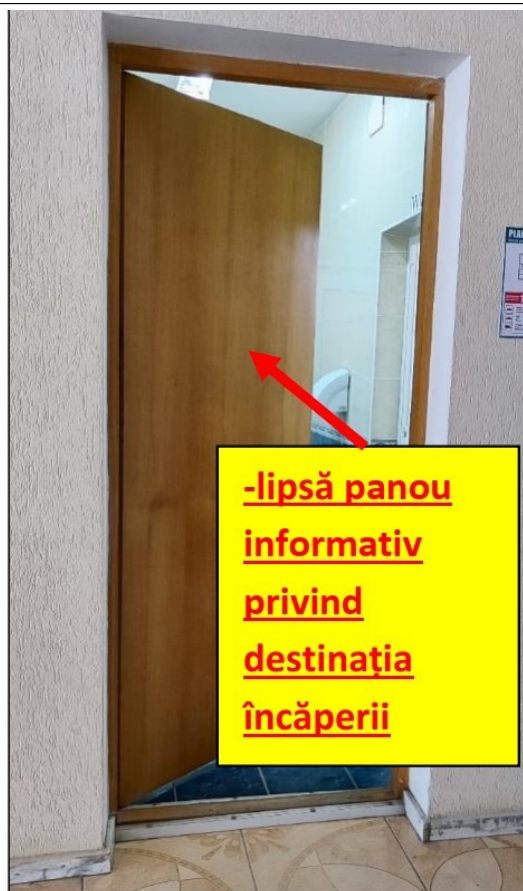




-doar o bară de
-ușa se deschide
-lipsă culori con
perete/pardose



-ușă îngustă
-prag > 2cm

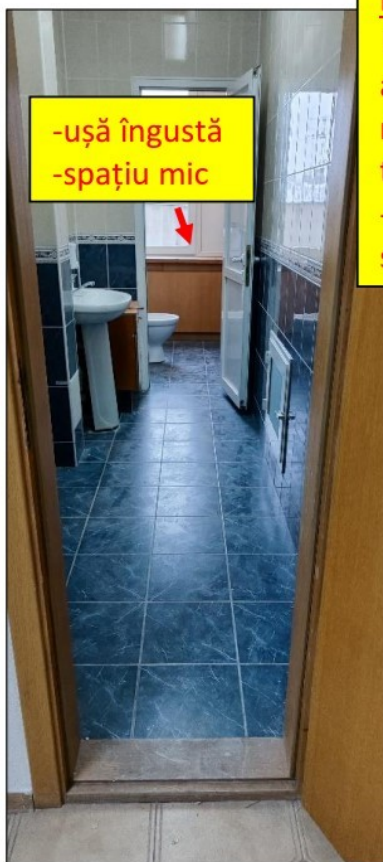

-ușă îngustă
-spațiu mic

REZONABIL

!!! Se propune de a elimina peretele despărțitor a înălțarea noptiera pentru ca să existe spațiu necesar pentru poziționarea scaunului rulant transferului pe vasul de WC
-de schimbat lavoarul mai mic și de înălțat suport

