

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 23-07-2025

Echipa de evaluare: SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: women_g@mail.ru, +37369346396

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Ceadir-lunga (Comrat)	
Adresa, strada, nr.:	str Lenin 89	
Instituția:	BESV 36/15 Casa de Cultura	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	46.322751 ,	
Longitudinea:	28.492815788	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

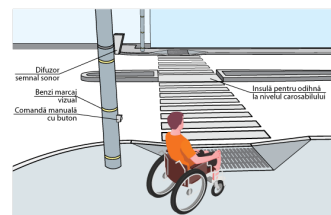


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

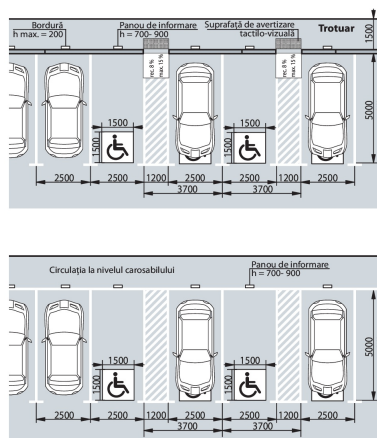


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrare sunt trepte:	Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)18 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	300 cm x 200 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	2 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	1200 cm
Lățimea rampei:	120 cm
Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:	Da
Rampa este din:	Bara este din metal
Rampa este de tip:	Mobilă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 10 cm
Bariere/obstacole	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

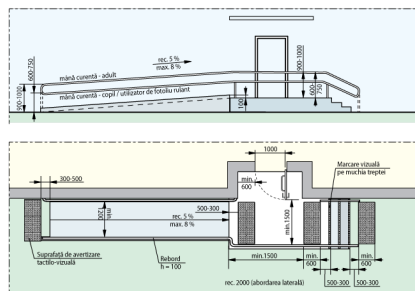


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

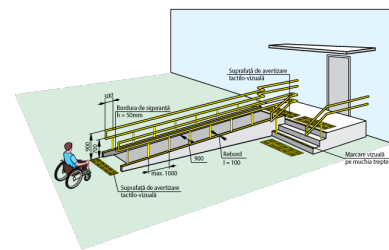


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 40 cm + 80 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

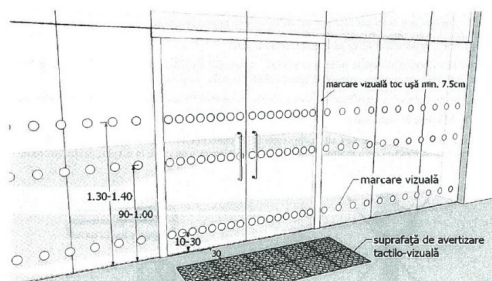


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Nu
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

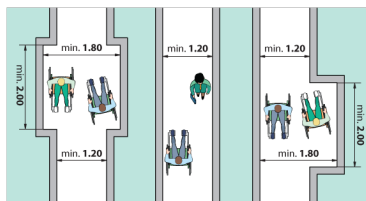


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Etaj

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

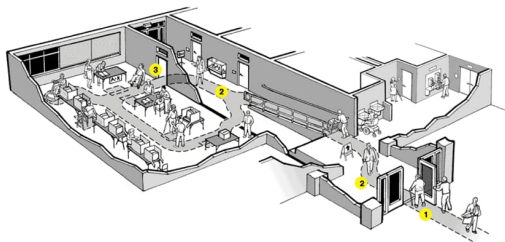

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da . La Etaj

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Da

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Ușa de intrare WC interior, lățime:

120 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

-

Dimensiuni grup sanitar:

400 cm x 400 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

120 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

200 cm x 200 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

-

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Da, rabatabilă, la înălțimea de: 70 cm
Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă

Lavoar/chiuveță:

Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da
	Este uscător de mâini:	Da
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

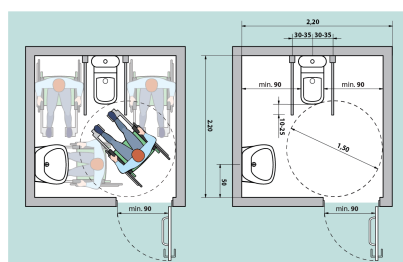


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


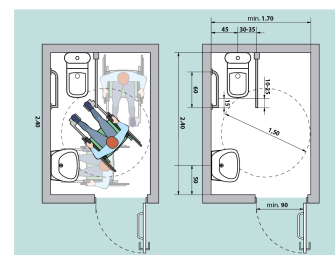


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire

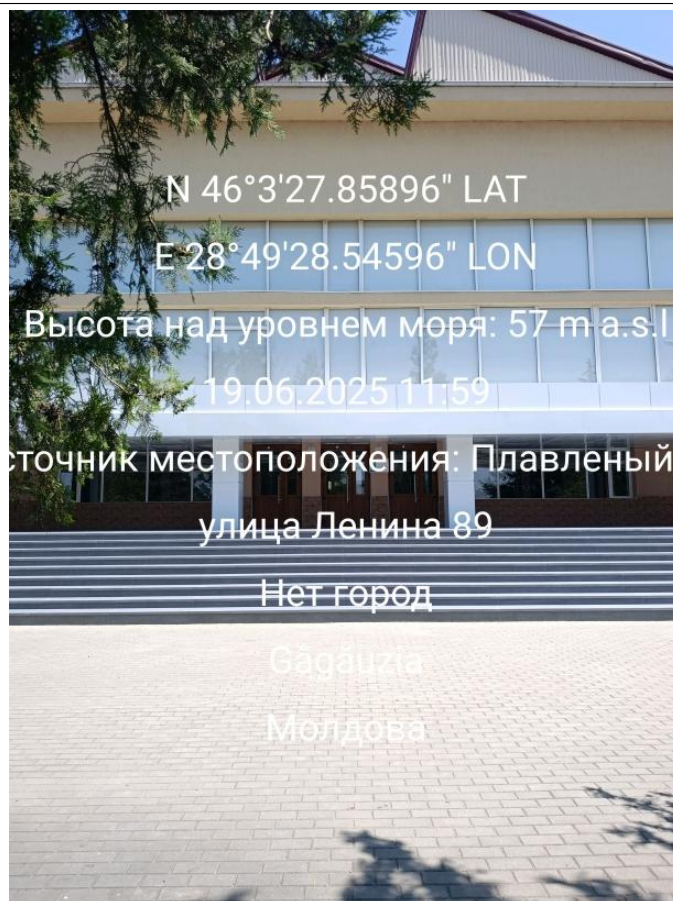



Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși

