

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 17-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

| Categorii            | Indicatori                | Date colectate |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Heciul vechi (Singerei)   |                |
| Adresa, strada, nr.: | s. Heciul Vechi           |                |
| Instituția:          | Gimnaziul Nicolaie Dabija |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională   |                |
| Latitudinea:         | 47.7956 ,                 |                |
| Longitudinea:        | 28.099                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                              |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 105 cm              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                   |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 9 scări/trepte , înălțimea:15 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș                    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil


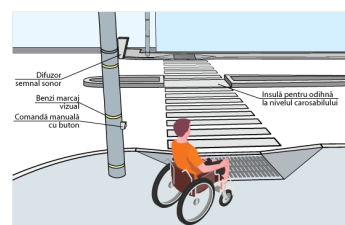


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare


Parcare obișnuită: Nu

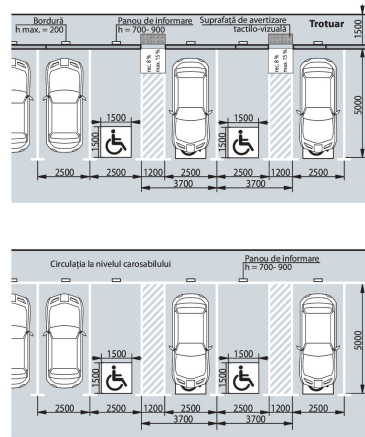


**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 12 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)14 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 160 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                 |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |

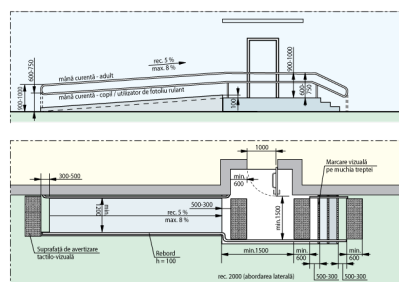

**Fig. V.32.b** Pompă de acces paralelă cu intrare în clădire

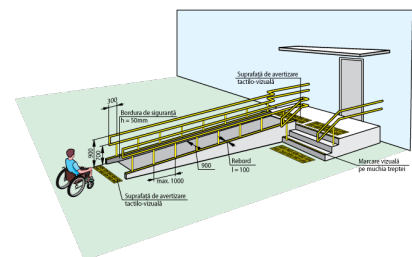

**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uşi

|                                                                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Nu                                                                 |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                 |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                 |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                 |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 86 cm + 86 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 131 cm , 136 cm                                                                                                                                 |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

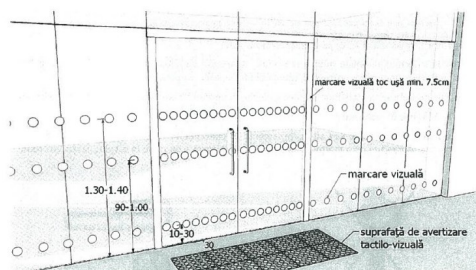


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu

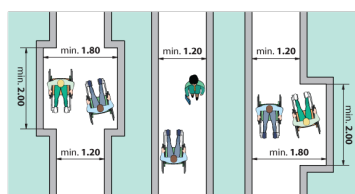


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

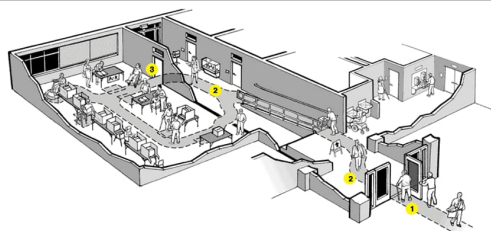

| Categorii    | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|              | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|              | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|              | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 73 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|              | Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
|              | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Da, rabatabilă, la înălțimea de: 60 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă               |
|              | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|              | Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|              | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
|              | Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 109 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|              | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
|              | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|              | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|              | Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|              | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
|              | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

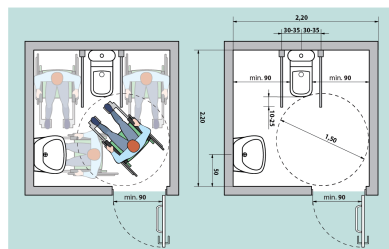


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

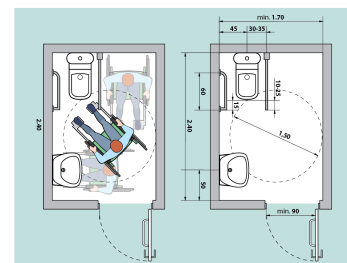


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B









---

**Galerie - Căi de acces către clădire**

---







## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Uși

---







---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



