

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: Jalba Ludmila, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ludmila.jalba@gmail.com, 062187830

| Categorii            | Indicatori                                | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Pirlita (Falesti)                         |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                         |                |
| Instituția:          | BESV nr. 17/51 Casa de Cultură s. Pîrlița |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală                      |                |
| Latitudinea:         | 47.739254 ,                               |                |
| Longitudinea:        | 27.802105                                 |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 139 cm         |
| Prag poartă:                                                   | Nu                              |
| Borduri:                                                       | Da, 1 borduri , înălțimea:20 cm |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                              |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș               |




Fig. IV.8 Ramplă de acces între trotuar și carosabil

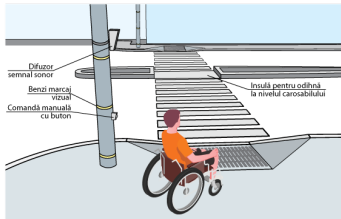


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare

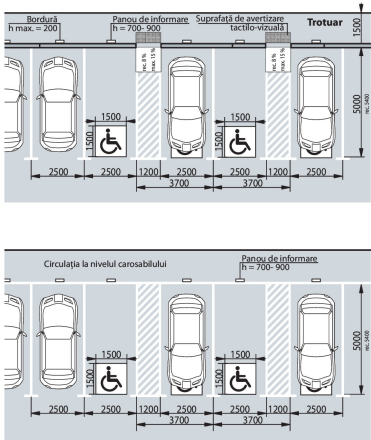


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Nu

| Categorii | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
|           | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 11 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)150 cm                                    |
|           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 293 cm x 269 cm                                                                                    |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 150 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
|           | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                 |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |

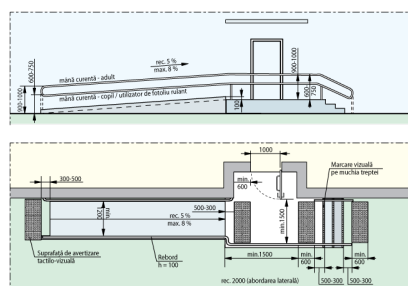


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

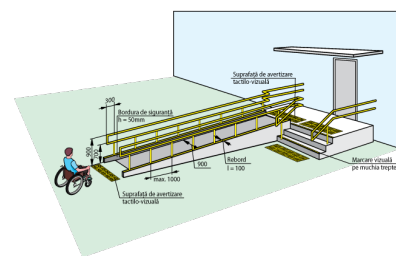


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 71 cm + 71 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 6 + 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

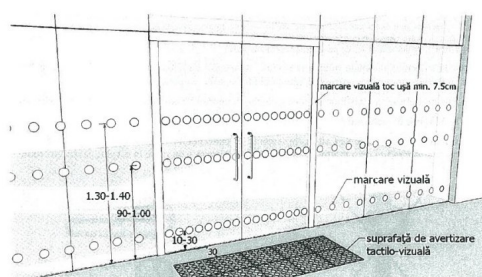


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Coridoare

Coridoare:

Da

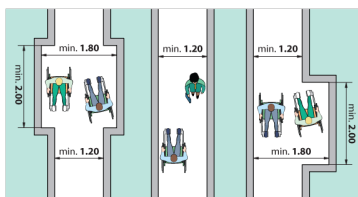


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

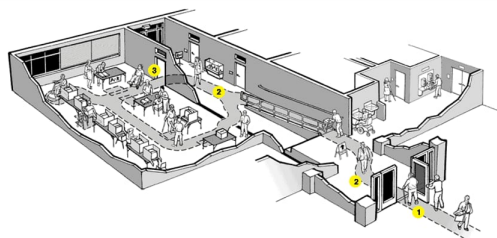

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

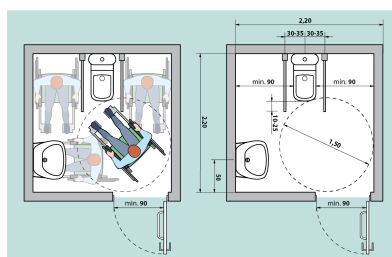


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A


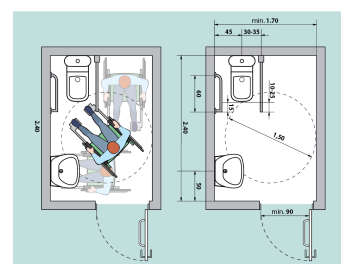


Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---

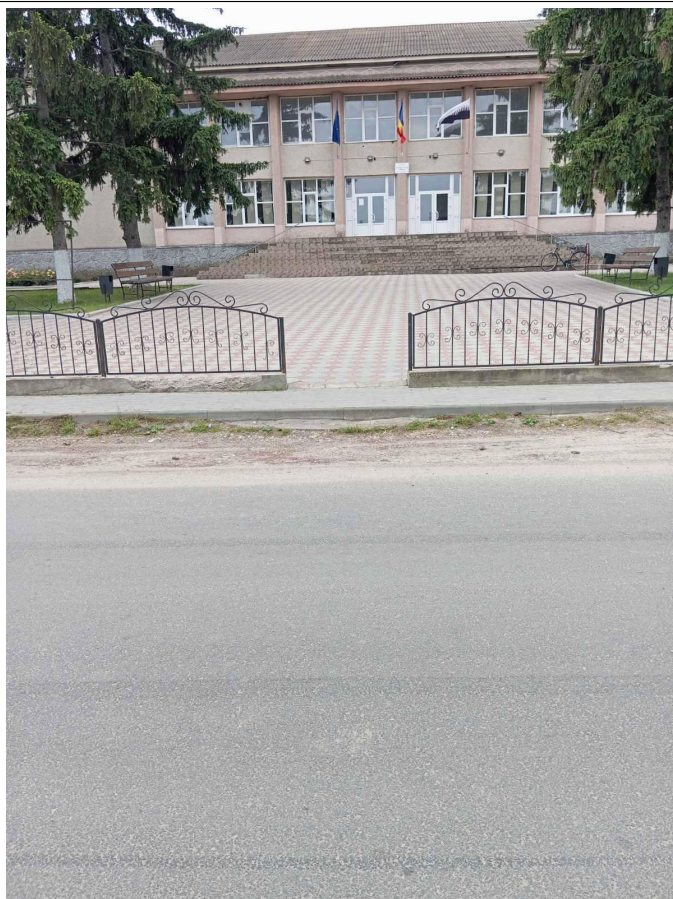

## **Galerie - Intrare în clădire**

---







---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

