

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **21-06-2025**

Echipa de evaluare: **AO VIVERE, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ematreniuc@gmail.com, 069148308**

| Categorii            | Indicatori            | Date colectate |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Gaspar (Edinet)       |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                     |                |
| Instituția:          | BESV 16/32 (Primaria) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                  |                |
| Latitudinea:         | 48.15519 ,            |                |
| Longitudinea:        | 27.500617             |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative              |
| Trotuare:                                                      | Nu                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 120 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Orizontal               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

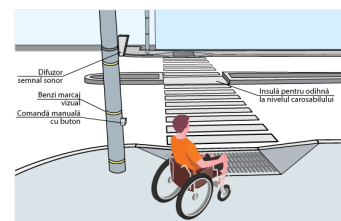


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

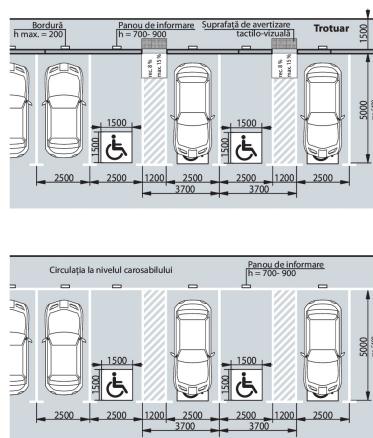


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)48 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 150 cm x 189 cm                                                                  |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                         | 240 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                          | 90 cm                                                                            |
| Rampa este din:                                                                          | Pavaj                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                       | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Nu                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Barele au un rând.<br>Înălțimea barele de jos: 50.                         |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                       | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                        | Nu                                                                               |

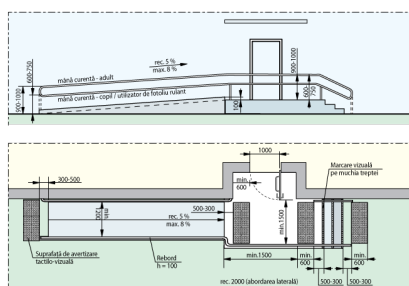


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

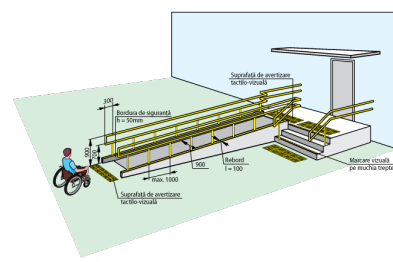


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
|           | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                      |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 170 cm                                                                                                         |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

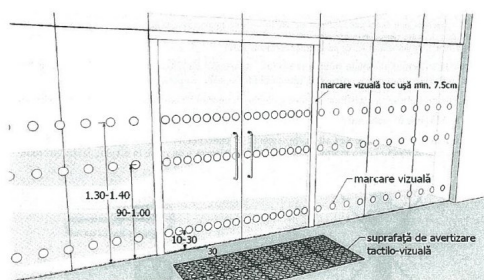


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare: Nu

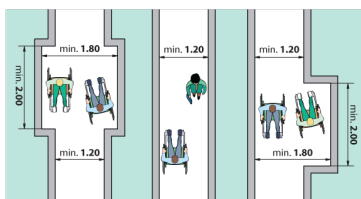


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: Nu


Trepte: Nu

Bariere/obstacole: Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: Da

Spațiul interior este suficient iluminat: Da

| Categorii | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante pentru sală: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

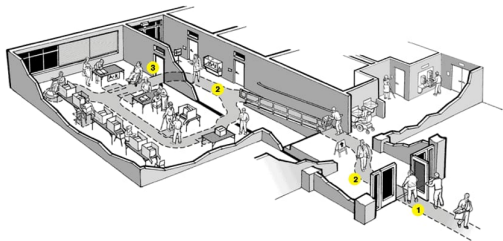

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Nu |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

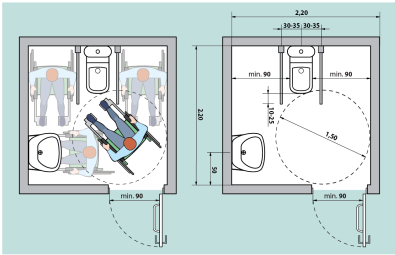


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



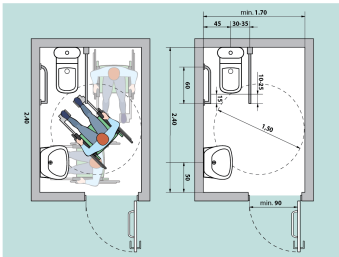


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



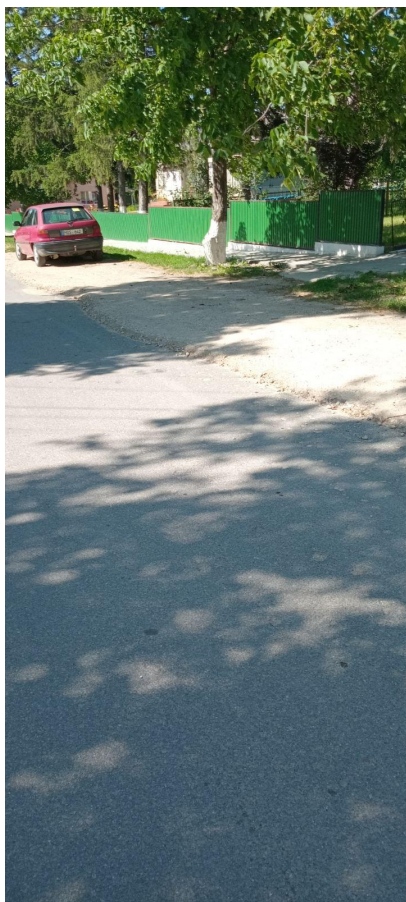

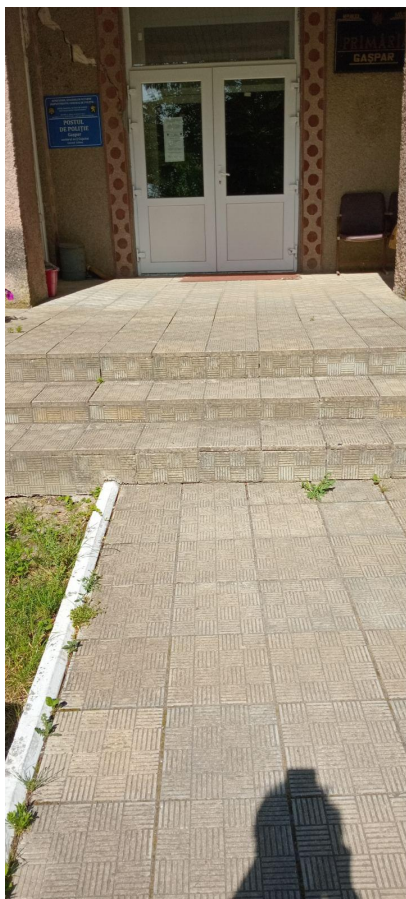

---

## Galerie - Uși

---



