

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)19 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	54 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Lungimea rampei:	350 cm
	Lățimea rampei:	94 cm
	Rampa este din:	Pavaj
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
	Sunt bare de suport:	Nu
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 10 cm
	Bariere/obstacole	Nu

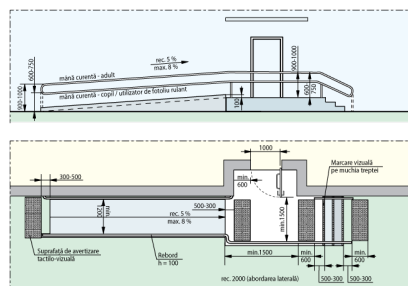


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

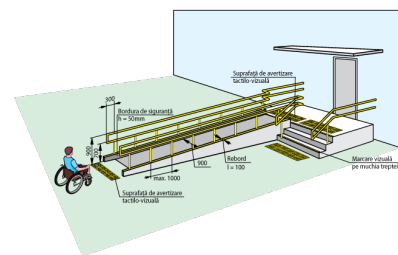
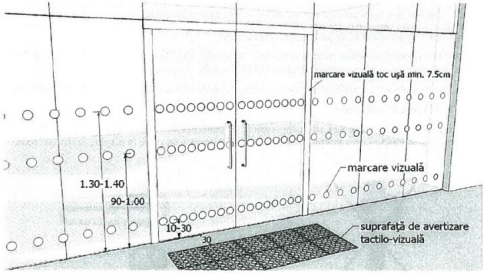


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 77 cm + 87 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 191 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual  Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:

Nu

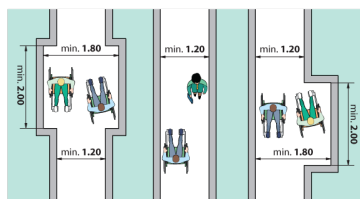


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

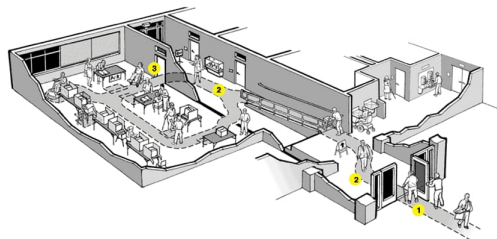

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Subsol

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Nu

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

83 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 1 cm

Standard: maxim 2 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Ușa cabină WC, lățime:	75 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	110 cm x 120 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 1 cm Standard: maxim 2 cm
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavuar/chiuveță:	Da
	Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 124 cm Standard: maxim 100 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da , la înălțimea de: 143 cm Standard: maxim 130 cm
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

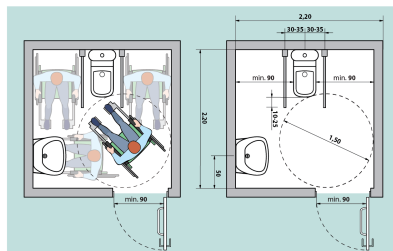


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

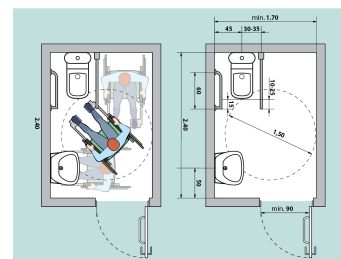


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Uși









