

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 23-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Braniste (Riscani)	
Adresa, strada, nr.:	s. Braniște	
Instituția:	Casa de Cultură (BESV 27/40)	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.40259 ,	
Longitudinea:	27.9986	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

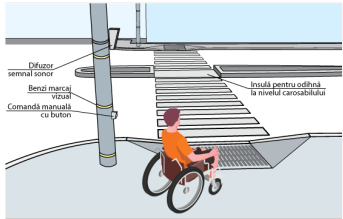


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu





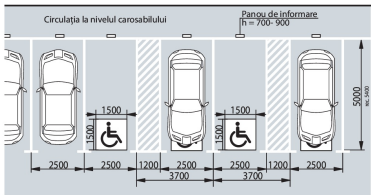


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)12 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	60 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	25 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Nu
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

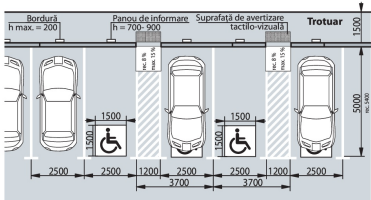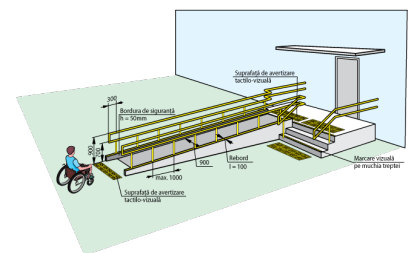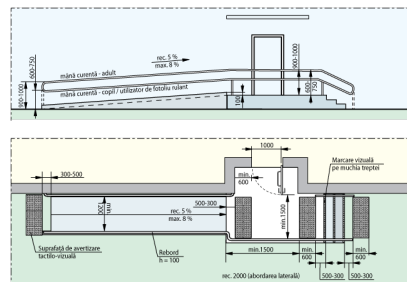

Uşi

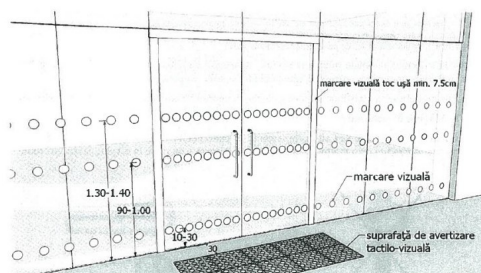

Coridoare

Coridoare:

Nu

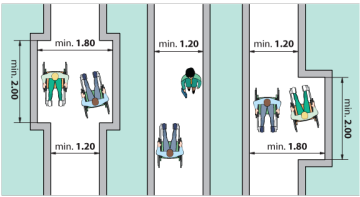


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

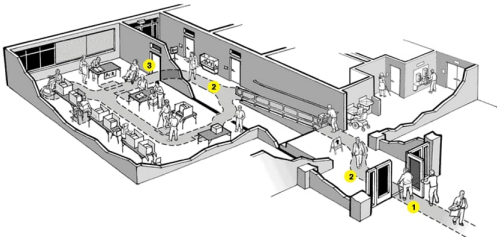

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

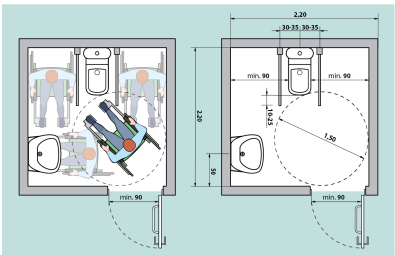


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

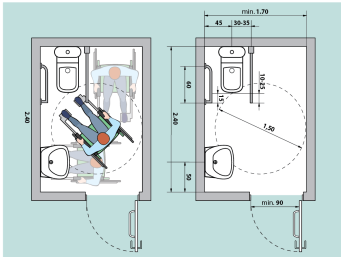


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși



Galerie - Sala de prestare a serviciului

