

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **27-06-2025**

Echipa de evaluare: **Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **mentorat.cj@gmail.com, 079507946**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Pociumbeni (Riscani)	
Adresa, strada, nr.:	Pociumbeni	
Instituția:	Casa de Cultură (BESV 27.35)	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.977464 ,	
Longitudinea:	27.301793	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:10 cm
Scări/Trepte:	Da, 4 scări/trepte , înălțimea:14 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

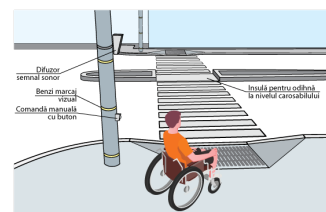


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

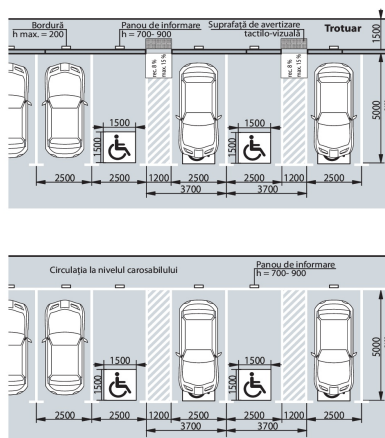


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Da

Ușa se deschide în interior sau exterior:

Exterior

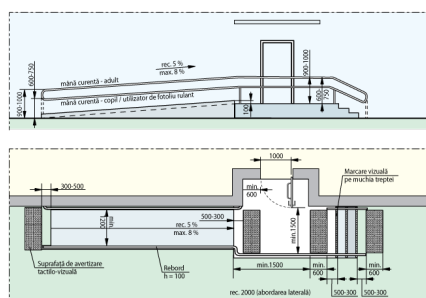


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

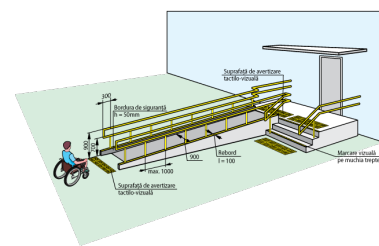


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:

Da

Există o intrare/ieșire de rezervă?

Nu

La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:

Nu

Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):

Da

Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:

Nu

Dimensiuni ușă de intrare:

Dublă: 62 cm + 62 cm
Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
 Ușa mică din cea dublă se deschide

Prag ușă de intrare:

Un prag cu înălțimea: 7 cm
Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:

Nu
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

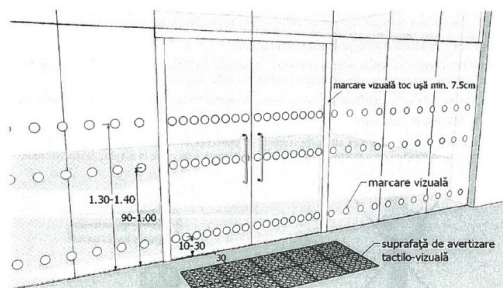


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

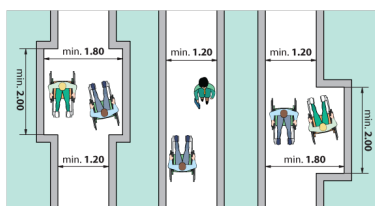


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

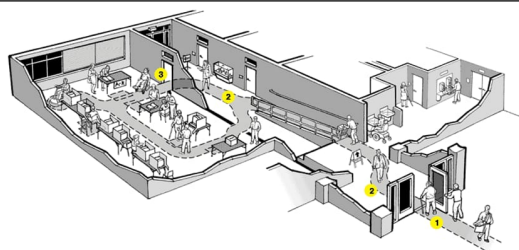

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

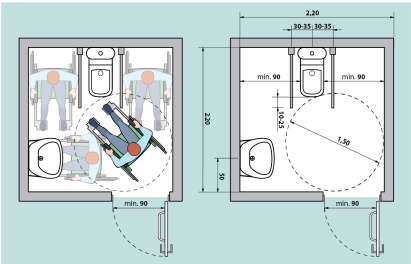


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

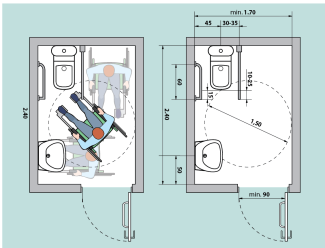


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



Galerie - Uși



Galerie - Sala de prestare a serviciului

