

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 11-07-2025

Echipa de evaluare: Vandan Service SRL, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: tofan.vlad.rsl@gmail.com, 069336036

| Categorii            | Indicatori                                | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                       |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Hancesti, nr.136                     |                |
| Instituția:          | BESV 1/146, IPLT "UNIVERSUL", or.Chisinau |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională                   |                |
| Latitudinea:         | 46.994596 ,                               |                |
| Longitudinea:        | 28.792118                                 |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative             |
| Trotuare:                                                      | Nu                     |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 95 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                     |
| Borduri:                                                       | Nu                     |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                     |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                     |
| Nivel:                                                         | Orizontal              |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

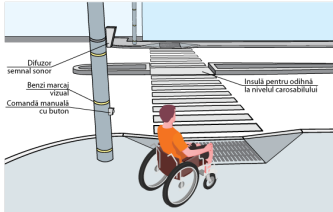


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm                                      |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
|                    | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 520 cm x 840 cm                                                                                    |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 112 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                 |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |
|                    | Lungimea rampei:                                                                                | 180 cm                                                                                             |
|                    | Lățimea rampei:                                                                                 | 106 cm                                                                                             |
|                    | Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                                              |
|                    | Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                               |
|                    | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                 |
|                    | Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 65 .                                             |
|                    | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                                                 |
|                    | Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                 |

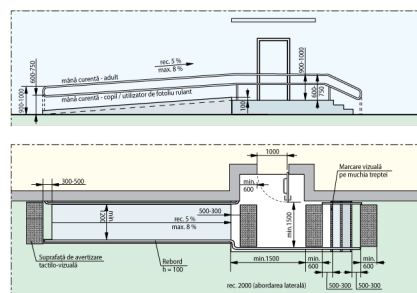


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

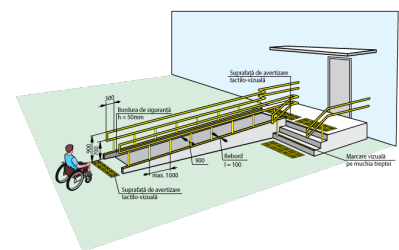


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 65 cm + 65 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 130 cm                                                                                                          |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                        |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

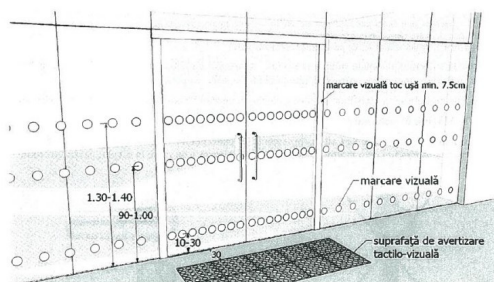


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |


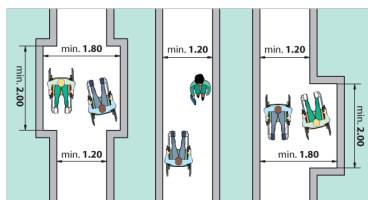


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter |
| Trepte:                                                                              | Nu     |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu     |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da     |

| Categorii | Indicatori                                | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:          | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

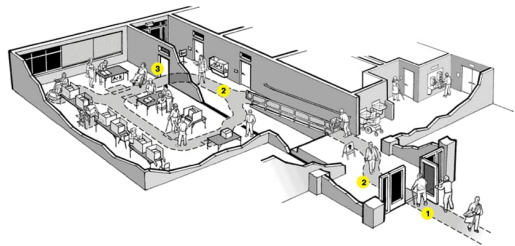

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Nu |
| Grup sanitar în interior: | Da |



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

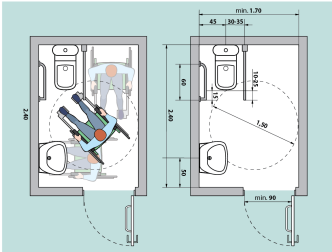


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---







---

## Galerie - Uși

---



