

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **10-07-2025**

Echipa de evaluare: **AO VIVERE, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ematreniuc@gmail.com, 069148308**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Cupcini (Edinet)	
Adresa, strada, nr.:	Gimnaziul Cupcini „C.Danilceac” or. Cupcini, str.Ștefan cel Mare, nr.144	
Instituția:	BSV Gimnaziu Cupcini	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	48.102019 ,	
Longitudinea:	27.374105	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 120 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

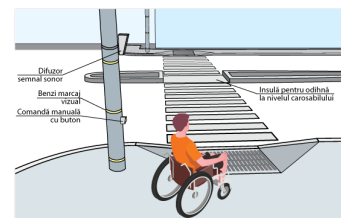


Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)24 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	100 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	16 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu



Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

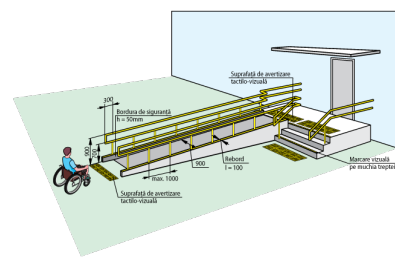


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 70 cm + 70 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 16 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 1 cm , 2 cm , 3 cm , 4 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 12 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

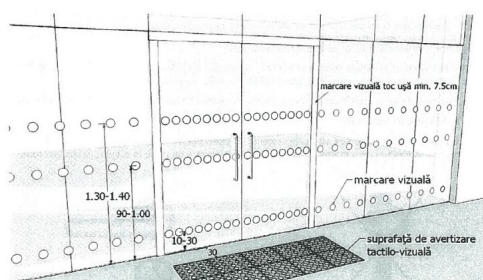


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

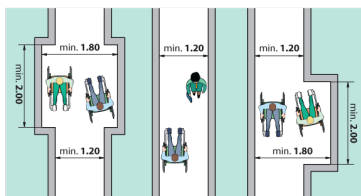


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Da, 1 trepte , înălțimea:12 cm

Culori contrastante pentru trepte:

Nu
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

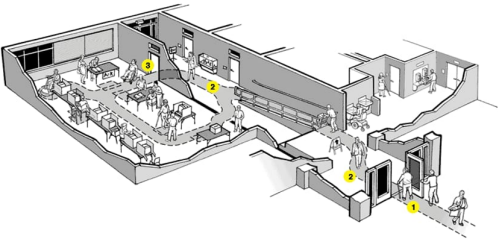

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: -

Grup sanitar în interior: -

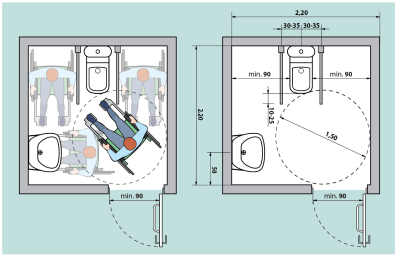


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



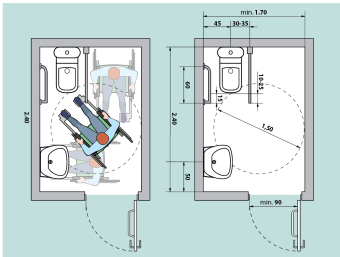


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



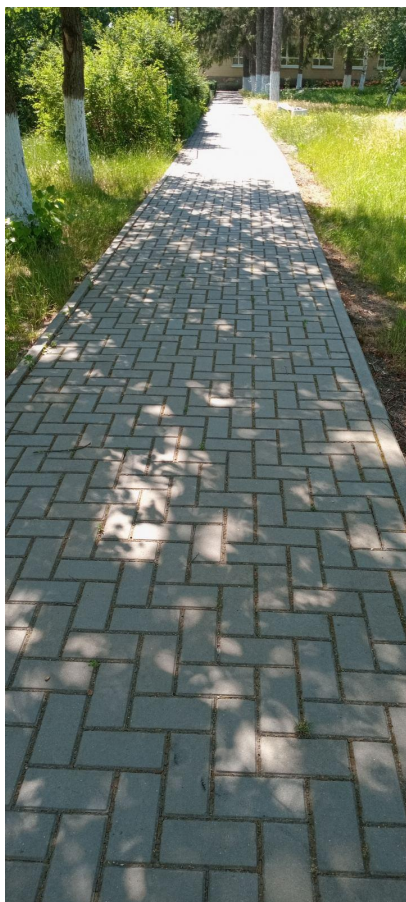

Galerie - Intrare în clădire

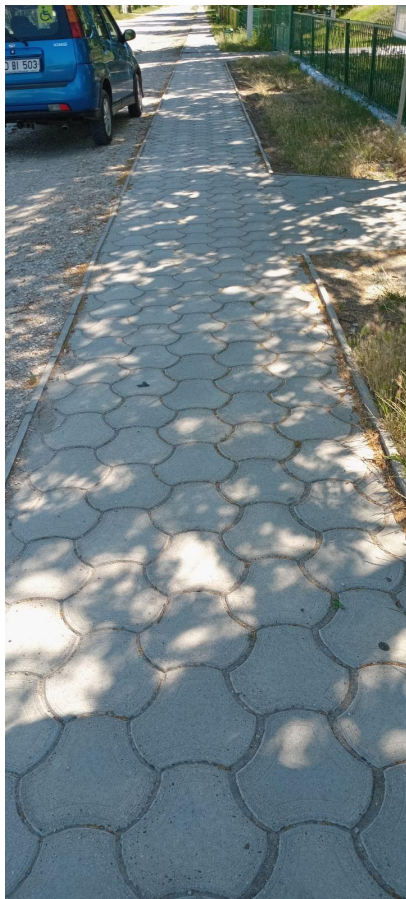



Galerie - Uși





