

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Cazanescu Mircea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: marinocazanescu@gmail.com, 069272766

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Zgurita (Drochia)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                          |                |
| Instituția:          | BESV-14/47 (Casa de nunți) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                       |                |
| Latitudinea:         | 48.114765 ,                |                |
| Longitudinea:        | 28.019535                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                 |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 70 cm               |
| Prag poartă:                                                                      | Da, are înălțimea: 3 cm              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Da, 3 borduri , înălțimea:7 cm       |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 3 scări/trepte , înălțimea:54 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                            |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

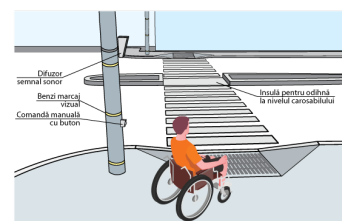


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

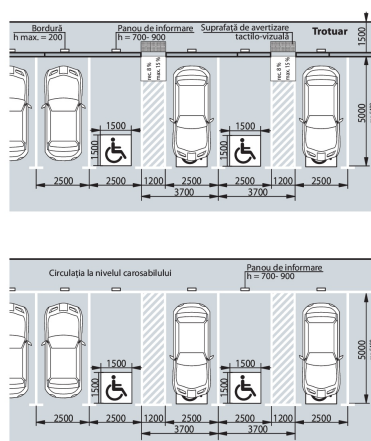


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)45 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 120 cm x 160 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 45 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

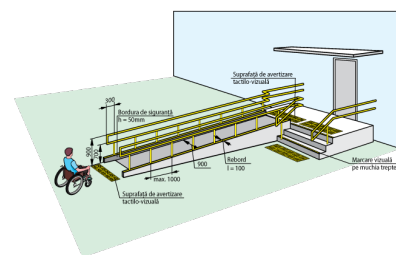


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Nu |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

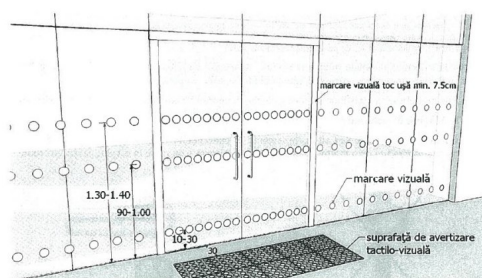


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|


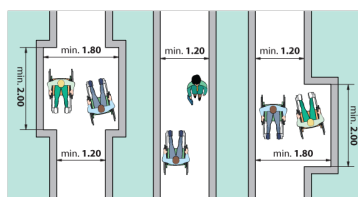


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Este la nivel de: | Parter |
|-------------------|--------|

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Da, 3 trepte , înălțimea:22 cm                                                                                    |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

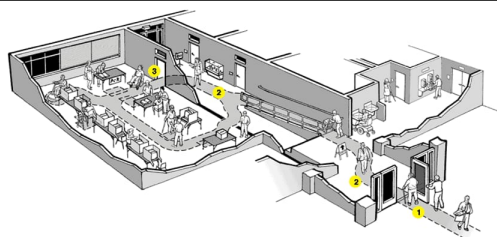

| Categorii    | Indicatori                | Date colectate |
|--------------|---------------------------|----------------|
| Grup sanitar | Grup sanitar în exterior: | Da             |
|              | Grup sanitar în interior: | Nu             |

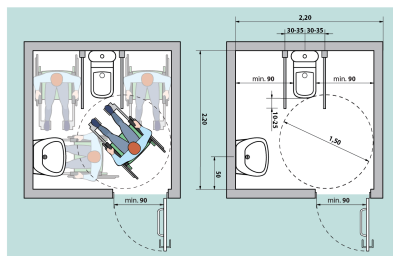


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

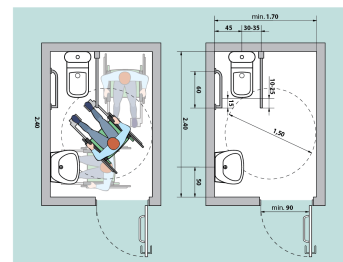


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Intrare în clădire

---



