

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-07-2025

Echipa de evaluare: AO "Fiecare contribuie pentru schimbare", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: wendywilliams067@gmail.com, +37360578368

| Categorii            | Indicatori              | Date colectate |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Ustia (Dubasari)        |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                       |                |
| Instituția:          | BESV - 37/23 (Gimnaziu) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională |                |
| Latitudinea:         | 47.254381 ,             |                |
| Longitudinea:        | 29.126505               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                         |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate                     |
| Trotuare:                                                      | Nu                             |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 475 cm        |
| Prag poartă:                                                   | Nu                             |
| Borduri:                                                       | Da, 1 borduri , înălțimea:6 cm |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                             |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                             |
| Nivel:                                                         | Înclinat în coborâș            |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

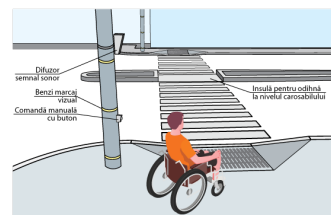


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

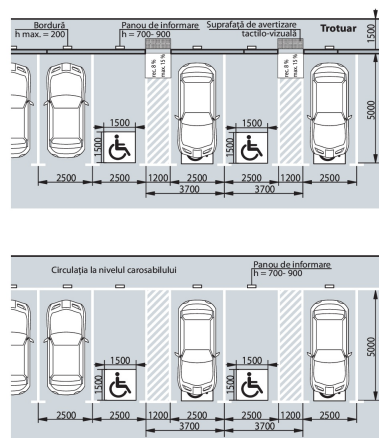


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 231 cm                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 15 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 76 cm                                                                            |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 98 cm                                                                            |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |

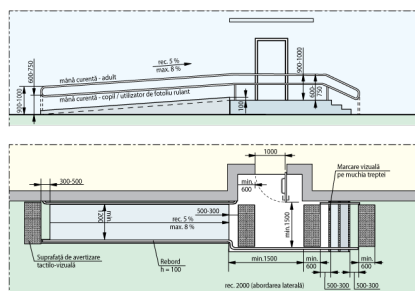


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

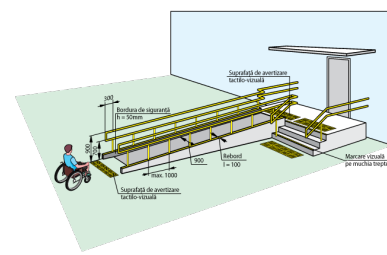


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 88 cm + 91 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 150 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

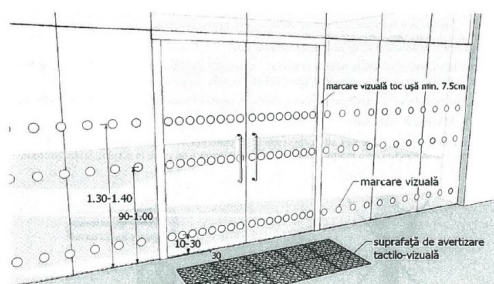


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                               |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 1 trepte , înălțimea:14 cm                                                  |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                               |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                               |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                               |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                               |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

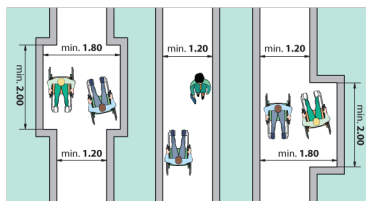


Fig. V.1 Buzunare la coridoare / p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

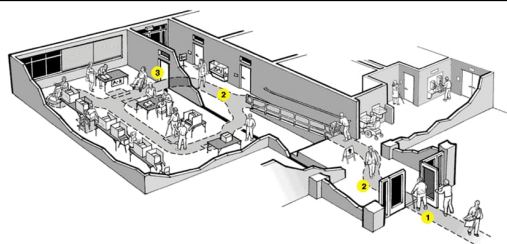

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

-

Grup sanitar în interior:

-

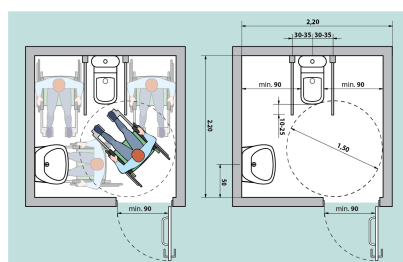


Fig. V.42a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

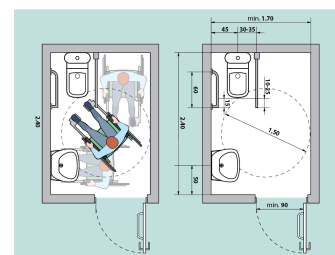


Fig. V.43a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B







**Galerie - Intrare în clădire**

---















