

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **09-06-2025**

Echipa de evaluare: **Vendan Service SRL, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **tofان.vlad.rsl@gmail.com, 069336036**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. Gheorghe Tudor, nr.3	
Instituția:	BESV nr.1/126 (CENTRU), Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, str. Gheorghe Tudor nr. 3	
Tipul instituției:	Întreprindere de stat	
Latitudinea:	47.004677 ,	
Longitudinea:	28.822284	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

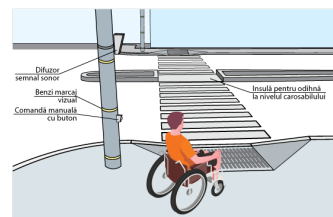


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 11 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)18 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	390 cm x 230 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	198 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

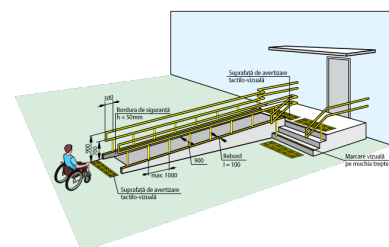


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 70 cm + 70 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 160 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

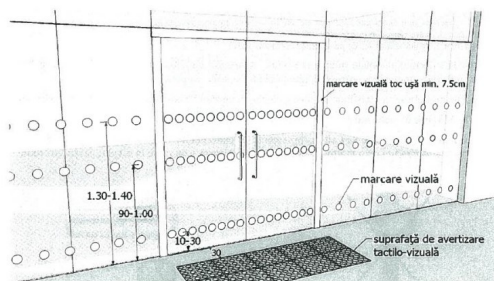


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da , 14 trepte , înălțimea:15 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Da
Bariere/obstacole:	Da , sunt turnichete
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


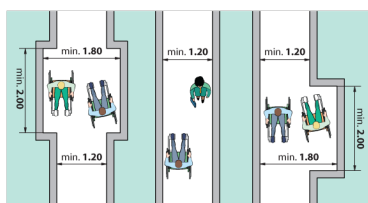


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Etaj
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Da . Lățimea ușii ascensorului: 85 cm (Standard: Ușa ar trebui să fie de minim 90 cm) Dimensiunile interioare ale cabinei: 0,9x1,1 cm (Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

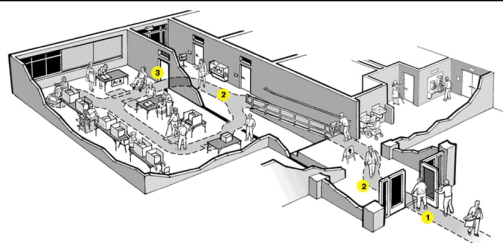

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da

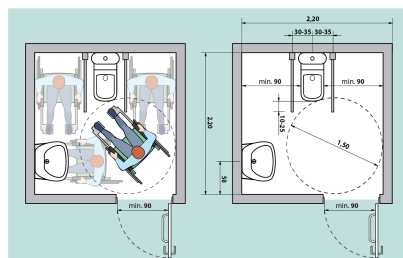


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

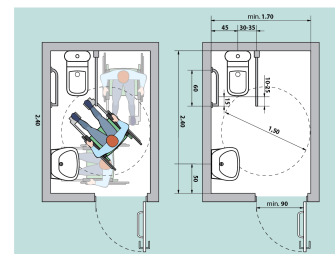


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși



