# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 27-05-2025**

**Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Localitate, raion:** | Taraclia (Causeni) | |
| **Adresa, strada, nr.:** | str. Serghei Lazo nr.24 | |
| **Instituția:** | BESV-10/40 ( Primăria ) | |
| **Tipul instituției:** | BESV | |
| **Latitudinea:**<br>**Longitudinea:** | 46.567433 ,<br>29.118555 | |
| **Căi de acces către clădire** | | |
| | Tip înveliș: | Asfalt |
| | Drumurile/Căile de acces sunt: | Deteriorate |
| | Trotuare: | Nu |
| | Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire: | Abruptă |
| | Poartă intrare: | Nu |
| | Prag poartă: | Nu |
| | Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu |
| | Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant: | Nu |
| | Borduri: | Da, 1 borduri , înălțimea:20 cm |
| | Scări/Trepte: | Nu |
| | Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu |
| | Nivel: | Înclinat în urcuș |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

| | | |
|---|---|---|
| **Loc de parcare** | | |
| | Parcare obișnuită: | Da |
| | Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|




**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

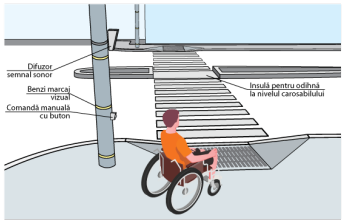**Intrare în clădire**

| | |
|---|---|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Nu |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu |
| La intrare sunt trepte: | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)12 cm |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu |
| Ușa se deschide în interior sau exterior: | Exterior |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire: | 210 cm |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului): | 100 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces: | Da |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice: | Nu |
| Lungimea rampei: | 320 cm |
| Lățimea rampei: | 90 cm |
| Rampa este din: | Metal |
| Rampa este de tip: | Fixă |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă): | - |
| Sunt bare de suport: | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 76. Înălțimea barele de sus: 95 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm) | Da, la înălțimea: 5 cm |
| Bariere/obstacole | Da colțul clădirii |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | 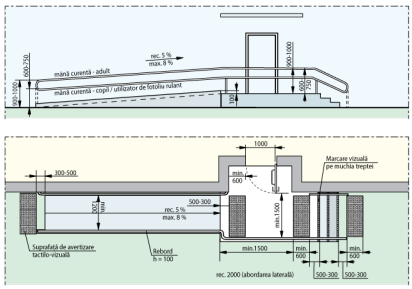 Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire | 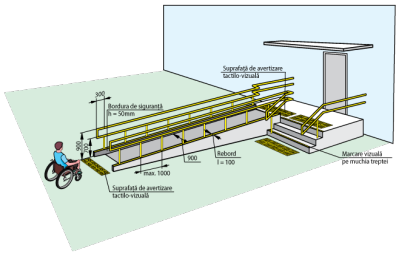 Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire |
| **Uși** | | |
| | Există o singură intrare comună: | Da |
| | Există o intrare/ieșire de rezervă? | Nu |
| | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative: | Nu |
| | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată: | Nu |
| | Dimensiuni ușă de intrare: | Dublă: 87 cm + 87 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| | Prag ușă de intrare: | Un prag cu înălțimea: 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual<br> 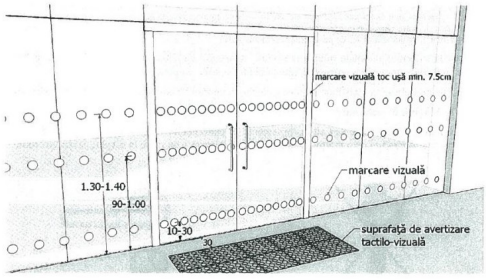 Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate | |
| **Coridoare** | | |
| | Coridoare: | Nu |
| | 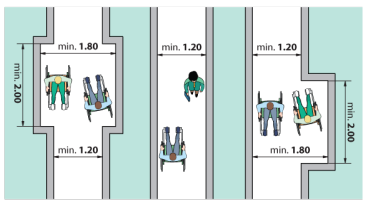 Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/ | |
| **Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi** | | |
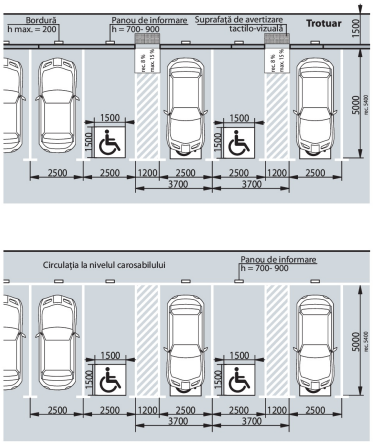
| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| Este la nivel de: | Parter | |
| | Trepte: | Nu |
| | Culori contrastante pentru trepte: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| | Bariere/obstacole: | Da . De tipul: piloni |
| | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da |
| | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da |
| | Culori contrastante pentru sală: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| | 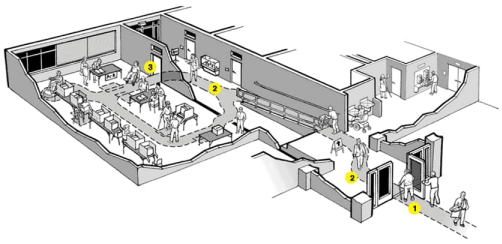 | |
| **Grup sanitar** | | |
| | Grup sanitar în exterior: | Nu |
| | Grup sanitar în interior: | Da . La Parter |
| | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu |
| | Ușa de intrare WC interior, lățime: | 65 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| | Prag ușă de intrare: | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm |
| | Dimensiuni grup sanitar: | 160 cm x 300 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm |
| | Ușa cabină WC, lățime: | 90 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| | Ușa cabinei se deschide în : | Exterior<br>Standard: exterior |
| | Dimensiuni cabină WC: | 160 cm x 180 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm |
| | Prag ușa cabină WC: | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm |
| | Tipul vasului WC: | 0 |
| | Vasul WC are bare de suport: | Nu |
| | Mecanismul de scurgere a apei este: | Integrat în vasul WC |
| | Lavoar/chiuvetă: | Da |
| | Este spațiu liber sub lavoar: | Nu |
| | Este uscător de mâini: | Nu |
| | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu |
| | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă: | Nu |
| | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine: | Nu |
| | Culori contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC: | Parțial |

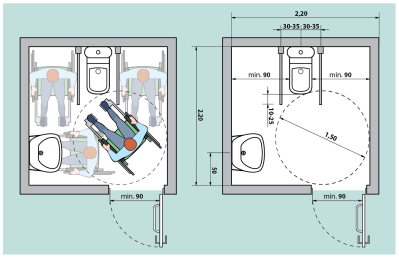


**Fig. V.42.a** Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

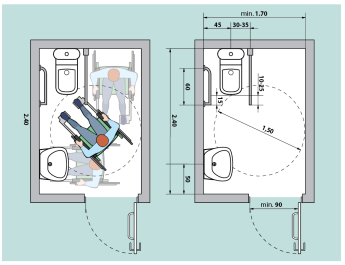


**Fig. V.43.a** Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale




## Galerie - Căi de acces către clădire

**Galerie - Intrare în clădire**

## Galerie - Uși

**Galerie - Sala de prestare a seviciului**

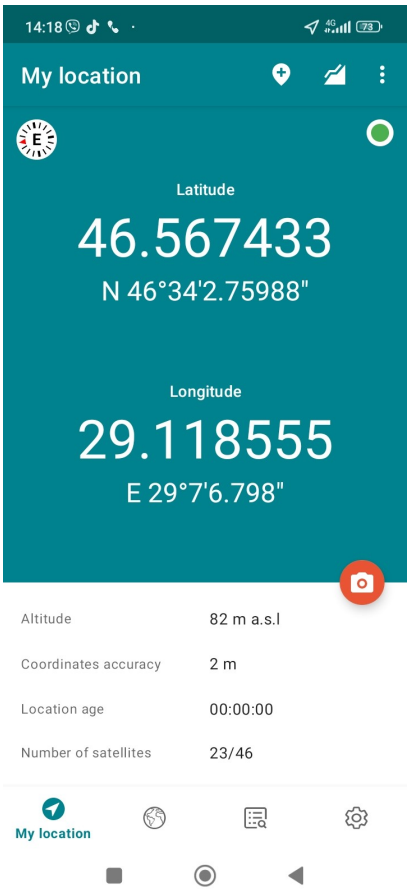**Galerie - Grup sanitar**