

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Tocuz (Causeni)              |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Nuferilor nr. 36        |                |
| Instituția:          | BESV-10/46 (Gimnaziul Tocuz) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                         |                |
| Latitudinea:         | 476.528905 ,                 |                |
| Longitudinea:        | 29.299822                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Denivelate |
| Trotuare:                                                                         | Nu         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină       |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

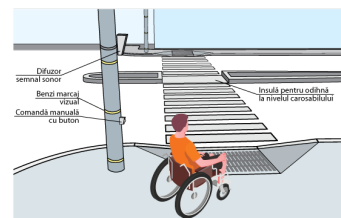


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                          |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 2 cm                                                                                              |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 90 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                |
| Lungimea rampei:                                                                                | 500 cm                                                                                            |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 138 cm                                                                                            |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                                             |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                              |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Nu                                                                                                |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 40. Înălțimea barele de sus: 70 .       |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                                                |
| Bariere/obstacole                                                                               | Da piloni                                                                                         |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

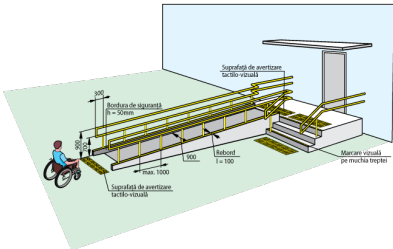


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

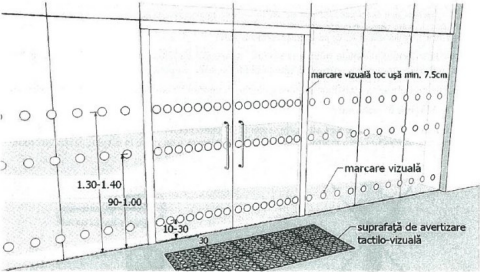


Fig. V.24. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|


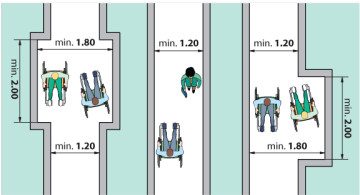


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi



| Categorii         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de: | Parter                                                                               |                                                                                                                   |
|                   | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: vazon cu flori                                                                                     |
|                   | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                   | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Nu                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

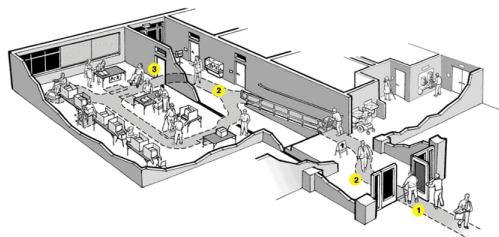

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Da                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Demisol                                                                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 80 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 26 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 100 cm x 50 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 84 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 100 cm x 50 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | 0                                                                                                                 |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în perete                                                                                                |
| Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Nu             |

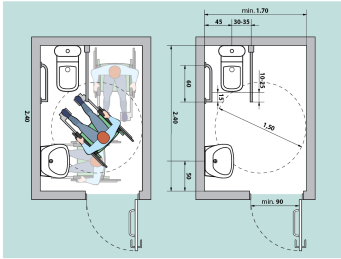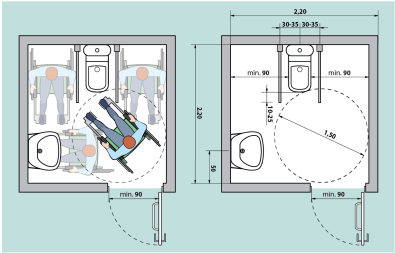





---

**Galerie - Intrare în clădire**

---







