

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-06-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	bd. Dacia nr. 5/2	
Instituția:	BESV 1/41 (IMSP Centrul Consultativ Diagnostic, AMT Botanica)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.99074 ,	
Longitudinea:	28.85212	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

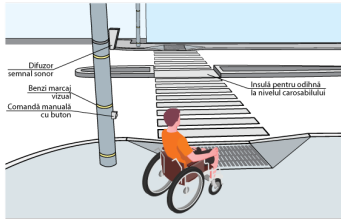


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

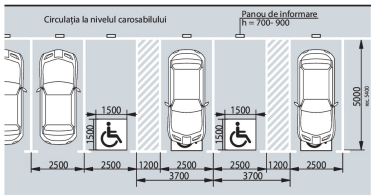
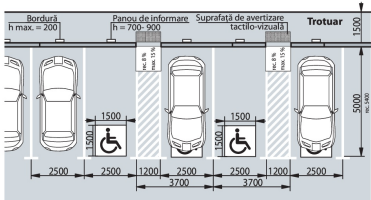


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 22 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)330 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	600 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	330 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Lungimea rampei:	1700 cm
	Lățimea rampei:	92 cm
	Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:	-
	Rampa este din:	Pavaj
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
	Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au un rând.
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Bariere/obstacole	Nu

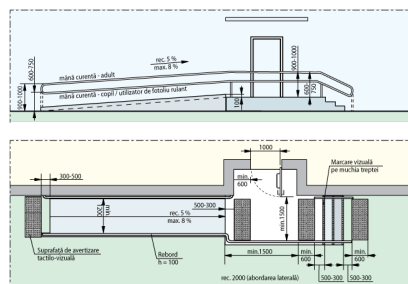


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

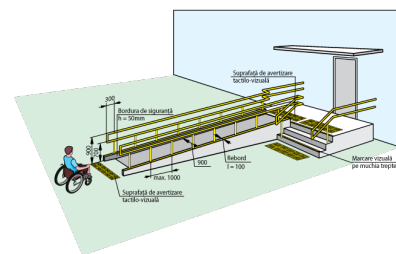


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 62 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 75 cm , 62 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Praguri de la ușile de interior:	-
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual	
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:

Nu

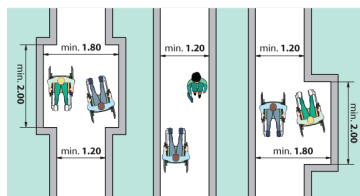


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

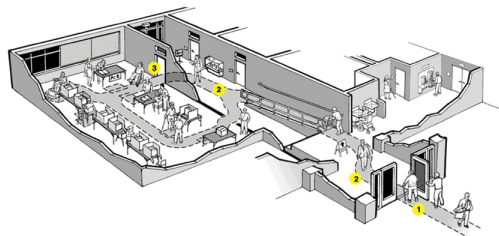

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Demisol

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Da

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	89 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	-
	Dimensiuni grup sanitar:	300 cm x 135 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Tipul vasului WC:	0
	Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 90 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 92 cm Standard: circa 60 cm
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoor/chiuveță:	Da, înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoor:	Nu
	Este uscător de mâini:	Da, se află lângă lavoor, la înălțimea de: 122 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da, la înălțimea de: 100 cm Standard: maxim 130 cm
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

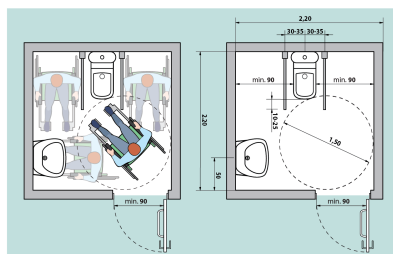


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


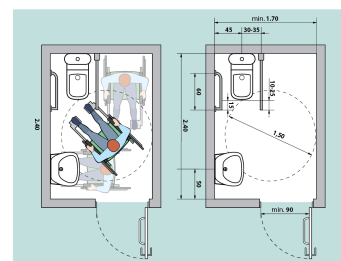


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



Galerie - Loc de parcare

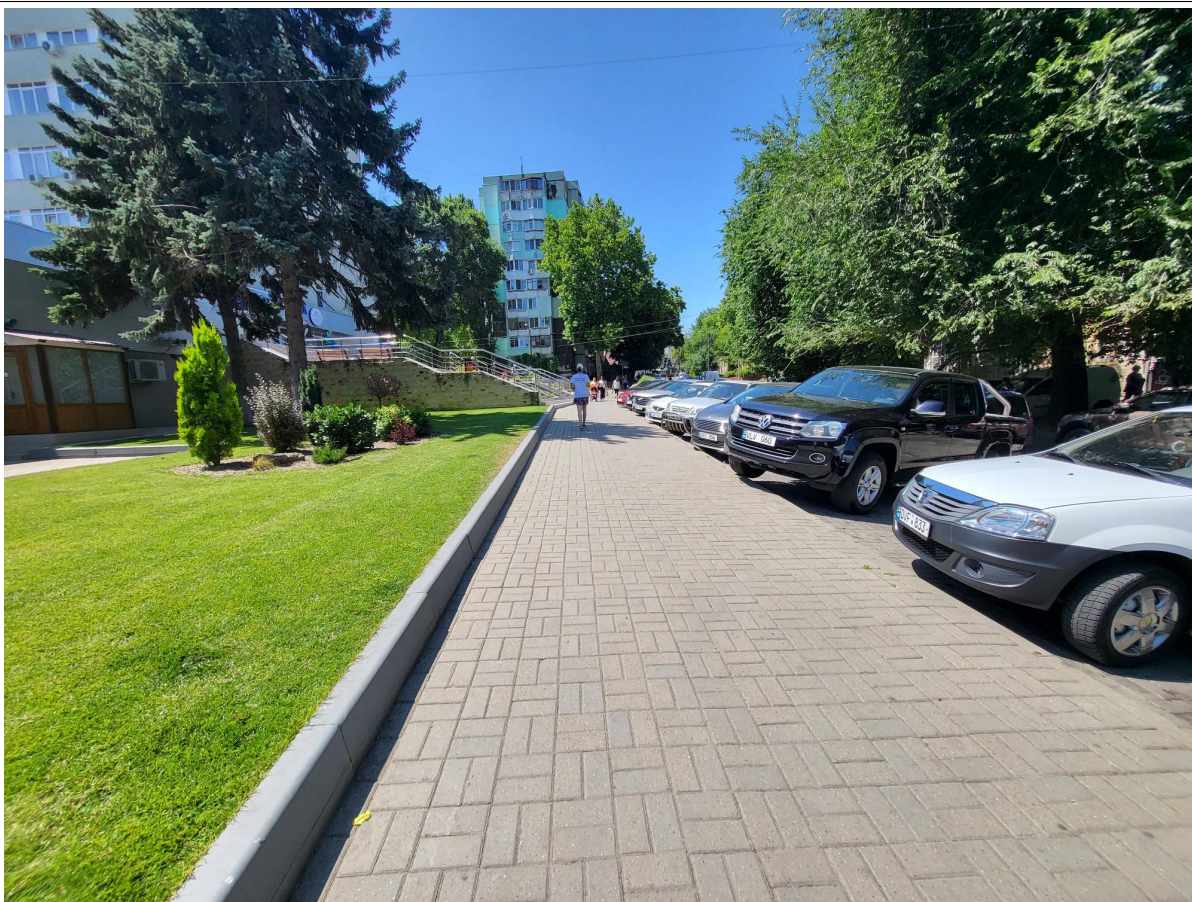

Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Uși



Galerie - Sala de prestare a serviciului







Galerie - Grup sanitar





