

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **02-06-2025**

Echipa de evaluare: **Vasile Savca, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **savcavasile79@gmail.com, 060027900**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Copanca (Causeni)	
Adresa, strada, nr.:	str. Alexandru cel Bun	
Instituția:	BESV-10/22 (Gimnaziul Alexandru cel Bun)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.71562 ,	
Longitudinea:	29.62594	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 400 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

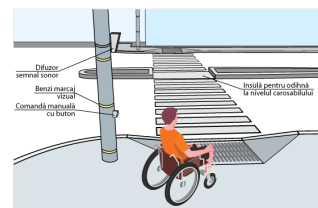


Fig. IV.14a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

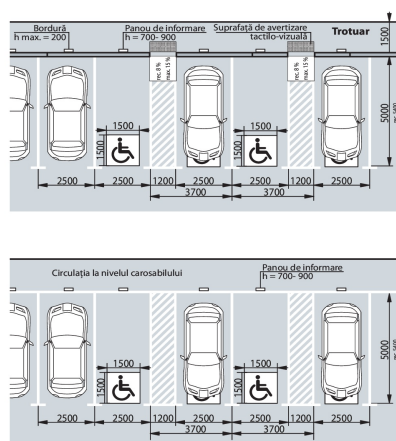


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	275 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	55 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
Lungimea rampei:	500 cm
Lățimea rampei:	95 cm
Rampa este din:	Pavaj
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Da țeavă

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

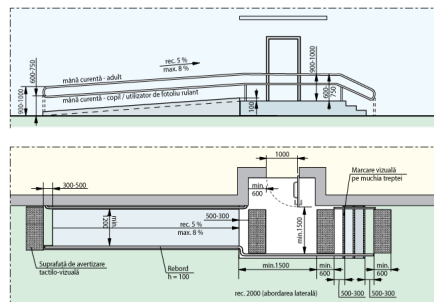


Fig. V.32.b Pampa de acces paralelă cu intrare în clădire

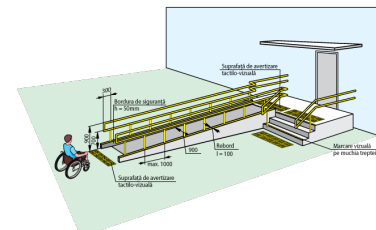


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 77 cm + 77 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă este blocată
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

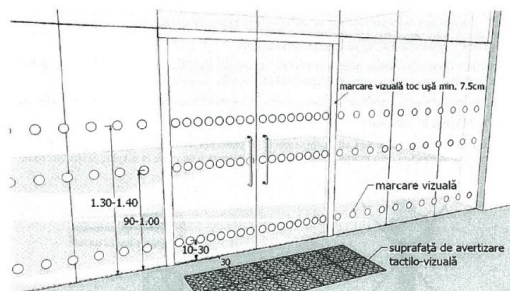


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Da
Bariere/obstacole:	Da , sunt piloni, vazon cu flori
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Parțial

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

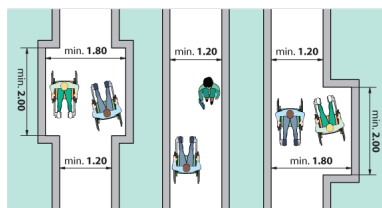


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Demisol

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu

Trepte:

-

Culori contrastante pentru trepte:

Nu

Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Nu

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

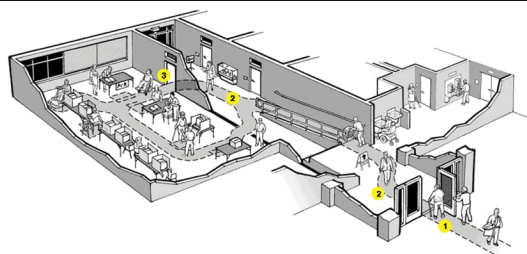

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Demisol

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Nu

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

95 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Dimensiuni grup sanitar:

220 cm x 250 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Tipul vasului WC:

0

Vasul WC are bare de suport:

Da, 2, la înălțimea de: 65 cm

Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 80 cm
Standard: circa 60 cm

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 130 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 110 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

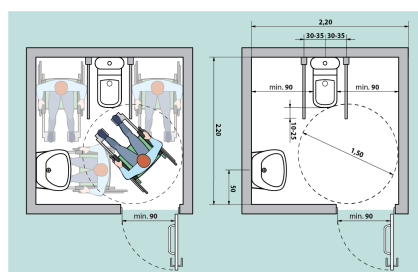


Fig. V.42a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A




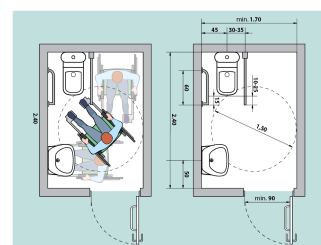


Fig. V.43a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

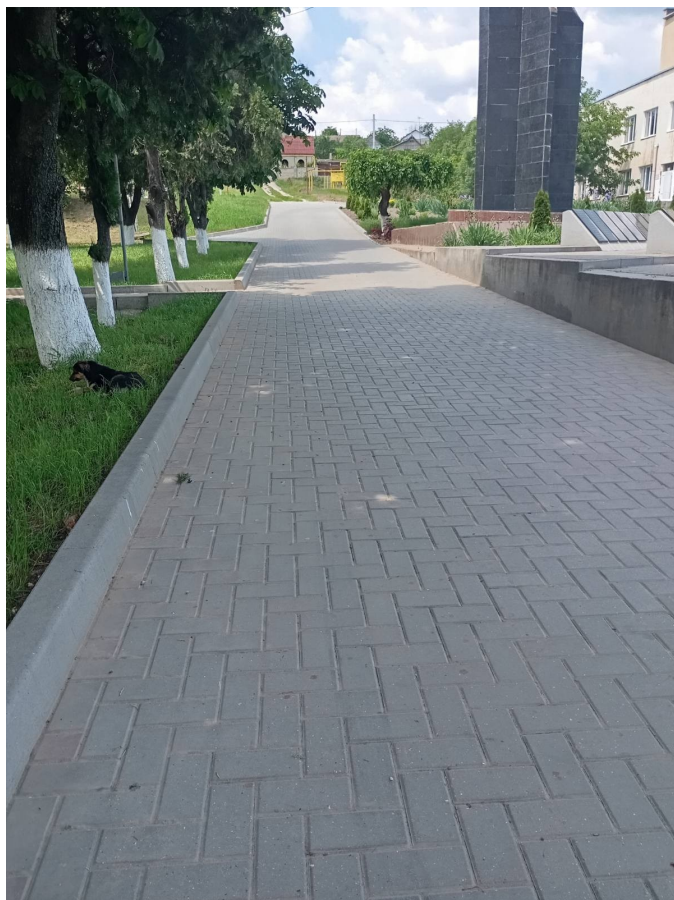

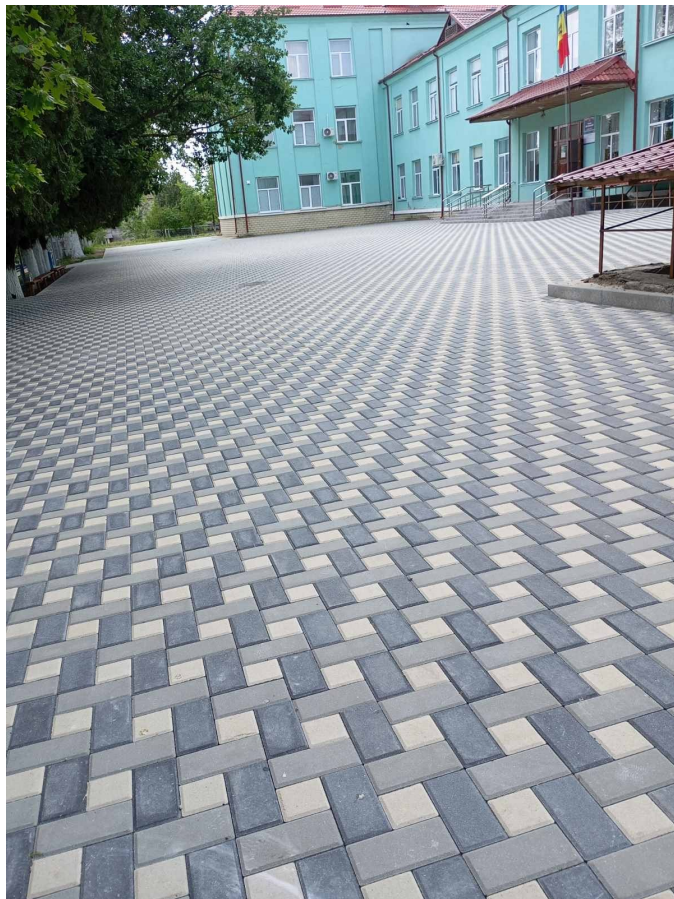

Galerie - Intrare în clădire

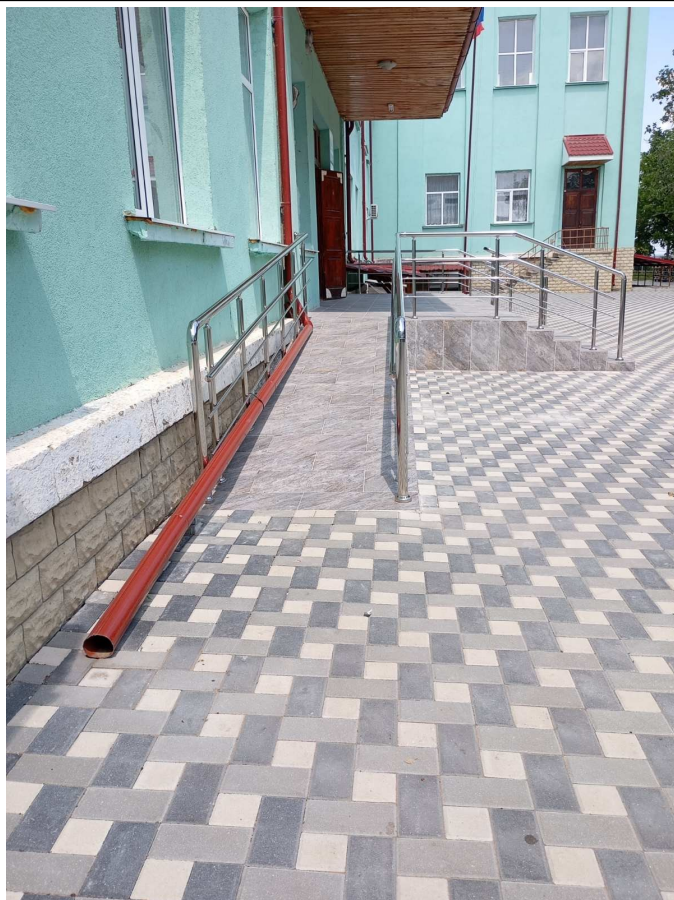



Galerie - Coridoare





Galerie - Sala de prestare a serviciului





