

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-06-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

| Categorii            | Indicatori            | Date colectate |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Causeni (Causeni)     |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Tighina          |                |
| Instituția:          | BESV-10/6 (Holul CFM) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                  |                |
| Latitudinea:         | 46.67626 ,            |                |
| Longitudinea:        | 29.44849              |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pământ tasat |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate  |
| Trotuare:                                                      | Nu           |
| Poartă intrare:                                                | Nu           |
| Prag poartă:                                                   | Nu           |
| Borduri:                                                       | Nu           |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu           |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu           |
| Nivel:                                                         | Orizontal    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 170 cm                                                                           |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 16 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 110 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 1 cm                                                                             |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

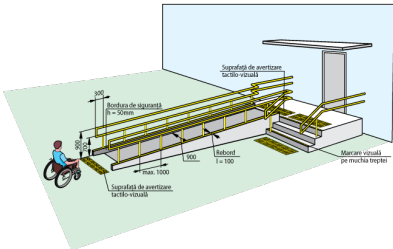


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 66 cm + 35 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă este blocată |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea        |



Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

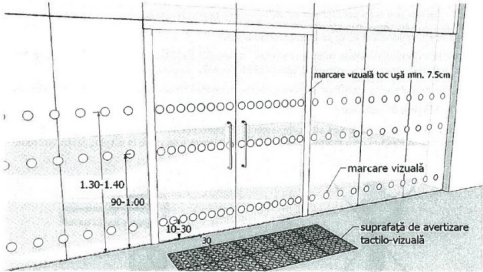


Fig. V.24. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|


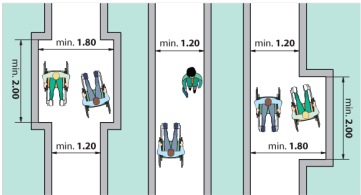


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii         | Indicatori                                                                                                  | Date colectate |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Este la nivel de: | Parter                                                                                                      |                |
|                   | Trepte:                                                                                                     | Nu             |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                                          | Nu             |
|                   | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:                        | Da             |
|                   | Spațiul interior este suficient iluminat:                                                                   | Nu             |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                                            | Nu             |
|                   | Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |                |

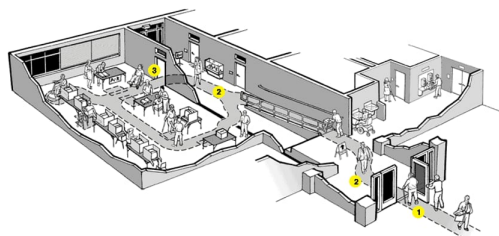

## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

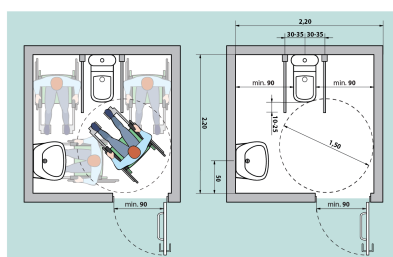


Fig. V.42.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A

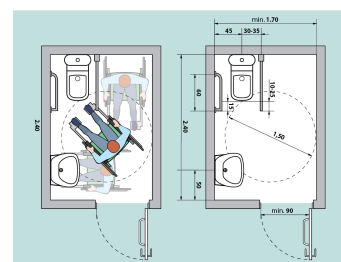


Fig. V.43.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B



