

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Causeni (Causeni)	
Adresa, strada, nr.:	str. M.Eminescu nr. 29A	
Instituția:	BESV-37/11 (Centrul Sportiv)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.64421 ,	
Longitudinea:	29.408618	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Da
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Da , nu există pavaj de orientare , există pavaj de ghidare , lățimea pavajului tactil: 20 cm
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

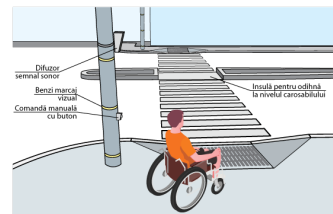


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Da. Este indicator, este marcaj. Numărul de locuri: 2 , cu dimensiuni de 300 cmx 500 cm Standard: Parcare pentru persoanele cu dizabilități ar trebui să fie minim 3,5 x 5 m
Borduri la trecere spre clădire:	Da, cu înălțimea de 7cm

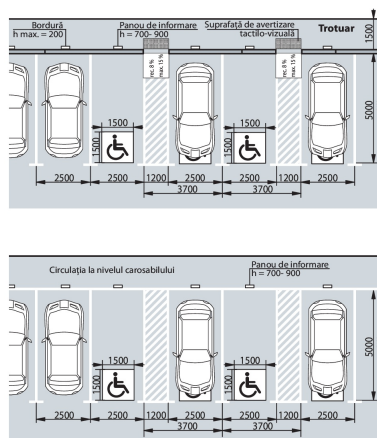


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	120 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	2 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
Lungimea rampei:	1100 cm
Lățimea rampei:	120 cm
Rampa este din:	Beton
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	-
Sunt bare de suport:	Da Barele au două rânduri.
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

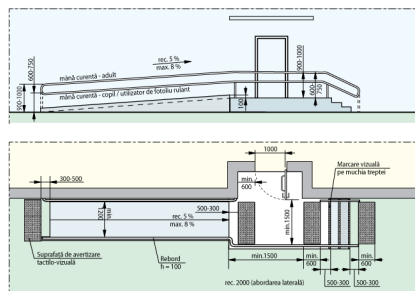


Fig. V.32.b Pampii de acces paraleli cu intrare în clădire

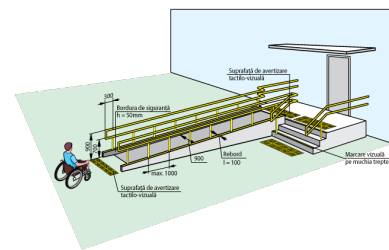


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Da . Este prin spatele clădirii . Ușa nu este semnalată printr-un indicator
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 90 cm + 90 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 1 cm , 80 cm , 2 cm , 87 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

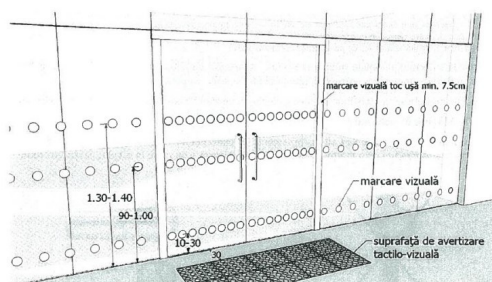


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Da
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

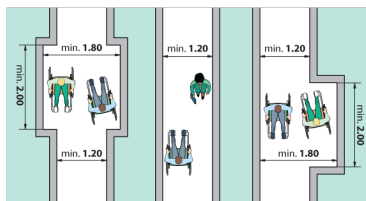


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Demisol

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Culori contrastante pentru trepte:

Da
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

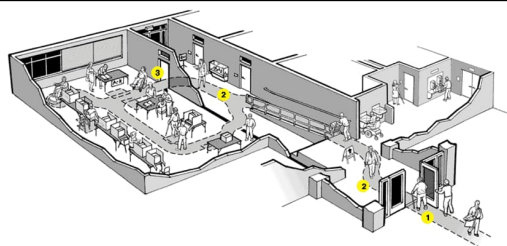

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

96 cm
Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

200 cm x 170 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Tipul vasului WC:

0

Vasul WC are bare de suport:

Da, 2, la înălțimea de: 80 cm
Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 70 cm
Standard: circa 60 cm

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavuar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 85 cm
Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavuar:

Da

Este uscător de mâini:

Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 110 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

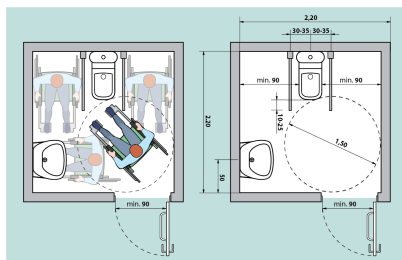


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


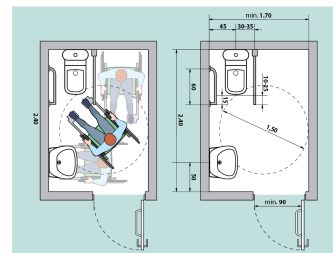


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







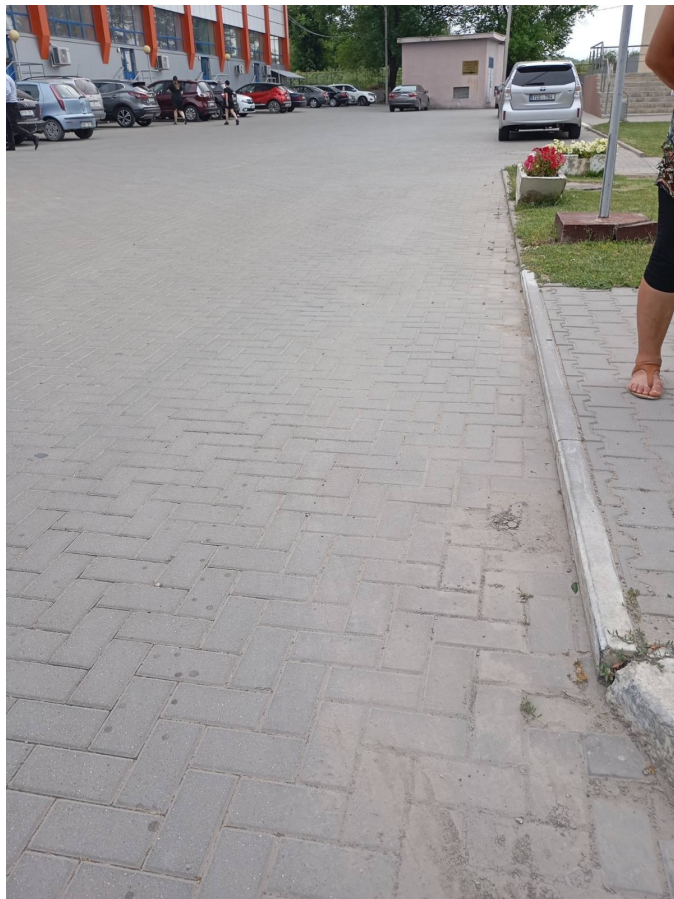

Galerie - Loc de parcare



Galerie - Intrare în clădire







