

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale "ECOU", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ecou.cahul@gmail.com, +37369708107

| Categorii            | Indicatori                                   | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Crihana veche (Cahul)                        |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                            |                |
| Instituția:          | BESV Crihana Veche nr. 7/33, Casa de Cultură |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală                         |                |
| Latitudinea:         | 45.849983 ,                                  |                |
| Longitudinea:        | 28.189845                                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                                |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                 |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                                   |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                   |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 2 scări/trepte , înălțimea:15 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                            |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

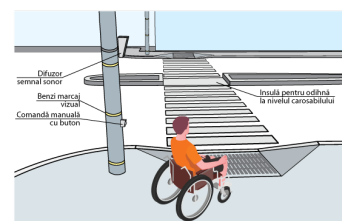


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 10 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 550 cm                                                                                             |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 150 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                 |
| Lungimea rampei:                                                                                | 150 cm                                                                                             |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 90 cm                                                                                              |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                               |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | -                                                                                                  |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                                                 |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | -                                                                                                  |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                 |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

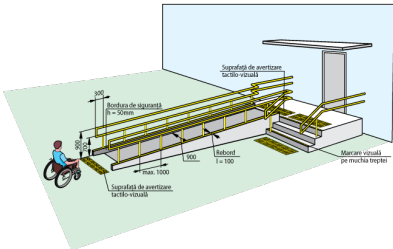


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 60 cm + 60 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

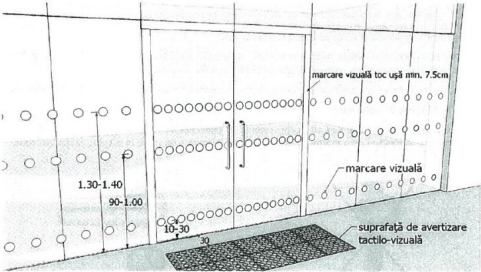


Fig. V.24. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|


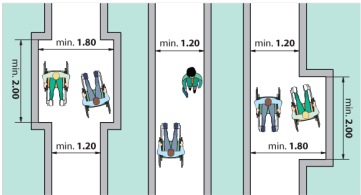


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii                                                                                                   | Indicatori | Date colectate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Este la nivel de:                                                                                           | Parter     |                |
| Trepte:                                                                                                     |            | Nu             |
| Bariere/obstacole:                                                                                          |            | Nu             |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:                        |            | Da             |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                                                   |            | Da             |
| Culori contrastante pentru sală:                                                                            |            | Da             |
| Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |            |                |

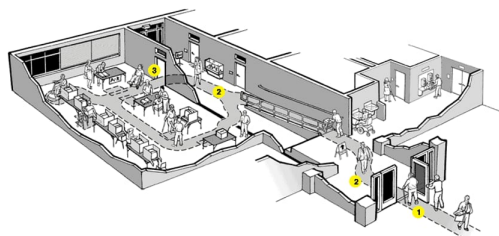

## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

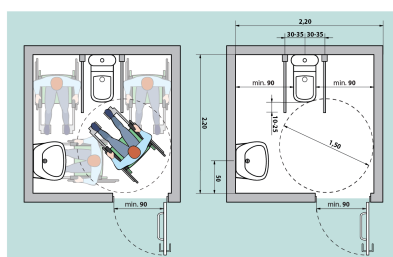


Fig. V.42.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A

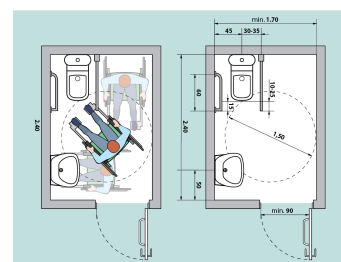


Fig. V.43.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---



**Galerie - Loc de parcare**



**Galerie - Intrare în clădire**





---

**Galerie - Uși**



